



Вариант организации переговорной связи с квалифицированным персоналом, внутренней переговорной связи и переговорной связи в режиме «ППП»

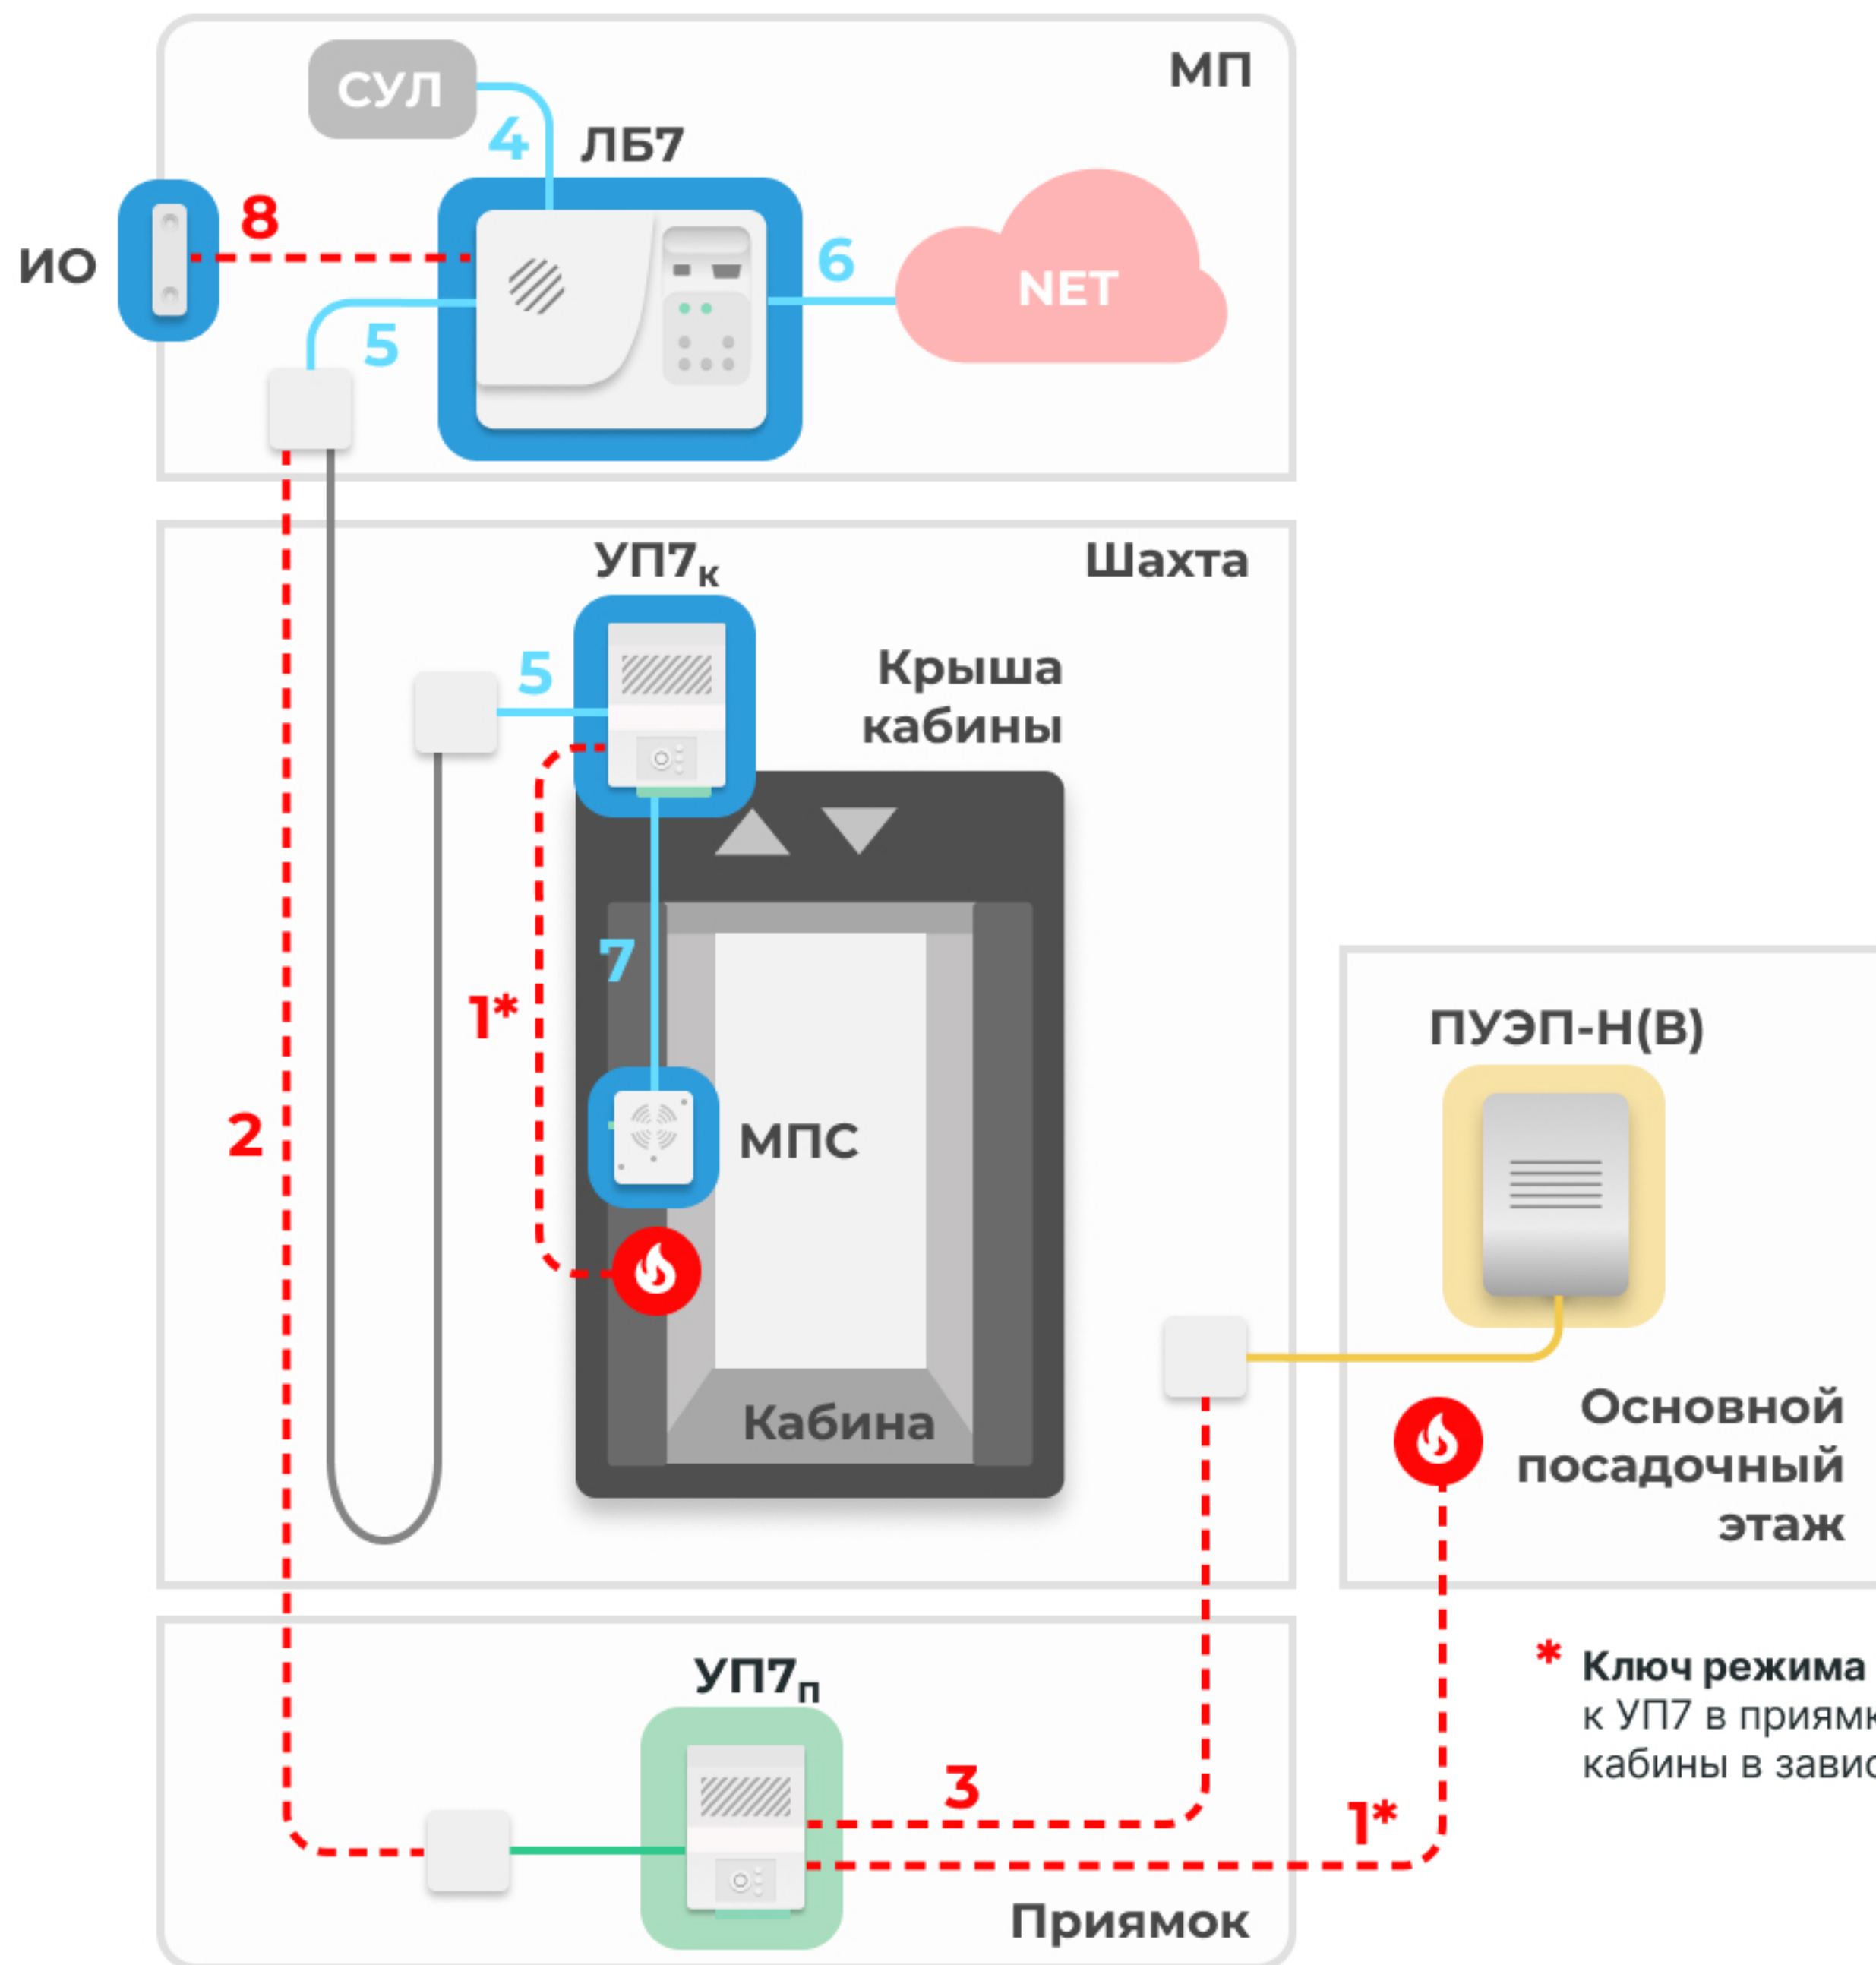

Вариант организации переговорной связи с квалифицированным персоналом, внутренней переговорной связи (с использованием ВМУ) для лифтов без МП

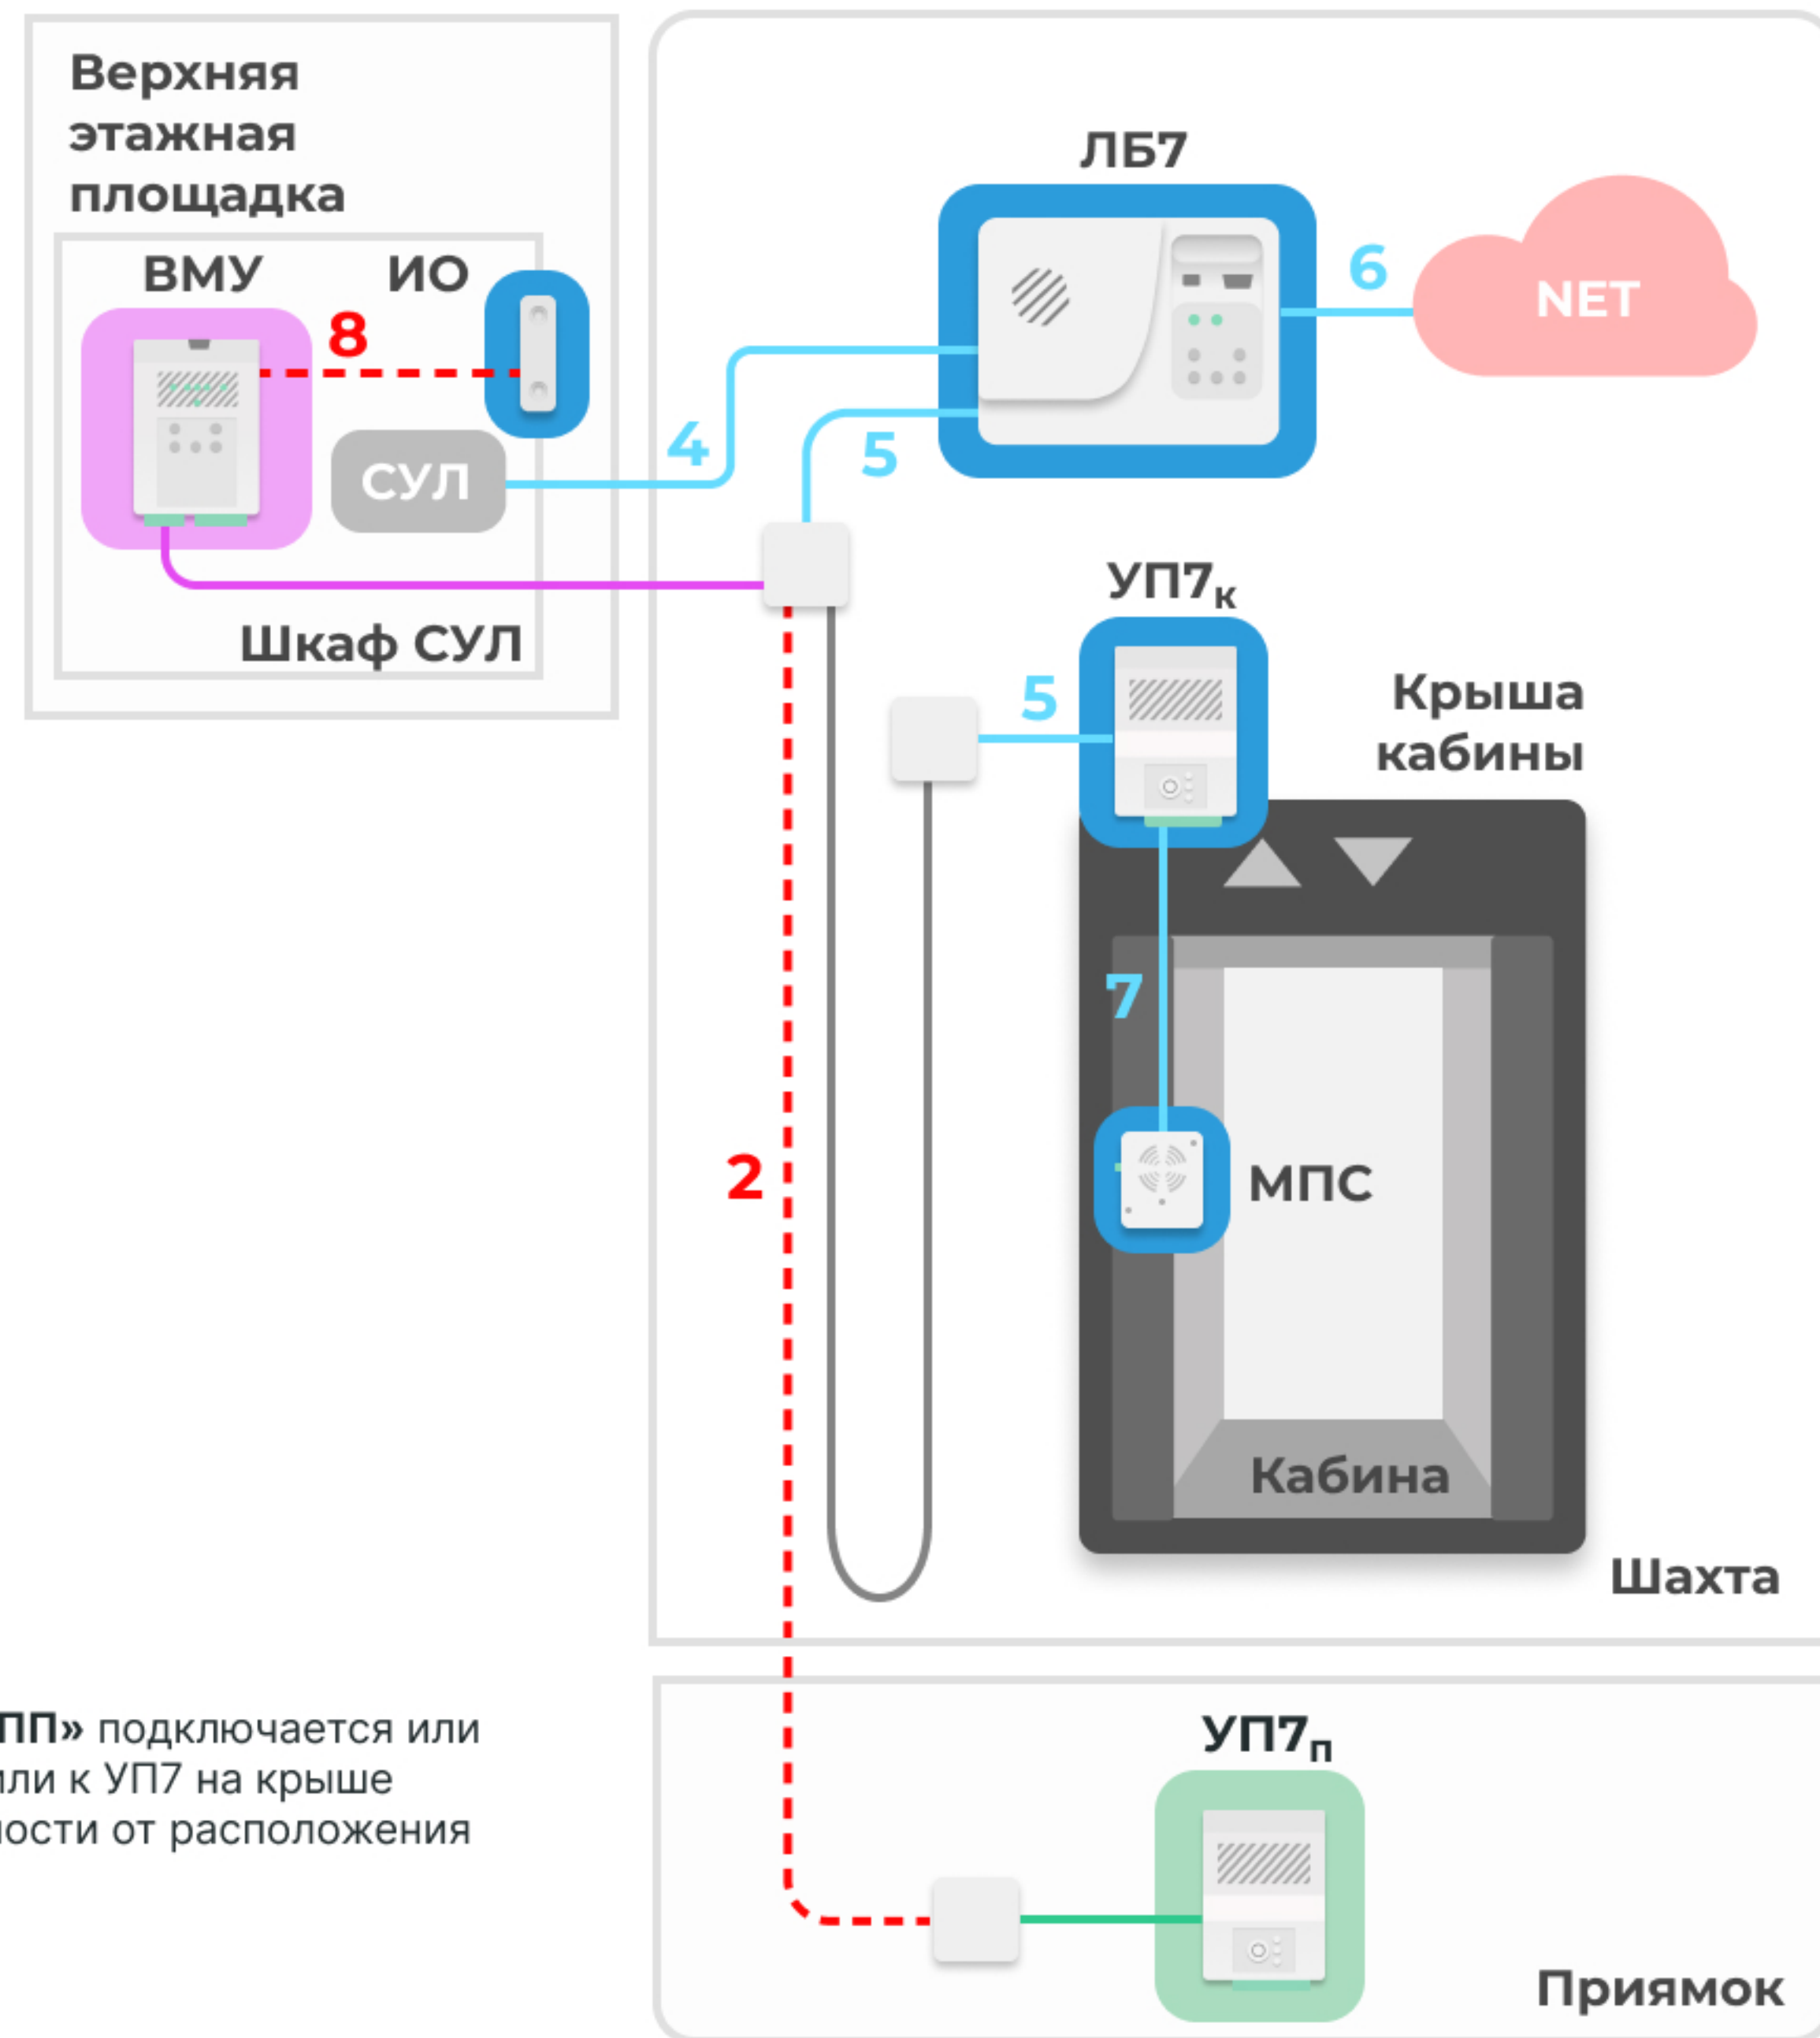

Условные обозначения:

Устройства из комплекта поставки ЛБ7:

ЛБ7 Лифтовой блок 7.2 ЛНГС.465213.270-xxx

УП7к Устройство переговорное 7.2 ЛНГС.465213.270.500

МПС Модуль переговорной связи ЛНГС.465213.099.400-05

ИО Извещатель ИО 102-2 (МС 31)

Кабели из комплекта поставки ЛБ7:

4 Интерфейсный кабель

5 Жгут ЛНГС.465213.270.060 (L=2 м)

6 Патч-корд Crossover Ethernet cat. 5E (L=2 м)

7 Жгут ЛНГС.465213.270.560-01 (L=2,8 м)

Комплект поставки УП7п:

УП7п Устройство переговорное 7.2 ЛНГС.465213.270.500-02

Жгут ЛНГС.465213.270.060 (L=2 м)

ПУЭП-Н(В) Переговорное устройство ПУЭП-Н ЛНГС.465213.300.300
или Переговорное устройство ПУЭП-В ЛНГС.465213.300.600

L=1 м

Комплект поставки ВМУ:

ВМУ Выносной модуль управления ЛНГС.465213.270.800-01

Жгут ЛНГС.465213.270.060 (L=2 м)

----- **Возможные кабели**, закладываемые при проектировании*:

1, 8 Кабель 2х0,50min
• КСВВнг(А)-LS 2х0,50 • КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75
• ШВВПнг-LS 2х0,75 • КПКПнг(А)-FRHF 1х2х0,75

2 Кабель UTP 2х2х0,35min Cat5e
• КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,50
• КВПнг(А)-HF-5e 2х2х0,52
• ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52
• КАЭфПнг(А)-HF 2х2х0,64
• КПКПнг(А)-FRHF 2х2х0,75
• ParLan combi U/UTP2 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х1,00

3 Кабель 6х0,5min
• КСВВнг(А)-LSLTx 6х0,50

Подвесной кабель из состава лифта
Запасной подвесной кабель 4х0,75min
• КПЛнг (А)-HF 6х0,75
• КПЛК 4х0,75+2х(2х0,25)э

*Рекомендуем руководствоваться минимальными требованиями согласно
ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) п. 5.10.6 и ГОСТ 31565-2012 таблица 2

МП Машинное помещение

Ключ режима «ППП»

сул Станция управления лифтом

Распределительная коробка/соединительные гильзы/клеммы Wago и т.д.

NET Сеть Internet/Ethernet