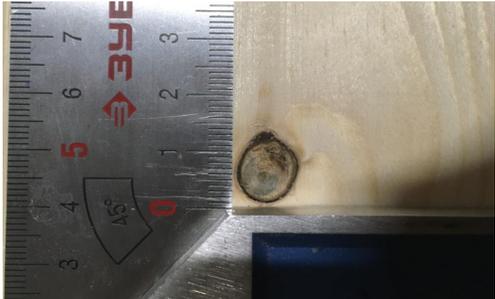


# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

## Сорта А/В (косой планкен)

Наименование пороков древесины и дефектов обработки	Нормы и ограничения пороков		
	лицевая сторона	не лицевая сторона	рисунок дефекта
1. Сучки здоровые, сросшиеся, с трещинами шириной до 1 мм	Допускаются без ограничений	допускаются	
2. Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые, с трещинами шириной до 1 мм	Допускаются диаметром до 20 мм, в кол-ве не более 2 шт. на пог.м. Диаметр до 8 мм не учитываются	допускаются	
3. Сучки несросшиеся, невыпадающие	Допускаются диаметром до 15 мм, в кол-ве не более 2шт на 1 пог.м. Диаметр до 8 мм - не учитываются	допускаются	

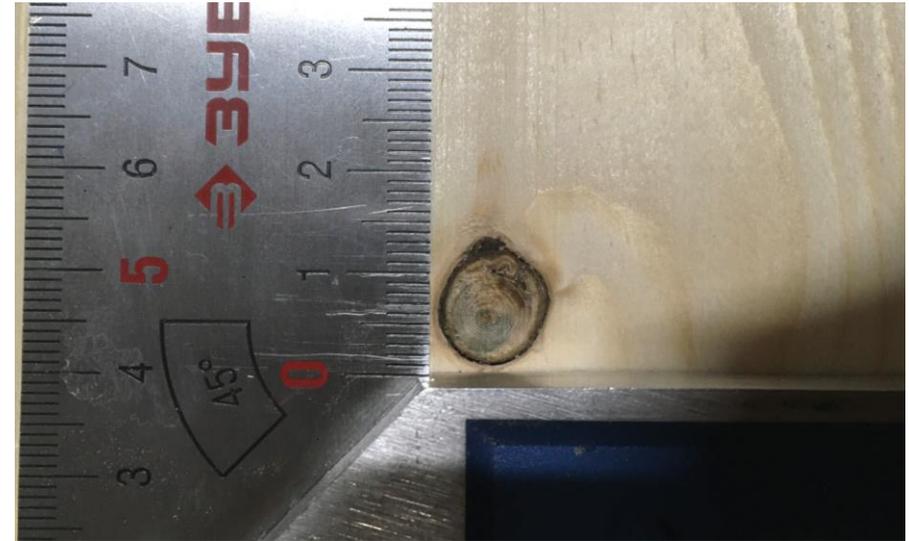
4. Выпавшие сучки	Не допускаются	допускаются	
5. Выпавшие сучки на кромке шипа	Допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской	допускаются	
6. Трещины несквозные	Допускаются несквозные, шириной не более 1 мм суммарной длиной не более 1/3 длины изделия	допускаются	
7. Смоляные кармашки и прорость.	Допускаются размерами до 5x70 мм не более 1 шт. на 1 пог.м. изделия (один из двух пороков)	допускаются	
8. Червоточина	Не допускается	допускаются несквозные	

9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина	Допускаются размерами до 10 x 5 мм и глубиной до 4 мм. Не более 1 шт. на 1 пог.м. изделия	допускаются	
10. Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро	Допускаются до 75% площади изделия	допускаются	
11. Бахрома, гнили	Не допускается	допускаются	
12. Засинение	Не допускается	допускаются	
13. Сердцевина	Не допускается в доске для пола	допускаются	
14. Непрострог	Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина должна составлять не более 50% от длины изделия	допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок в настил	
15. Вмятины, сколы, вырыв	Допускаются глубиной до 2 мм, не более 1 шт. на пог.м., глубиной менее 2 мм без ограничений	допускаются	

Сучки здоровые, сросшиеся,  
с трещинами шириной до 1 мм



Сучки несросшиеся, невыпадающие



Смоляные кармашки и прорость



Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые,  
с трещинами шириной до 1 мм



Выпавшие сучки на кромке шипа



Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина



Трещины не сквозные

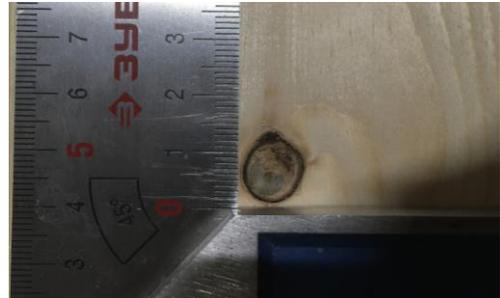


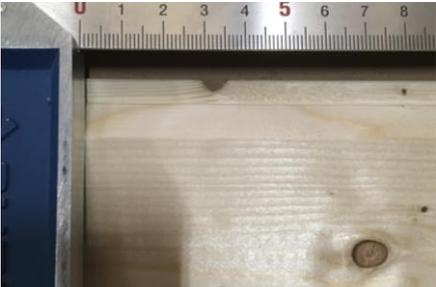
Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро

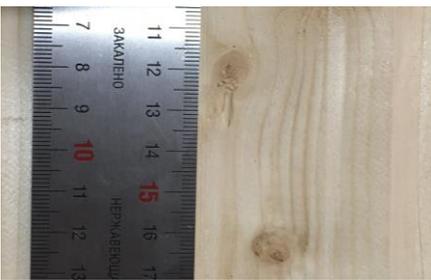


# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

## Сорта В(ИМИТАЦИЯ БРУСА)

Наименование пороков древесины и дефектов обработки	Нормы и ограничения пороков		
	лицевая сторона	не лицевая	рисунок дефекта
1. Сучки здоровые, сросшиеся, с трещинами шириной до 1 мм	Допускаются без ограничений	допускаются	
2. Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые, с трещинами шириной до 1 мм	Допускаются диаметром до 20 мм, в кол-ве не более 2 шт. на пог.м. Диаметр до 8 мм не учитываются	допускаются	
3. Сучки несросшиеся, выпадающие	Допускаются диаметром до 15 мм, в кол-ве не более 2шт на 1 пог.м. Диаметр до 8 мм - не учитываются	допускаются	

4. Выпавшие сучки	Не допускаются	допускаются	
5. Выпавшие сучки на кромке шипа	Допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской	допускаются	
6. Трещины несквозные	Допускаются несквозные, шириной не более 1 мм суммарной длиной не более 1/3 длины изделия	допускаются	
7. Смоляные кармашки и прорость.	Допускаются размерами до 5x70 мм не более 1 шт. на 1 пог.м. изделия (один из двух пороков)	допускаются	
8. Червоточина	Не допускается	допускаются несквозные	

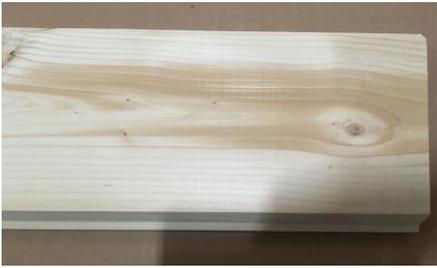
9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина	Допускаются размерами до 10 x 5 мм и глубиной до 4 мм. Не более 1 шт. на 1 пог.м. изделия	допускаются	
10. Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро	Допускаются до 75% площади изделия	допускаются	
11. Бахрома, гнили	Не допускается	допускаются	
12. Засинение	Не допускается	допускаются	
13. Сердцевина	Не допускается в доске для пола	допускаются	
14. Непрострог	Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина должна составлять не более 50% от длины изделия	допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок в настил	
15. Вмятины, сколы, вырыв	Допускаются глубиной до 2 мм, не более 1 шт. на пог.м., глубиной менее 2 мм без ограничений	допускаются	

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Сорта/В(UYV-профиль, скандинавская тонкопиленая доска)

Наименование пороков древесины и дефектов обработки	Нормы и ограничения пороков		
	лицевая сторона	не лицевая	рисунок дефекта
1. Сучки здоровые, сросшиеся, с трещинами шириной до 1 мм	Допускаются без ограничений	допускаются	
2. Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые, с трещинами шириной до 1 мм	Допускаются диаметром до 20 мм, в кол-ве не более 2 шт. на пог.м. Диаметр до 8 мм не учитываются	допускаются	
3. Сучки несросшиеся, невыпадающие	Допускаются диаметром до 15 мм, в кол-ве не более 2шт на 1 пог.м. Диаметр до 8 мм - не учитываются	допускаются	

4. Выпавшие сучки	Не допускаются	допускаются	
5. Выпавшие сучки на кромке шипа	Допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской	допускаются	
6. Трещины несквозные	Допускаются несквозные, шириной не более 1 мм суммарной длиной не более 1/3 длины изделия	допускаются	
7. Смоляные кармашки и прорость.	Допускаются размерами до 5x70 мм не более 1 шт. на 1 пог.м. изделия (один из двух пороков)	допускаются	
8. Червоточина	Не допускается	допускаются несквозные	

9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина	Допускаются размерами до 10 x 5 мм и глубиной до 4 мм. Не более 1 шт. на 1 пог.м. изделия	допускаются	
10. Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро	Допускаются до 75% площади изделия	допускаются	
11. Бахрома, гнили	Не допускается	допускаются	
12. Засинение	Не допускается	допускаются	
13. Сердцевина	Не допускается в доске для пола	допускаются	
14. Непрострог	Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина должна составлять не более 50% от длины изделия	допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок в настил	
15. Вмятины, сколы, вырыв	Допускаются глубиной до 2 мм, не более 1 шт. на пог.м., глубиной менее 2 мм без ограничений	допускаются	