
Общество с ограниченной ответственностью
«ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы»



ТИ-АНТ-03

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по защите от коррозии стальных строительных конструкций
системой покрытия ТН-АНИКОР Топ на основе материалов
TAIKOR Primer 150 и TAIKOR Top 425

№ ТИ-АНТ-03

РАЗРАБОТАНО

ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»

Издание 03, март 2025 г.

Корпорация ТехноНИКОЛЬ,

Служба Технической Поддержки

Тел. 8-800-200-05-65


www.tn.ru, nav.tn.ru

ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель направления «Водные
растворы и ТАЙКОР»
ООО «ТехноНИКОЛЬ-
Строительные Системы»

А.А. Лозицкий

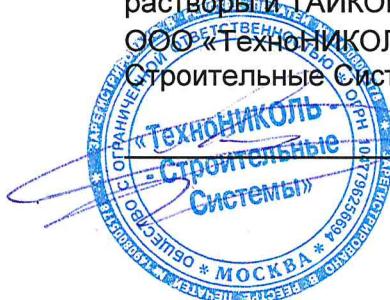

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по защите от коррозии стальных строительных конструкций
системой покрытия ТН-АНТИКОР Топ на основе
материалов TAIKOR Primer 150 и TAIKOR Top 425

№ ТИ-АНТ-03

РАЗРАБОТАНО:

ООО «ТехноНИКОЛЬ-
Строительные Системы»

Руководитель технической службы
продуктового направления TAIKOR

 С.А. Куваев

Технический специалист
ТН-Инжиниринг

 Е.В. Сергеев

Содержание


1 Общие указания	1
2 Основные сведения о применяемых материалах	2
3 Требования к выполнению работ	2
3.1 Требования к условиям окружающей среды	2
3.2 Оборудование и средства измерения для производства работ	3
4 Требования к подготовке поверхности	4
5 Технология проведения окрасочных работ	5
5.1 Требования к антикоррозионным материалам, их подготовке и нанесению	5
5.2 Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150	7
5.3 Нанесение эмали TAIKOR Top 425	8
6 Контроль качества и приемка работ	8
7 Ремонт антикоррозионного покрытия	11
8 Требования безопасности	11
8.1 Общие положения	11
8.2 Требования к персоналу	11
8.3 Требования безопасности при подготовке и окраске поверхности	12
8.4 Правила обращения с токсичными веществами	12
8.5 Противопожарные мероприятия	13
Приложение А (обязательное) Основные характеристики грунтовки TAIKOR Primer 150 и эмали TAIKOR Top 425	14
Приложение Б (рекомендуемое) Таблица определения точки росы в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха	16
Приложение В (рекомендуемое) Перечень НД и ТД, на которые даны ссылки в настоящей ТИ	17

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по защите от коррозии стальных строительных конструкций
системой покрытий ТН-АНИКОР Топ на основе
материалов TAIKOR Primer 150 и TAIKOR Top 425

1 Общие указания

1.1 Настоящая технологическая инструкция определяет организацию, требования и порядок проведения работ по защите от коррозии системой покрытий ТН-АНИКОР Топ на основе эпоксидной грунт-эмали TAIKOR Primer 150 (ТУ 2312-099-72746455) и полиуретановой эмали TAIKOR Top 425 (ТУ 2312-100-72746455) стальных строительных конструкций и сооружений, эксплуатируемых на открытом воздухе и внутри помещений в условиях высокой влажности и испытывающих химические нагрузки.

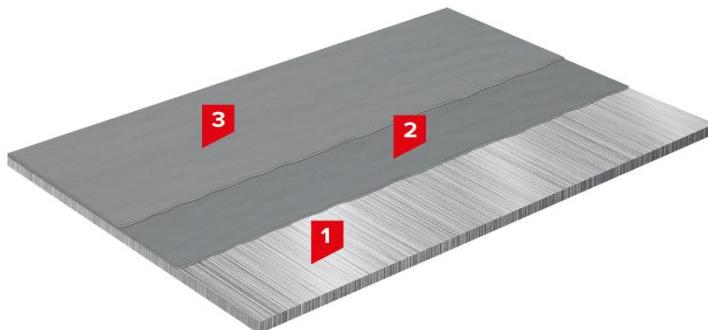

1.2 Основные преимущества системы ТН-АНИКОР Топ:

- защита от коррозии металлических конструкций по барьерному и ингибиторному механизмам;
- высокая химическая устойчивость к широкому спектру соединений;
- высокая стойкость к абразивному воздействию;
- возможность ручного и механизированного нанесения;
- возможность применения в атмосфере с категорией коррозионной активности C3-C5 по [ISO 12944-5](#).

1.3 Системы для защиты металлоконструкций, эксплуатирующихся в открытой промышленной атмосфере (C4 по [ISO 12944-5](#)), приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Системы покрытия для антикоррозионной защиты металлоконструкций

Наименование слоя	Толщина покрытия*, мкм	Теоретический расход, кг/м ²	Номер техлиста	Срок службы
Система №1				
TAIKOR Primer 150 (1 сл.)	140	0,322	9.02	
TAIKOR Top 425 (1 сл.)	60	0,170	9.05	более 15 лет
ИТОГО	200			
Система №2				
TAIKOR Primer 150 (1 сл.)	80	0,185	9.02	
TAIKOR Primer 150 (1 сл.)	100	0,230	9.02	более 25 лет
TAIKOR Top 425 (1 сл.)	60	0,170	9.05	
ИТОГО	240			

* В зависимости от условий эксплуатации и требований к покрытию толщина системы может меняться. За подробностями обращайтесь к техническим специалистам ТЕХНОНИКОЛЬ

1.4 Технологическая инструкция включает в себя операции по подготовке поверхности, нанесению грунтовки TAIKOR Primer 150 и эмали TAIKOR Top 425, а также по контролю качества готового покрытия в условиях строительно-монтажной площадки.

1.5 Требования к нанесению антикоррозионного покрытия (АКП), приведённые в настоящей инструкции, обязательны для выполнения при нанесении, приемке и контроле

покрытия. Настоящая инструкция может являться основанием для разработки технологической карты с последующим согласованием с заказчиком.

1.6 Разработчик оставляет за собой право внесения изменений в инструкцию.

2 Основные сведения о применяемых материалах

2.1 TAIKOR Primer 150 – двухкомпонентный эпоксидный грунт, состоящий из основы (компонент А) и отвердителя (компонент В).

Соотношение (массовое) компонентов (основы и отвердителя) указано в техническом листе № 9.02 и паспорте качества.

Грунт TAIKOR Primer 150 соответствует требованиям ТУ 2312-099-72746455. Характеристики грунтовки приведены в таблице А.1 [приложения А](#).

2.2 TAIKOR Top 425 – двухкомпонентная финишная полиуретановая эмаль, состоящая из основы (компонент А) и отвердителя (компонент В). Эмаль свето- и атмосферостойкая с высокими коррозионными свойствами и стойкостью к агрессивным средам.

Соотношение (массовое) компонентов (основы и отвердителя) указано в техническом листе № 9.05 и паспорте качества.

Эмаль выпускается различных цветов в соответствии с каталогом RAL.

Эмаль TAIKOR Top 425 соответствует требованиям ТУ 2312-100-72746455. Характеристики эмали приведены в таблице А.2 [приложения А](#).

2.3 Растворитель TAIKOR Thinner 01 – предназначен для разбавления грунтовки TAIKOR Primer 150, эмали TAIKOR Top 425 и промывки окрасочного оборудования.

2.4 Полимерные материалы TAIKOR поставляются в герметично закрытой таре с сопроводительными документами.

На упаковке с материалом приведены следующие данные:

- наименование производителя и/или заявителя продукции;
- наименование и марка продукции;
- обозначение технических условий;
- условия хранения материала;
- номер партии;
- дата изготовления и гарантийный срок хранения;
- масса нетто;
- цвет.

2.5 Лакокрасочные материалы TAIKOR Primer 150 и TAIKOR Top 425 следует хранить и транспортировать в соответствии с [ГОСТ 9980.5](#) при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С; растворитель TAIKOR Thinner 01 - при температуре от минус 30 °С до плюс 35 °С. Тара с материалами не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

2.6 Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя грунтовки TAIKOR Primer 150 и эмали TAIKOR Top 425 – 24 месяца с даты изготовления, растворителя TAIKOR Thinner 01 – 12 месяцев.

Поставщик гарантирует сохранность потребительских свойств лакокрасочных материалов в течение указанного времени в нераспечатанной заводской таре при соблюдении условий хранения.

3 Требования к выполнению работ

3.1 Требования к условиям окружающей среды

3.1.1 При проведении работ по подготовке поверхности и нанесению АКП необходимо контролировать условия окружающей среды, к которым относятся:

- температура воздуха;
- относительная влажность воздуха;

- температура металлической поверхности;
- температура точки росы;
- скорость ветра.

3.1.2 Работы по подготовке поверхности и нанесению лакокрасочных материалов следует выполнять при температуре от плюс 5 °С и относительной влажности окружающего воздуха не выше 80 %. При необходимости допускается выполнять нанесение материалов от минус 10 °С

3.1.3 Температура металлической поверхности должна быть на 3 °С выше температуры точки росы ([приложение Б](#)). Максимальная температура стальной поверхности при нанесении материалов должна составлять не более плюс 40 °С.

При проведении работ по нанесению лакокрасочных материалов (ЛКМ) в замкнутых пространствах освещенность должна быть не менее 500 лк.

Работы должны производиться при отсутствии осадков в безветренную погоду; при скорости ветра более 10 м/с выполнение окрасочных работ запрещается.

3.2 Оборудование и средства измерения для производства работ

3.2.1 Для производства антикоррозионных работ следует применять оборудование, обеспечивающее необходимое качество подготовки поверхности и нанесения ЛКМ согласно требованиям настоящей инструкции. Основные требования к оборудованию для производства работ приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные требования к оборудованию для производства работ

Тип оборудования	Технические характеристики	Значение/интервал значений показателя	Марка оборудования *				
1	2	3	4				
1 Оборудование для подготовки поверхности							
1.1 Компрессорная установка (станция)	Производительность, м ³ /мин, не менее	5,0 – 10,0	AIRMAN, Atlas Copco				
	Рабочее давление воздуха, МПа, не менее	0,7 – 1,0					
1.2 Агрегат пневмоабразиво-струйной очистки	Объём бункера для абразива, л, не менее	100	DSG-250-SP, DBS-200, DBS-100				
	Рабочее давление воздуха, МПа	0,3-1,2					
	Расход сжатого воздуха, м ³ /мин, не менее	3,5					
	Производительность, м ² /ч	5-28					
1.3 Специальное оборудование для механической обработки поверхности	Диаметр абразивного круга 100-180 мм	-	УПШР №1, ПШМК-100				
2 Оборудование для нанесения АКП							
2.1 Аппарат безвоздушного распыления	Передаточное соотношение насоса, не менее	33:1	GRACO Extreme, Mark V (США); «WIWA 1066» (Германия); Wagner 960 (Германия)				
	Давление воздуха на входе, МПа	0,35-0,7					
	Давление ЛКМ на выходе, МПа	10-20					
2.2 Кисти, валики	Флейцевые плоские, материал полиэстер	-					

* Допускается использование аналогичного оборудования с подобными характеристиками.

3.2.2 Перечень средств измерений и оборудования для контроля качества антикоррозионных работ приведён в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень средств измерений и испытательного оборудования для контроля качества проведения антикоррозионных работ

Наименование средств измерения и оборудования	Диапазон измерения	Основная погрешность и точность измерений
1	2	3
1 Измеритель температуры и влажности типа ИВТМ-7, «Elcometer 319» - зона определения влажности - зона определения температуры	0-99 % от - 20 °C до + 60 °C	± 2 % ± 2 °C
2 Толщинометр магнитный с калибровочными эталонами типа: а) «Elcometer 456F» в) «Константа К5»	0-1500 мкм 0-5000 мкм 0-2000 мкм	± 3 % + 1 мкм ± 1 % + 1 мкм
3 Электроискровой дефектоскоп типа: а) МТ-430 б) «Elcometer 236»	1-20 кВ 0-15 кВ	± 10 % ± 5 %
4 Адгезиметр типа «Elcometer 106», «PosiTest AT», «Константа АЦ»: - испытательные упоры («грибки»)	0-20 МПа 20 мм (диаметр)	± 1 %
5 Толщинометр неотвердевшего слоя (гребенка) типа Elcometer 3236, Константа ГУ	25-2000 мкм	3 %, не более
6 Этalonный компаратор шероховатости Shot and Grit	25-150 мкм	-
7 Этalonы степени очистки	Sa 1 - Sa 3	-
8 Этalonы запылённости поверхности	Эталон 1-5	-
<i>*Допускается использование других средств измерения и испытательного оборудования с характеристиками не хуже заявленных.</i>		

3.2.3 Средства измерений, используемые для контроля качества антикоррозионных работ, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению средств измерений и должны быть поверены.

4 Требования к подготовке поверхности

4.1 Подготовка металлической поверхности перед окраской должна включать следующие операции:

- устранение дефектов поверхности;
- обезжиривание поверхности;
- удаление окислов (окалины и ржавчины) и прочих загрязнений;
- обеспыливание;
- сушка поверхности (при необходимости).

4.2 Основные требования к оборудованию для подготовки поверхности приведены в таблице 2.

4.3 С поверхности должны быть удалены заусенцы, сварочные брызги, прожоги, остатки флюса; зачистке подлежат также сварные швы, раковины, осины и труднодоступные места.

Указанные работы допускается проводить ручным или механизированным инструментом, или металлическими щётками.

4.4 Сварные швы должны соответствовать [ГОСТ 23118](#), должны быть цельными и сплошными (непрерывными) без пор, трещин и разрывов. Форма сварного шва должна быть гладкая, с плавным переходом от валика сварного шва к металлу, сварочные брызги должны быть удалены.

4.5 Обезжикивание поверхности следует выполнять, используя органические растворители, например, уайт-спирит ([ГОСТ 3134](#)), или другие растворы в соответствии с [ГОСТ 9.402](#). Обезжикивание допускается проводить струйным обмывом, кистью, мягкой волосяной щёткой или безворсистым обтироочным материалом (ветошью). После обезжикивания осушить поверхность сухим чистым воздухом до полного удаления паров растворителя.

4.6 Очистить поверхность методом струйной абразивной очистки от оксидов (окалины и ржавчины) с использованием абразивных материалов с размером частиц, обеспечивающих необходимую чистоту и шероховатость поверхности. Требуемая степень очистки – Sa 2 1/2 по [ГОСТ Р ИСО 8501-1](#) (в труднодоступных местах допускается Sa 2).

Поверхность после струйной абразивной очистки при осмотре невооруженным глазом не должна иметь окалины, ржавчины, пригара и других неметаллических слоёв. Допускается разнооттеночность очищенной поверхности от светло-серого до темно-серого цвета, вызванная различной шероховатостью поверхности металлоконструкций.

Оптимальная шероховатость поверхности Rz после проведения струйной абразивной очистки должна быть от 30 до 50 мкм по [ГОСТ 2789](#); по [ISO 8503-1](#) - тонкая (тип компаратора G – между сегментами 1 и 2, но ниже, чем сегмента 2).

Абразивный материал должен соответствовать требованиям [ISO 11124-3](#), [ISO 11126-3](#).

4.7 Поверхность металлоконструкций после очистки должна быть обеспылена сжатым воздухом и соответствовать по запылённости степени не более 2 с размером частиц не более 2 класса по [ISO 8502-3](#).

4.8 Сжатый воздух, используемый при подготовке поверхности, не должен содержать капель влаги, масла и должен соответствовать требованиям [ГОСТ 9.010](#) (группа сжатого воздуха 2). Компрессор должен быть снабжен масло- и влагоотделителем.

4.9 Поверхность, подготовленная к окрашиванию, должна быть сухой, обеспыленной, без загрязнений маслами, смазками, не иметь видимых следов вторичной коррозии.

При отпотевании поверхности необходимо осушить её нагретым очищенным воздухом до удаления влаги.

4.10 Интервал между очисткой поверхности и её окрашиванием на открытом воздухе в отсутствие конденсации влаги на поверхности и исключении любого вида загрязнений должен составлять не более 6 ч при относительной влажности воздуха не более 80 %. Допускается увеличение длительности перерыва до 24 ч при сохранении качества подготовленной поверхности.

При более длительном интервале между подготовкой поверхности и окрашиванием, а также, если состояние поверхности не соответствует описанию по 4.6, необходимо повторить операцию очистки.

4.11 Работы по подготовке поверхности следует фиксировать в журнале производства.

5 Технология проведения окрасочных работ

5.1 Требования к антикоррозионным материалам, их подготовке и нанесению

5.1.1 Поставляемые антикоррозионные материалы должны соответствовать требованиям ТУ 2312-099-72746455 и ТУ 2312-100-72746455. Качество антикоррозионного материала подтверждается паспортом качества на данный материал.

5.1.2 Перед применением лакокрасочных материалов следует выполнить входной контроль каждой партии на соответствие требованиям нормативной документации на материал.

5.1.3 Перед применением компоненты материалов (компонент А и компонент В) должны быть выдержаны при температуре плюс 18 °С в течение суток.

5.1.4 При подготовке к нанесению двухкомпонентных антикоррозионных материалов необходимо тщательно в течение 1-3 мин перемешать электрической (пневмо-) мешалкой основу материала (компонент А), при постоянном перемешивании добавить отвердитель (компонент В). Смешение компонентов производят в соотношении, указанном в сопроводительной документации (техническом листе или паспорте качества на материал). Количество приготовленного состава следует рассчитывать с учетом жизнеспособности антикоррозионного материала и производительности окрасочного оборудования. Жизнеспособность двухупаковочных материалов TAIKOR Primer 150 и TAIKOR Top 425 после смешения компонентов зависит от температуры окружающего воздуха (при её повышении снижается). При необходимости допускается разбавление материала с помощью TAIKOR Thinner 01. Разбавление двухкомпонентных материалов допускается только после смешения компонентов и выдержки времени индукции (5-10 мин).

Жизнеспособность грунтовки TAIKOR Primer 150 и эмали TAIKOR Top 425 в зависимости от температуры окружающего воздуха приведена в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 - Жизнеспособность грунтовки TAIKOR Primer 150 и эмали TAIKOR Top 425 в зависимости от температуры окружающего воздуха

Наименование ЛКМ	Жизнеспособность ЛКМ в зависимости от температуры окружающего воздуха, ч, не менее		
	+ 5 °C	+ 20 °C	+ 30 °C
TAIKOR Primer 150	2	1,5	1
TAIKOR Top 425	2	1,5	1

При работе с материалом необходимо смешивать такое количество, которое будет использовано в течение времени жизнеспособности!

5.1.5 Грунтовка TAIKOR Primer 150 и эмаль TAIKOR Top 425 предназначены для нанесения методами безвоздушного (БВР) или воздушного распыления, кистью и валиком. Методы и параметры нанесения приведены в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 – Методы и параметры нанесения грунта TAIKOR Primer 150 и эмали TAIKOR Top 425

Наименование ЛКМ	Наименование разбавителя	Режимы нанесения			Очистка оборудования
		Давление/диаметр сопла/разбавление	БВР	Воздушное распыление	
1	2	3	4	5	6
TAIKOR Primer 150	TAIKOR Thinner 01	Не ниже 18 МПа 0,017" - 0,025" (0,43 - 0,64 мм) Разбавление до 10 % по массе	Не рекомендуется	Кисть волосяная, валик велюровый с коротким ворсом Разбавление до 10 % по массе	Растворители TAIKOR Thinner 01, ксилол, Р-4
TAIKOR Top 425	TAIKOR Thinner 01	Не ниже 15 МПа 0,013 " - 0,017" (0,33 - 0,43 мм) Разбавление до 5 % по массе	0,3 - 0,4 МПа/ 1,8 - 2,2 мм Разбавление до 10 % по массе	Кисть волосяная, валик велюровый с коротким ворсом Разбавление до 5 % по массе	Растворители TAIKOR Thinner 01, ксилол, Р-4

Кромки, углы, сварные швы, заклёпки, труднодоступные места, отверстия и т.д. предварительно необходимо окрашивать кистью или валиком с припуском 10 мм с каждой стороны (полосовая окраска).

5.1.6 Грунтовку TAIKOR Primer 150 наносят в заводских и полевых условиях при температуре от минус 10 °C до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80 %.

Эмаль TAIKOR Top 425 наносят в заводских и полевых условиях при температуре от минус 10 °C до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80 %. При температуре воздуха от минус 10 °C до плюс 10 °C применяется зимняя версия материала, при температуре от плюс 5 °C до плюс 35 °C – летняя версия.

5.1.7 Антикоррозионный материал следует наносить равномерным слоем. В процессе нанесения необходимо визуально контролировать сплошность покрытия на наличие неокрашенных участков, количество слоёв и толщину мокрого слоя (измеряется при помощи толщинометра мокрого слоя - «гребенки»). Ориентировочное соотношение мокрого/сухого слоя покрытий приведено в таблице 6.

Таблица 6 – Ориентировочное соотношение мокрого/сухого слоя покрытий

Наименование ЛКМ	Толщина слоя, мкм		Теоретический расход, кг/м ² *
	мокрый	сухой	
Система №1			
TAIKOR Primer 150	215	140	0,320
TAIKOR Top 425	130	60	0,170
Система №2			
TAIKOR Primer 150	125	80	0,185
TAIKOR Primer 150	155	100	0,230
TAIKOR Top 425	130	60	0,170

* Расход приведен теоретический без учета потерь. Практический расход материалов будет больше и зависит от шероховатости поверхности, группы сложности конструкций и культуры производства работ.

5.1.8 При работе с аппаратами БВР необходимо руководствоваться инструкциями по их эксплуатации и обслуживанию. Перед началом окраски для очистки оборудования от применяемых ранее лакокрасочных материалов следует пропустить через краскораспылитель растворитель TAIKOR Thinner.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование по нанесению и приготовлению материалов должны быть промыты растворителем.

5.1.9 Определение толщины сухого покрытия следует выполнять приборами контроля, приведёнными в таблице 3 (или аналогичными). Степень высыхания покрытия должна быть такова, чтобы оно было достаточно твердым и выдерживало давление прибора (датчика) для замера толщины.

5.1.10 На всех стадиях поэтапного нанесения антикоррозионных материалов необходимо осуществлять пооперационный контроль. Работы по нанесению слоёв АКП необходимо фиксировать в журнале производства работ, по окончании работ составить акты на освидетельствование скрытых работ.

5.2 Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150

5.2.1 Выполнить полосовую окраску кистью кромок, углов, сварных швов и труднодоступных мест.

5.2.2 Методом безвоздушного распыления нанести грунтовку толщиной мокрого слоя в соответствии с таблицей 6. Количество слоев грунтовки зависит от применяемой системы и способа нанесения (при окраске кистью/валика может потребоваться нанесение дополнительных слоев для обеспечения общей толщины системы покрытий).

5.2.3 Сушка покрытия естественная. Время высыхания покрытия зависит от температуры и при её повышении время высыхания сокращается.

Время межслойной сушки покрытия TAIKOR Primer 150 до нанесения покровных слоев в зависимости от температуры (при относительной влажности воздуха не более 80 %) приведено в таблице 7.

Таблица 7 – Время межслойной сушки покрытия TAIKOR Primer 150 в зависимости от температуры (при относительной влажности воздуха не более 80 %)

Время межслойной сушки покрытия TAIKOR Primer 150 при температуре										
-5 °C		0 °C		+5 °C		+20 °C		+30 °C		
min	max*	min	max*	min	max*	min	max*	min	max*	
36 ч	10 суток	28 ч	10 суток	24 ч	10 суток	8 ч	10 суток	4 ч	10 суток	

При превышении максимального интервала перекрытия грунтовочного слоя TAIKOR Primer 150 необходимо принять меры по обеспечению адгезии между слоями (придать шероховатость покрытию).

5.2.4 Дополнительный слой грунтовки, при необходимости, следует наносить после высыхания предыдущего «до отлипа» (легкое нажатие пальцем не оставляет следа и прилипания), но не ранее чем через 4 ч (при температуре плюс 20 °C). Время выдержки покрытия до кантования при температуре (20±2) °C – 16-24 ч.

5.2.5 Толщина сухого покрытия TAIKOR Primer 150 должна составлять не менее 140 или 180 мкм, в зависимости от выбранной системы. Допускается локальное двукратное превышение толщины покрытия в труднодоступных местах, на перехлестах окрасочного факела при отсутствии на покрытии дефектов в виде потеков, трещин, пузьрей, пор и т.д.

5.3 Нанесение эмали TAIKOR Top 425

5.3.1 Выполнить полосовую окраску кистью кромок, углов, сварных швов и труднодоступных мест.

5.3.2 Методом безвоздушного распыления нанести на загрунтованную поверхность один слой эмали TAIKOR Top 425 толщиной мокрого слоя 130 мкм. При нанесении эмали с помощью пневматического распыления или кистью/валиком, а также при нанесении эмали ярких цветов (красный, желтый, оранжевый) возможно потребуется нанесение дополнительных слоев.

5.3.3 Сушка покрытия естественная. Время высыхания покрытия зависит от температуры и при её повышении время высыхания сокращается.

Время высыхания покрытия TAIKOR Top 425 при температуре (20±2) °C до степени 3 по ГОСТ 19007 составляет 2 ч. Время выдержки покрытия до кантования при температуре (20±2) °C – 6-8 ч; время полного отверждения – 7 суток.

Дополнительный слой эмали (при необходимости) следует наносить после высыхания предыдущего «до отлипа» (легкое нажатие пальцем не оставляет следа и прилипания), но не ранее чем через 2 ч (при температуре (20±2) °C).

5.3.4 Общая толщина сухого покрытия TAIKOR Primer 150 + TAIKOR Top 425 должна составлять не менее 200 или 240 мкм. Допускается локальное двукратное превышение толщины системы покрытий в труднодоступных местах, на перехлестах окрасочного факела при отсутствии на покрытии дефектов в виде потеков, трещин, пузьрей, пор и т.д.

6 Контроль качества и приемка работ

6.1 Качество нанесения АКП обеспечивается путем выполнения на всех стадиях технического процесса следующих операций контроля с занесением в журнал производства работ:

- входного контроля антикоррозионных материалов, абразивных материалов и вспомогательных материалов;
- качества подготовки металлических поверхностей перед окраской;
- условий окружающей среды;
- контроля нанесения антикоррозионных материалов;
- контроля отверждения АКП.

Перечисленные операции должны быть отражены в актах на освидетельствование скрытых работ и на приёмку АКП.

6.2 **Входной контроль** должен включать проверку соответствия поступивших материалов требованиям нормативной документации на эти материалы:

- сопроводительной документации;
- сохранности транспортной тары и комплектности поставки;
- условий и сроков хранения материалов на складе;
- установление соответствия основных свойств материалов показателям, приведённым в техническом листе на материал.

6.2.1 При входном контроле антикоррозионных материалов проводят контроль внешнего вида и цвета, желирование и посторонние включения не допускаются.

Показатели качества материалов должны соответствовать показателям, указанным в таблице А.1 и А.2 приложения А соответственно.

Контроль цвета выполняется визуально, путём сравнения с эталонной шкалой RAL. Если цвет основы отличается от заявленного цвета, то после отверждения цвет покрытия должен соответствовать заявленному.

6.2.2 Входной контроль абразивных материалов включает проверку сопроводительной документации и осмотр транспортной тары. В сопроводительной документации на абразивные материалы должны быть указаны значения твердости (см. [ISO 11127-4](#)), фракционного состава (см. [ISO 11127-2](#)), плотности (см. [ISO 11127-3](#)) и влажности (см. [ISO 11127-6](#)).

6.2.3 Контроль загрязнений абразивных материалов производится для каждой партии абразивного материала. Небольшое количество абразива поместить в чистую ёмкость и, залив дистиллированной водой, перемешать. Если вода стала мутной после оседания абразива или на поверхности воды видна масляная плёнка, то абразив загрязнён и к применению не допускается.

6.2.4 Сжатый воздух должен соответствовать требованиям [ГОСТ 9.010](#) (группа сжатого воздуха 2) по содержанию влаги и минеральных масел. Контроль следует выполнять в соответствии с [ГОСТ 9.010](#), визуально, направляя струю воздуха на поверхность зеркала в течение 3 минут (на зеркальной поверхности не допускаются матовый налёт и пятна от капель масла и влаги) - контролировать перед началом работы смены и при ухудшении состояния обеспыливаемой поверхности, качества лакокрасочного покрытия.

Допускается вместо зеркала применять фильтровальную бумагу по [ГОСТ 12026](#), время обдувания от 10 до 15 мин. На поверхности бумаги не допускаются пятна от капель масла и влаги.

6.3 В процессе технологических операций по подготовке поверхности и окраске металлоконструкций необходимо выполнять **пооперационный контроль**:

а) **контроль условий окружающей среды** (температуры, влажности, точки росы) на соответствие 3.1.2 и 3.1.3 - следует производить не реже, чем два раза за смену, в том числе, первый раз - непосредственно перед началом работы при помощи приборов, рекомендованных в таблице 2.

При неустойчивой погоде измерения следует производить через каждые 2 ч;

б) **контроль качества подготовки металлической поверхности**:

1) обезжикивание поверхности (качество обезжикивания должно соответствовать первой степени по [ГОСТ 9.402](#)) – оценивают капельным методом или методом протирки по [ГОСТ 9.402](#);

2) степень очистки поверхности от оксидов (должна соответствовать степени Sa 2 1/2 по [ISO 8501-1](#) (степени 2 по [ГОСТ 9.402](#)). Контролируют 100 % очищенной поверхности, за результат следует принимать минимальное из всех полученных значений;

3) шероховатость металлической поверхности должна соответствовать размеру от 30 до 80 мкм (по [ГОСТ 2789](#)) – контролируют с помощью профилографа или эталонов сравнения (компараторов) по [ISO 8503-2](#), [ISO 8503-4](#), [ISO 8503-5](#).

Качество подготовки поверхности необходимо контролировать не позднее чем через 2 ч после проведения операций по подготовке, а также непосредственно перед нанесением каждого слоя АКП.

в) **контроль качества нанесения материалов**:

- 1) проведение полосовой окраски сварных швов, заклёпок и т.п. - контролируется визуально;
- 2) толщина мокрого слоя (должна соответствовать показателям таблицы 5) - измеряется эпизодически при нанесении каждого слоя лакокрасочного материала при помощи толщинометра неотвердевшего слоя («гребенки»);
- 3) внешний вид каждого слоя АКП - визуальный осмотр всей площади покрытия;
- 4) количество слоёв покрытия;
- 5) толщина сухой пленки покрытия (должна соответствовать 5.2.5 и 5.3.4) – контролируют магнитным толщинометром в соответствии с [ГОСТ 31993 \(ISO 2808\)](#).

6.4 Контроль качества отверждённого покрытия

6.4.1 Контроль антикоррозионного покрытия следует выполнять после его полного отверждения. Показатели качества АКП приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Показатели качества АКП

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Метод определения
1	2	3	4
1	Внешний вид покрытия	Однородная поверхность соответствующего цвета без видимых дефектов (пропуски, потеки, наплывы, шагрень, кратеры, поры, пузыри не допускаются). Цвет по RAL должен соответствовать значению RAL, заявленному в технической документации на АКП	Визуально
2	Толщина покрытия	Средний показатель толщины – в соответствии с таблицей 6. Допускается снижение толщины в отдельных точках на 20 % от номинальной при условии, что средний показатель на контролируемом участке будет больше или равен номинальной толщине. Максимальные значения толщины не должны превышать двукратного значения номинальной толщины АКП при отсутствии дефектов	ГОСТ 31993 (ISO 2808) .
3	Адгезия методом решётчатых надрезов	Балл 0 – края надрезов должны быть гладкими и не иметь отслоившихся кусочков покрытия. Расстояния между лезвиями в зависимости от толщины покрытия: 1-60 мкм – 1 мм; 61-120 мкм – 2 мм; 121-250 мкм – 3 мм	ГОСТ 31149 (метод решётчатых надрезов)

6.4.2 При толщине покрытия свыше 250 мкм адгезию измеряют методом X-образного надреза по [ГОСТ 32702.2](#) (балл 0 – отсутствие отслоения или отрыва покрытия).

Измерение адгезии на металлоконструкциях проводят выборочно и по согласованию сторон (Заказчика и подрядчика) на нескольких изделиях от партии или в местах, вызывающих

сомнение. Объем выборки должен быть указан в технологической карте на окраску конкретного вида изделия.

После определения адгезии механическое повреждение покрытия на металлоконструкциях и изделиях подлежит ремонту.

6.4.3 По окончании контроля качества АКП составляется протокол (акт) приемки нанесенного покрытия.

7 Ремонт анткоррозионного покрытия

7.1 Ремонт повреждённого при монтаже покрытия необходимо выполнять сразу после выявления повреждений.

7.2 Работы по ремонту АКП (подготовка поверхности и нанесение материалов) следует выполнять в соответствии с требованиями настоящей технологической инструкции.

7.3 На повреждённых участках подготовка к ремонтной окраске заключается в локальном удалении механическим способом отслоившегося АКП вручную, механической зачистке металлоконструкций до степени не ниже St 3 по [ISO 8501-1](#) и поверхности неповреждённого АКП на расстояние от 3 до 5 см от дефектного участка по периметру.

7.4 При значительных повреждениях покрытия выполнить полную очистку конструкций абразивоструйным способом и восстановить покрытие полностью.

7.5 Ремонт дефектов АКП любых размеров, возникших при нанесении основного АКП, должен производиться теми же материалами.

8 Требования безопасности

8.1 Общие положения

8.1.1 С целью обеспечения безопасности необходимо проводить мероприятия, предусмотренные регламентом, руководствуясь требованиями промышленной безопасности, в том числе пожарной и взрывопожаробезопасности, изложенными в следующих документах: [ГОСТ 12.1.004](#), [ГОСТ 12.1.010](#), [ГОСТ 12.1.018](#), [ГОСТ 12.3.002](#), [ГОСТ 12.3.005](#), [ГОСТ Р 12.3.052](#), [Приказ Минтруда РФ от 02.12.2020 № 849н](#), [СНиП 12-03](#), [СНиП 12-04](#), [Приказ от 15.12.2020 № 903н](#) и [Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479](#).

При подготовке поверхности под окраску, смешивании и применении ЛКМ необходимо соблюдать требования [СП 2.2.3670-20](#), [СанПин 1.2.3685](#). Допустимые уровни шума и вибрации не должны превышать норм, регламентируемых [СанПин 1.2.3685](#).

8.1.2 При организации рабочих мест должны соблюдаться требования [СП 2.2.3670](#); физиолого-эргономические требования к производственному оборудованию и организации рабочего места в соответствии с [СП 2.2.3670-20](#) (раздел VI); требования к производственному контролю за выполнением санитарных правил, норм и гигиенических нормативов – в соответствии с [СП 1.1.1058](#).

8.2 Требования к персоналу

8.2.1 К проведению окрасочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- предварительный медицинский осмотр в соответствии с [Приказом Минздрава России от 28.01.2021 №29н](#) и [Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2022 № 988н/1420н](#);

- обучение правилам безопасности труда – по [ГОСТ 12.0.230](#), производственной санитарии, пожаро- и электробезопасности;

- профессиональную подготовку.

8.2.2 Должностные лица в соответствии с требованиями [СНиП 12-03](#) и [СНиП 12-04](#) несут ответственность за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности при производстве работ.

8.2.3 Рабочие, инженерно-технические работники должны знать:

- опасные, вредные производственные факторы, вредные вещества в составе применяемых материалов, вероятность их появления в воздухе рабочей зоны и характер их действия на организм человека;
- инструкции по порядку выполнения работ и содержанию рабочего места;
- инструкции по охране труда и промышленной безопасности, и производственной санитарии;
- правила личной гигиены;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты (СИЗ);
- правила оказания первой медицинской помощи.

8.3 Требования безопасности при подготовке и окраске поверхности

8.3.1 При подготовке поверхности рабочий-пескоструйщик и маляр должны работать в спецодежде из пыленепроницаемой ткани и шлем-скафандре типа МИОТ-19, ПРБ-5, РПМ-62 с принудительной подачей свежего воздуха.

8.3.2 Для безопасного ведения работ пескоструйный аппарат должен быть оборудован предохранительным клапаном, обслуживающимся в соответствии с требованиями [Приказа от 15 декабря 2020 года № 536](#).

8.3.3 Основные требования безопасности к хранению и транспортировке химических веществ должны соответствовать [ГОСТ 12.3.008](#), [Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479](#).

8.3.4 Работники, занятые обезжириванием поверхности, подготовкой и нанесением композиции, должны быть обеспечены следующими СИЗ: одежда специальная защитная, перчатки резиновые по [ГОСТ 20010](#), требования к средствам защиты глаз по [ГОСТ 12.4.253](#), респиратор фильтрующий РПГ-67 (А) по [ГОСТ 12.4.296](#).

8.3.5 Помещения, где ведутся работы с материалами, содержащими токсичные и легковоспламеняющиеся вещества, должны быть оборудованы:

- принудительной приточно-вытяжной вентиляцией с воздухообменом, обеспечивающим их полное удаление или снижение до предельно допустимых концентраций;

- средствами пожаротушения. При отсутствии стационарной автоматической системы пожаротушения в помещении установить противопожарный пост;

- аптечками, укомплектованными медикаментами для оказания первой доврачебной помощи;

- плакатами с запрещающими, предупреждающими, предписывающими, указательными знаками.

8.3.6 Запрещается использовать для обогрева электроприборы, производить электросварку, курить, разводить огонь, пользоваться спичками, использовать инструменты, которые при трении или ударе могут давать искру, в помещениях, где ведутся работы с применением материалов, содержащих органические растворители.

8.3.7 Для производства работ применять оборудование, инструмент и приспособления, исключающие возможность искрения при трении, ударах и т.п.

8.3.8 Хранение органических растворителей и лакокрасочных материалов на рабочем месте допускается в герметически закрытой таре в объеме не более односменной нормы.

Обтирочные материалы хранить в ящиках с закрывающейся крышкой.

8.4 Правила обращения с токсичными веществами

8.4.1 При работе с антакоррозионными материалами следует руководствоваться [Приказом Минтруда РФ от 02.12.2020 №849н, СанПиН 1.2.3685](#).

8.4.2 Приготовление материалов должно производиться на открытом воздухе вне помещения, где хранятся материалы.

8.4.3 Тара, в которой находятся антакоррозионные материалы, должна иметь наклейки, этикетки или бирки с точным наименованием и обозначением содержащихся в ней материалов. Тара должна иметь плотно закрывающиеся крышки.

8.4.4 При попадании на открытые участки тела антакоррозионных материалов или растворителей следует протереть ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте, затем промыть водой с мылом.

8.4.5 Прием пищи и курение производятся в специально выделенных для этих целей помещениях.

8.4.6 При случайном разливе применяемых материалов этот участок необходимо немедленно засыпать сорбентом или песком, предварительно защитив органы дыхания.

8.4.7 Загрязненные растворители, песок, сорбент, тряпки следует собирать в ведра и удалять в специально отведенные места в плотно закрытой таре.

8.5 Противопожарные мероприятия

8.5.1 Применяемые антакоррозионные материалы взрывопожароопасны. Во время работы с ними следует организовать пожарный пост, оснащенный следующими средствами тушения пожара: ящики с песком, асbestosвые покрывала, пенные или углекислотные огнетушители.

8.5.2 При выполнении обезжиривания и окрасочных работ на объекте не допускается:

- курить, разводить огонь, выполнять огневые работы, а также работы и действия, которые могут вызвать образование искр и воспламенение паров растворителей;

- использовать электроприборы в обычном исполнении.

8.5.3 Не допускается проводить обезжиривание и окрасочные работы на объекте во время грозы.

8.5.4 При возникновении пожара следует вывести людей из опасной зоны, сообщить дежурному оператору или диспетчеру, приступить к его тушению имеющимися средствами в соответствии с утвержденным планом на конкретном объекте.

Приложение А

(обязательное)

**Основные характеристики грунтовки TAIKOR Primer 150 и
эмали TAIKOR Top 425**

А.1 Основные характеристики грунтовки TAIKOR Primer 150 представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 - Характеристики грунтовки TAIKOR Primer 150

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Условия нанесения			
Температура воздуха при нанесении	°С	-10...+35	-
Относительная влажность воздуха, не более	%	80	-
Свойства материала			
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	72	ГОСТ 31939
Условная вязкость по вискозиметру В3-246 с Ø сопла 6 мм, при 20°C (компонент А), не менее	с	40	ГОСТ 8420
Плотность, при температуре (20±2) °С (после смешивания)	г/см³	1,5±0,1	ГОСТ 31992.1
Степень перетира, не более	мкм	80	ГОСТ 31973
Время высыхания до степени 3, при температуре 20°C, не более	ч	8	ГОСТ 19007
Жизнеспособность состава после смешивания компонентов, при температуре (20±2) °С, не менее	ч	1,5	ГОСТ 27271
Нанесение материала			
Соотношение компонентов А:В, по массе	части	100:10	Указано на этикетке
Расход на один слой	кг/м²	0,185 – 0,320	-
Толщина одного слоя	мкм	80 – 140	-
Рекомендуемое количество слоев	-	1-2	-
Время межслойной выдержки, не менее	ч	4	-
Время полной полимеризации покрытия	сутки	7	-
Свойства покрытия			
Внешний вид и цвет	-	Цвет серый, матовый	Визуально
Адгезия к стали, не более	балл	1	ГОСТ 15140
Прочность пленки при ударе, не менее	см	40	ГОСТ 4765
Эластичность пленки при изгибе, не более	мм	2	ГОСТ 6806
Температура эксплуатации	°С	-60...+110	
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С	ч	24	ГОСТ 9.403 , метод А

A.2 Основные характеристики эмали TAIKOR Top 425 представлены в таблице А.2.

Таблица А.2 - Основные характеристики эмали TAIKOR Top 425

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Условия нанесения			
Температура воздуха при нанесении	°C	+5...+35 (летний) -10...+10 (зимний)	-
Относительная влажность воздуха	%	80	-
Свойства материала			
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	59	ГОСТ 31939
Условная вязкость по вискозиметру В3-246 с Ø сопла 4 мм, при 20°C (основы, компонента А), не менее	c	30	ГОСТ 8420
Степень перетира, не более	мкм	40	ГОСТ 31973
Плотность, при температуре (20±2) °C (после смешивания компонентов)	г/см³	1,3±0,1	ГОСТ 31992.1
Время высыхания до степени 3, при температуре 20 °C, не более	ч	2	ГОСТ 19007
Жизнеспособность состава после смешения компонентов, при температуре 23 °C	ч	1,5	ГОСТ 27271
Нанесение материала			
Соотношение компонентов А:В, по массе	части	100:7	Указано на этикетке
Расход на один слой на металле	кг/м²	0,170	-
Толщина одного слоя на металле, не менее	мкм	60	-
Рекомендуемое количество слоев на металле	-	1 - 2	-
Время межслойной выдержки, не менее	ч	2	-
Легкая нагрузка, не менее	ч	48	-
Время полной полимеризации покрытия	сутки	7	-
Свойства покрытия			
Внешний вид и цвет	-	Колеруется по RAL, глянцевое, полуглянцевое, матовое	Визуально
Адгезия к стали, не более	балл	1	ГОСТ 15140
Прочность пленки при ударе, не менее	см	50	ГОСТ 4765
Эластичность пленки при изгибе, не более	мм	1	ГОСТ 6806
Температура эксплуатации	°C	-60...+110	
Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2) °C, не менее: - воды - 10% NaOH - 3% NaCl - 3% H ₂ SO ₄ - бензина - ксиола	ч	72 72 72 72 72 72	ГОСТ 9.403 , метод А

Приложение Б

(рекомендуемое)

Таблица определения точки росы в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха

Температура воздуха	Относительная влажность воздуха, %															
	10 *	20*	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
-10 °C	-34,0	-26,0	-23,2	-21,8	-20,4	-19,0	-17,8	-16,7	-15,8	-14,9	-14,1	-13,3	-12,6	-11,9	-10,6	-10,0
-5 °C	-29,0	-22,0	-18,9	-17,2	-15,8	-14,5	-13,3	-11,9	-10,9	-10,2	-9,3	-8,8	-8,1	-7,7	-6,5	-5,8
0 °C	-26,0	-19,0	-14,5	-12,8	-11,3	-9,9	-8,7	-7,5	-6,2	-5,3	-4,4	-3,5	-2,8	-2,0	-1,3	-0,7
2 °C			-12,8	-11,0	-9,5	-8,1	-6,8	-5,8	-4,7	-3,6	-2,6	-1,7	-1,0	-0,2	-0,6	+1,3
4 °C			-11,3	-9,5	-7,9	-6,5	-4,9	-4,0	-3,0	-1,9	-1,0	+0,0	+0,8	+1,6	+2,4	+3,2
5 °C	-23,0	-15,0	-10,5	-8,7	-7,3	-5,7	-4,3	-3,3	-2,2	-1,1	-0,1	+0,7	+1,6	+2,5	+3,3	+4,1
6 °C			-9,5	-7,7	-6,0	-4,5	-3,3	-2,3	-1,1	-0,1	+0,8	+1,8	+2,7	+3,6	+4,5	+5,3
7 °C			-9,0	-7,2	-5,5	-4,0	-2,8	-1,5	-0,5	+0,7	+1,6	+2,5	+3,4	+4,3	+5,2	+6,1
8 °C			-8,2	-6,3	-4,7	-3,3	-2,1	-0,9	+0,3	+1,3	+2,3	+3,4	+4,5	+5,4	+6,2	+7,1
9 °C			-7,5	-5,5	-3,9	-2,5	-1,2	+0,0	+1,2	+2,4	+3,4	+4,5	+5,5	+6,4	+7,3	+8,2
10 °C	-19,0	-11,0	-6,7	-5,2	-3,2	-1,7	-0,3	+0,8	+2,2	+3,2	+4,4	+5,5	+6,4	+7,3	+8,2	+9,1
11 °C			-6,0	-4,0	-2,4	-0,9	+0,5	+1,8	+3,0	+4,2	+5,3	+6,3	+7,4	+8,3	+9,2	+10,1
12 °C			-4,9	-3,3	-1,6	-0,1	+1,6	+2,8	+4,1	+5,2	+6,3	+7,5	+8,6	+9,5	+10,4	+11,7
13 °C			-4,3	-2,5	-0,7	+0,7	+2,2	+3,6	+5,2	+6,4	+7,5	+8,4	+9,5	+10,5	+11,5	+12,3
14 °C			-3,7	-1,7	-0,0	+1,5	+3,0	+4,5	+5,8	+7,0	+8,2	+9,3	+10,3	+11,2	+12,1	+13,1
15 °C	-16	-7,7	-2,9	-1,0	+0,8	+2,4	+4,0	+5,5	+6,7	+8,0	+9,2	+10,2	+11,2	+12,2	+13,1	+14,1
16 °C			-2,1	-0,1	+1,5	+3,2	+5,0	+6,3	+7,6	+9,0	+10,2	+11,3	+12,2	+13,2	+14,2	+15,1
17 °C			-1,3	+0,8	+2,5	+4,3	+5,9	+7,2	+8,8	+10,0	+11,2	+12,2	+13,5	+14,3	+15,2	+16,6
18 °C			-0,5	+1,5	+3,2	+5,3	+6,8	+8,2	+9,8	+11,0	+12,2	+13,2	+14,2	+15,3	+16,2	+17,1
19 °C			+0,3	+2,2	+4,2	+6,0	+7,7	+9,2	+10,5	+11,7	+13,0	+14,2	+15,2	+16,3	+17,2	+18,1
20 °C	-12	-4,0	+1,0	+3,1	+5,2	+7,0	+8,7	+10,2	+11,5	+12,8	+14,0	+15,2	+16,2	+17,2	+18,1	+19,1
21 °C			+1,8	+4,0	+6,0	+7,9	+9,5	+11,1	+12,4	+13,5	+15,0	+16,2	+17,2	+18,1	+19,1	+20,0
22 °C			+2,5	+5,0	+6,9	+8,8	+10,5	+11,9	+13,5	+14,8	+16,0	+17,0	+18,0	+19,0	+20,0	+21,0
23 °C			+3,5	+5,7	+7,8	+9,8	+11,5	+12,9	+14,3	+15,7	+16,9	+18,1	+19,1	+20,0	+21,0	+22,0
24 °C			+4,3	+6,7	+8,8	+10,8	+12,3	+13,8	+15,3	+16,5	+17,8	+19,0	+20,1	+21,1	+22,0	+23,0
25 °C	-8	0	+5,2	+7,5	+9,7	+11,5	+13,1	+14,7	+16,2	+17,5	+18,8	+20,0	+21,1	+22,1	+23,0	+24,0
26 °C			+6,0	+8,5	+10,6	+12,4	+14,2	+15,8	+17,2	+18,5	+19,8	+21,0	+22,2	+23,1	+24,1	+25,1
27 °C			+6,9	+9,5	+11,4	+13,3	+15,2	+16,5	+18,1	+19,5	+20,7	+21,9	+23,1	+24,1	+25,0	+26,1
28 °C			+7,7	+10,2	+12,2	+14,2	+16,0	+17,5	+19,0	+20,5	+21,7	+22,8	+24,0	+25,1	+26,1	+27,0
29 °C			+8,7	+11,1	+13,1	+15,1	+16,8	+18,5	+19,9	+21,3	+22,5	+22,8	+25,0	+26,0	+27,0	+28,0
30 °C	-6	+3	+9,5	+11,8	+13,9	+16,0	+17,7	+19,7	+21,3	+22,5	+23,8	+25,0	+26,1	+27,1	+28,1	+29,0
32 °C			+11,2	+13,8	+16,0	+17,9	+19,7	+21,4	+22,8	+24,3	+25,6	+26,7	+28,0	+29,2	+30,2	+31,1
34 °C			+12,5	+15,2	+17,2	+19,2	+21,4	+22,8	+24,2	+25,7	+27,0	+28,3	+29,4	+31,1	+31,9	+33,0
36 °C			+14,6	+17,1	+19,4	+21,5	+23,2	+25,0	+26,3	+28,,0	+29,3	+30,7	+31,8	+32,8	+34,0	+35,1
38 °C			+16,3	+18,8	+21,3	+23,4	+25,1	+26,7	+28,3	+29,9	+31,2	+32,3	+33,5	+34,6	+35,7	+36,9
40 °C	+1	+11	+17,9	+20,8	+22,6	+25,0	+26,9	+28,7	+30,3	+31,7	+33,0	+34,3	+35,6	+36,8	+38,0	+39,0

* Графы не заполнены ввиду отсутствия точных данных

Приложение В

(рекомендуемое)

Перечень НД и ТД, на которые даны ссылки в настоящей ТИ

При разработке настоящей инструкции использованы следующие нормативные документы и стандарты:

<u>ГОСТ 9.010</u>	Единая система защиты от коррозии и старения. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля
<u>ГОСТ 9.402</u>	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию
<u>ГОСТ 9.403</u>	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей
<u>ГОСТ 12.0.230</u>	Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования
<u>ГОСТ 12.1.004</u>	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
<u>ГОСТ 12.1.010</u>	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования
<u>ГОСТ 12.1.018</u>	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
<u>ГОСТ 12.3.002</u>	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
<u>ГОСТ 12.3.005</u>	Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности
<u>ГОСТ 12.3.008</u>	Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности
<u>ГОСТ Р 12.3.052</u>	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антакоррозионные. Требования безопасности
<u>ГОСТ 12.4.253</u>	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования
<u>ГОСТ 12.4.296</u>	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия
<u>ГОСТ 2789</u>	Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
<u>ГОСТ 3134</u>	Уайт-спирит. Технические условия
<u>ГОСТ 4765</u>	Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности покрытия при ударе
<u>ГОСТ 6806</u>	Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности покрытия при изгибе
<u>ГОСТ 8420</u>	Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости
<u>ГОСТ Р ИСО 8501-1</u>	Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степень окисления и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной поверхности после полного удаления прежних покрытий
<u>ГОСТ 9980.5</u>	Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение
<u>ГОСТ 12026</u>	Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
<u>ГОСТ 15140</u>	Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии
<u>ГОСТ 19007</u>	Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания
<u>ГОСТ 20010</u>	Перчатки резиновые технические. Технические условия
<u>ГОСТ 23118</u>	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

<u>ГОСТ 27271</u>	Материалы лакокрасочные. Метод определения жизнеспособности многокомпонентных систем
<u>ГОСТ 31149</u>	Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза
<u>ГОСТ 31939</u>	Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ
<u>ГОСТ 31973</u>	Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира
<u>ГОСТ 31992.1</u>	Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности. Часть 1. Пикнометрический метод
<u>ГОСТ 31993 (ISO 2808).</u>	Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия
<u>ГОСТ 32702.2</u>	Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом X-образного надреза
<u>ISO 8501-1</u>	Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и подобных покрытий. Визуальная оценка чистоты поверхности. Степени ржавости и степени подготовки непокрытой стальной и стальной основы после полного удаления прежних покрытий
<u>ISO 8502-3</u>	Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и связанных с ними продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 3. Оценка запыленности стальных поверхностей, подготовленных для нанесения краски. (Метод липкой ленты)
<u>ISO 8503-1</u>	Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и подобных покрытий – Характеристики шероховатости стальной поверхности, очищенной пескоструйным способом
<u>ISO 8503-2</u>	Подготовка стальной поверхности перед нанесением краски или родственных продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после струйной очистки. Часть 2. Метод классификации профиля поверхности стали, подвергнутой абразивно-струйной очистке. Методика с применением компаратора
<u>ISO 8503-4</u>	Подготовка стальной поверхности перед нанесением краски или родственных продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после струйной очистки. Часть 4. Метод калибровки компараторов ISO для сравнения профилей поверхности и метод определения профиля поверхности. Метод с применением прибора с измерительной иглой
<u>ISO 8503-5</u>	Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после пескоструйной или дробеструйной очистки. Часть 5. Метод реплик для определения профиля поверхности
<u>ISO 11124-3</u>	Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Технические условия на металлические абразивы для пескоструйной или дробеструйной очистки. Часть 3. Дробь и крошка из высокоуглеродистой литой стали
<u>ISO 11126-3</u>	Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Технические условия на неметаллические абразивы для пескоструйной или дробеструйной очистки. Часть 3. Рафинировочный шлак, содержащий медь
<u>ISO 11127-2</u>	Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 2. Определение гранулометрического состава
<u>ISO 11127-3</u>	Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 3. Определение объемной плотности

<u>ISO 11127-4</u>	Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 4. Оценка твердости путем испытания с использованием предметных стекол
<u>ISO 11127-6</u>	Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 6. Определение растворимых в воде загрязняющих веществ путем измерения удельной проводимости
<u>ISO 12944-5</u>	Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. Часть 5 Системы защитных покрытий
ТУ 2312-099-72746455	Грунт TAIKOR Primer 150. Технические условия
ТУ 2312-100-72746455	Эмаль TAIKOR Top 425. Технические условия
<u>СНиП 12-03</u>	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
<u>СНиП 12-04</u>	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
<u>СанПиН 1.2.3685</u>	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
<u>СП 2.2.3670-20</u>	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
<u>СП 1.1.1058</u>	Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
<u>Приказ Минздрава России от 28.01.2021 №29н</u>	Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 <u>Трудового кодекса Российской Федерации</u> , перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
<u>Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2022 № 988н/1420н</u>	Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры
<u>Приказ Минтруда РФ от 02.12.2020 № 849н</u>	Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ
<u>Приказ от 15.12.2020 № 903н</u>	Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
<u>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</u>	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации
<u>Приказ от 15 декабря 2020 года № 536</u>	Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»