



**ROYAL<sup>®</sup>**  
CLIMA

# MULTI FLEXI EU ERP Inverter

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА  
(МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМА)

Внутренний блок:

RCI-TMN07HN  
RCI-TMN09HN  
RCI-TMN12HN  
RCI-TM18HN  
RCI-PX09HN  
RCI-PX12HN  
RCI-CMN12  
RCI-CMN18  
RCI-DM09  
RCI-DM12  
RCI-DM18

Наружный блок:

2RMN-14HN/OUT  
2RMN-18HN/OUT  
3RMN-21HN/OUT  
4RMX-28HN/OUT  
4RMX-36HN/OUT  
5RMN-42HN/OUT

Панель:

RCI-4C/pan

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы внимательно прочтайте  
и сохраните данное руководство

EAC



## СОДЕРЖАНИЕ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	2
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА .....	4
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	8
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ .....	9
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ.....	31
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	52
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	56
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	59
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ .....	60
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	60
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	60
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ.....	60
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	60
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ .....	61
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	63

### Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с покупкой и благодарим за удачный выбор кондиционера воздуха бренда Royal Clima.

Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



### ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.



### ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

#### Примечание:

- Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм.
- Кондиционер должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
- После установки кондиционера электрическая вилка должна находиться в доступном месте для подключения в электрическую розетку.
- Неисправные батарейки пульта должны быть заменены.
- Кондиционер должен быть установлен на достаточно надежных кронштейнах.
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
- Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации кондиционера, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
- На кондиционере присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая необходимая информация.

#### Используемые знаки безопасности на упаковке



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ показывает, что в данном приборе используется легковоспламеняющийся хладагент. Если хладагент протекает и подвергается воздействию внешнего источника возгорания, существует риск возгорания.




#### ВНИМАНИЕ

Этот символ указывает на то, что обслуживающий персонал должен обращаться с этим оборудованием со ссылкой на руководство по установке.



#### ВНИМАНИЕ

Этот символ означает, что следует внимательно прочитать руководство по эксплуатации.



#### ВНИМАНИЕ

Этот символ показывает, что доступна такая информация, как руководство по эксплуатации или инструкция по установке.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство заполнено хладагентом R32

- Не используйте хладагент, отличный от указанного (R32) для дозаправки или перезаправки изделия. В противном случае в контуре охлаждения может образоваться недопустимо высокое давление, что может привести к неисправности или взрыву изделия.
- Техническое обслуживание и ремонт кондиционера, работающего на хладагенте R32 должны осуществляться после проверки устройства на безопасность, чтобы минимизировать риски возникновения опасных инцидентов.



### ВНИМАНИЕ!

- Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами официального дилера.
- Перед установкой кондиционера убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют параметрам, указанным на табличке с техническими данными прибора.
- Не допускается установка кондиционера в местах возможного скопления легковоспламеняющихся газов и помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, зимние сады).
- Не устанавливайте кондиционер вблизи источников тепла.
- Чтобы избежать сильной коррозии кондиционера, не устанавливайте наружный блок в местах возможного попадания на него соленой морской воды.
- Все кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора и электрической сети.
- Кондиционер должен быть надежно заземлен.
- Внимательно прочтите эту инструкцию перед установкой и эксплуатацией кондиционера, если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к официальному дилеру производителя.
- Используйте кондиционер только по назначению, указанному в данной инструкции.
- Не храните бензин и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи кондиционера — это очень опасно!
- Позаботьтесь, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не мешали соседям.
- Кондиционер не дает притока свежего воздуха! Чаще проветривайте помещение, особенно если в помещении работают приборы на жидком топливе, которые снижают количество кислорода в воздухе.



### ОСТОРОЖНО!

- В линии электропитания должен быть установлен автоматический выключатель с заземлением или сетевой выключатель с отключающей способностью, в 1,5 раза превышающей максимальный потребляемый ток агрегата.
- Если вилка кондиционера не соответствует розетке сети электропитания, обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки.
- Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля обратитесь к квалифицированному специалисту.
- При нарушении нормальной работы кондиционера, по вопросам перемещения или демонтажа кондиционера обратитесь в сервисный центр.
- Не подключайте и не отключайте кондиционер от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку вкл/выкл.
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки кондиционера. Это опасно, так, вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не охлаждайте и не нагревайте воздух в помещении очень сильно, если в нем находятся дети или инвалиды.
- Кондиционер не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими способностями, недостатком опыта и знаний, пока они не получили инструкцию по использованию данного кондиционера от человека, который отвечает за их безопасность.
- Дети не осознают опасности, которая может возникнуть при использовании электроприборов. Поэтому не разрешайте им использовать или играть прибором без вашего присмотра. Не оставляйте шнур питания в зоне досягаемости для детей, даже если электроприбор выключен.
- Храните упаковочные материалы (картон, пластик и т.д.) в недоступном для детей месте, поскольку они могут представлять опасность для детей.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Кондиционер мульти сплит-система MULTI FLEXI EU ERP Inverter предназначен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиениче-

ских норм в жилых помещениях. Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев и очистку воздуха от пыли.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Устройство представляет собой мульти сплит-сплит систему DC-инверторного типа, состоящую из одного наружного и комбинации внутренних блоков.

Внутренние блоки могут быть настенного, канального, кассетного типа. Данная инструкция описывает только комбинации наружного блока и внутренних блоков настенного типа.

Количество внутренних блоков зависит от производительности наружного блока и определяется по таблице. Внутренние блоки в таблице обозначаются цифрами от 7–24, которые в свою очередь обозначают мощность каждого внутреннего блока в 1000 ВТУ.

	1 блок	2 блока	3 блока	4 блока	5 блоков
2RMN-14HN/OUT	7	7+7 7+9			
	9	7+12			
	12	9+9			
	18	9+12			
2RMN-18HN/OUT		7+7 7+9 7+12			
	7	9+9			
	9	9+12			
	12	9+9			
	18	9+12 12+12			
3RMN-21HN/OUT		7+7 7+9 7+12	7+7+7 7+7+9 7+7+12		
	7	7+12	7+7+9		
	9	7+18	7+9+12		
	12	9+9	9+9+9		
	18	9+12 9+18 12+12	9+9+12		

	1 блок	2 блока	3 блока	4 блока	5 блоков
4RMX-28HN/OUT	7 9 12 18	7+7 7+9 7+12 7+9 9+9 9+12 9+18 12+12 12+18 18+18	7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+18 7+9+9 7+9+12 7+9+18 9+9+12 9+9+18 9+12+12 9+12+18	7+7+7+7 7+7+9+9 7+7+12+12 7+7+18+18 7+9+9+12 7+9+9+18 7+9+9+18 9+9+9+12 9+9+9+18 9+12+12+12 9+12+18+18	
4RMX-36HN/OUT	7 9 12 18	7+7 7+9 7+12 7+9 9+9 9+12 9+18 12+12 12+18 18+18	7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+18 7+9+9 7+9+12 7+9+18 9+9+12 9+9+18 9+12+12 9+12+18	7+7+7+7 7+7+9+9 7+7+12+12 7+7+18+18 7+9+9+12 7+9+9+18 7+9+9+18 9+9+9+12 9+9+9+18 9+12+12+12 9+12+18+18	


	1 блок	2 блока	3 блока	4 блока	5 блоков
SRMN-42HN/OUT					
7	7+7	7+7+7	7+7+7+7	7+7+7+7+7	7+7+7+7+7
9	7+9	7+9+9	7+9+9+9	7+9+9+9+9	7+9+9+9+9
12	9+9	9+9+9	9+9+9+9	9+9+9+9+9	9+9+9+9+9
18	9+12	9+9+12	9+9+9+12	9+9+9+9+12	9+9+9+9+12
	7+12	7+9+18	7+9+9+18	7+9+9+9+18	7+9+9+9+18
	7+18	7+12+12	7+9+12+12	7+9+9+12+12	7+9+9+9+12+12
		7+12+18	7+9+12+18	7+9+9+12+18	7+9+9+9+12+18
			7+9+18+18	7+9+9+18+18	7+9+9+9+18+18
				7+9+9+9+18	7+9+9+9+9+18
					7+9+9+9+9+18

**Примечание:**

Для комбинаций с загрузкой более 100% возможно существенное снижение производительности и эффективности при одновременной работе всех внутренних блоков.


### **Внутренний блок настенного типа**

1. Монтажная пластина
2. Передняя панель
3. LED-дисплей {просветного типа} и приемник ИК-сигнала {за передней панелью}
4. Жалюзи
5. Вход воздуха
6. Выход воздуха

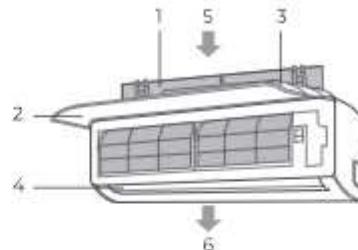


### **Внутренний блок кассетного типа**

1. Воздуховыпускные отверстия
2. Воздухозаборное отверстие
3. Передняя решетка и противопылевой фильтр
4. Блок индикации
5. Жалюзи
6. Трубопроводы хладагента
7. Дренажный шланг
8. Дренажный насос (внутри блока)
9. Пульт ДУ

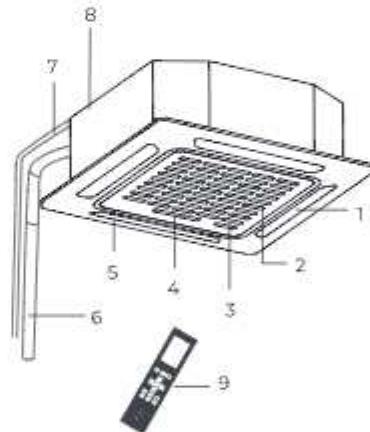

### **Внутренний блок канального типа**

1. Забор воздуха
2. Выход воздуха
3. Блок электроники и дисплейный блок
4. Воздушный фильтр
5. Шланг для конденсата
6. Трубопровод хладагента
7. Проводной пульт

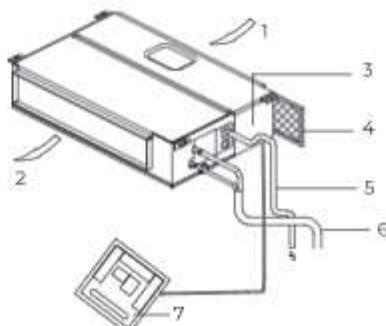

### Наружный блок

1. Трубопроводы хладагента
2. Соединительный кабель
3. Запорные вентили



## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



### ВНИМАНИЕ!

1. Не пользуйтесь кондиционером за пределами указанных температурных диапазонов наружного воздуха. Это может привести к серьезной поломке.
2. Если указанные условия эксплуатации не выполняются, то кондиционер может быть отключен встроенным устройством защиты (при его наличии).
3. Влажность воздуха в помещении не должна превышать 80 %. Если это условие не выполняется, то на поверхности кондиционера может образоваться конденсат.

Температурный диапазон эксплуатации:

Режим работы	Охлаждение	Нагрев	Осушение
Воздух в помещении	От +17 до +30 °C	От 0 до +30 °C	От +17 до +30 °C
Наружный воздух	от -15 до +50 °C	от -15 до +24 °C	от -15 до +50 °C

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ


### ВНИМАНИЕ!

Установка и обслуживание кондиционеров должны осуществляться квалифицированным персоналом.

#### Требования по установке внутренних блоков сплит-систем


- Устанавливайте внутренний блок вдали от нагревательных приборов, источников пара или горючих газов.
- Выберите место, где ничего не будет препятствовать входящему и исходящему потокам воздуха из внутреннего блока.
- Убедитесь, что конденсат от внутреннего блока будет отводиться полностью и беспрепятственно. Также убедитесь в надёжности и герметичности всех соединений отвода конденсата. Проверьте, что все трубы надёжно теплоизолированы.
- Трубопровод отвода конденсата должен быть проложен с наклоном, обеспечивающим удаление конденсата самотеком (при условии, если не используются специализированные дренажные помпы, иначе следуйте рекомендациям в инструкции к дренажной помпе).
- Не устанавливайте внутренний блок над входом в помещение.
- Определите и запомните место прохождения скрытой проводки, чтобы не повредить её при монтаже.
- Минимальная длина трубопровода хладагента составляет 3 или 4 метра (в зависимости от модели кондиционера). Это ограничение необходимо для снижения вибрации и шума.
- При изменении длины трубопровода свыше номинальной (стандартной), скорректируйте количество хладагента в холодильном контуре в соответствии с рекомендациями.
- При установке внутреннего блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок).

#### Минимальное расстояние до препятствий для настенных блоков

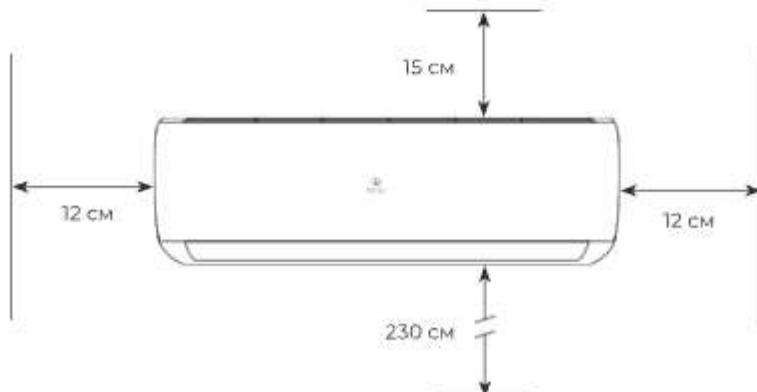


- При установке внутреннего блока убедитесь, что монтажная пластина (панель) будет находиться в правильном положении.


**Правильное положение монтажной панели**

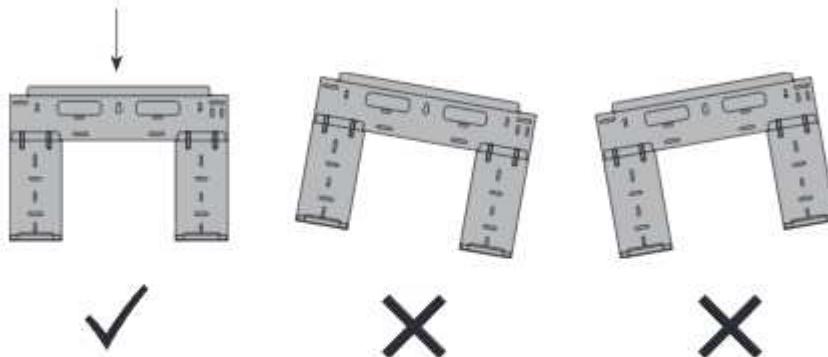

- Не прокладывайте дренажный трубопровод так, как изображено на рисунке:

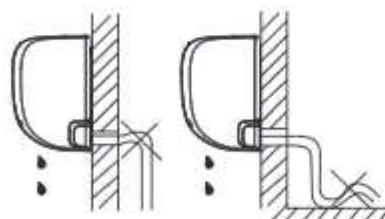


**Не делайте подъёмы и петель**




**Не опускайте конец трубопровода в воду**

**Минимальное расстояние до препятствий  
для кассетных блоков**

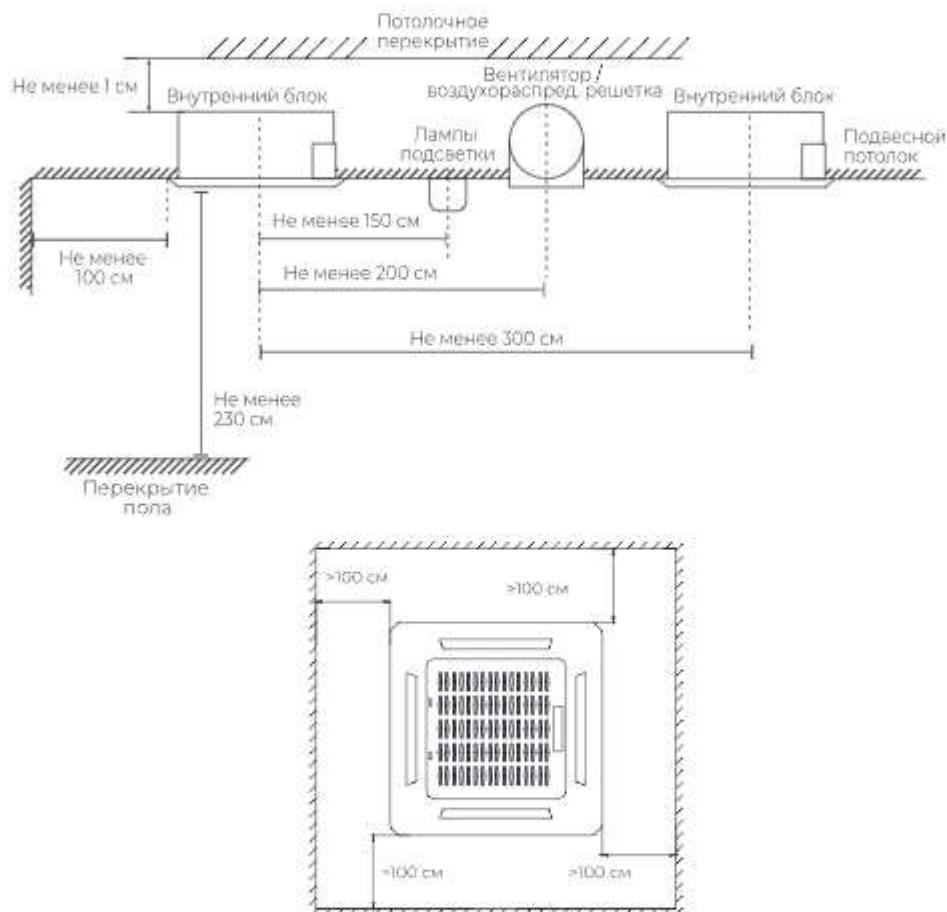

**Минимальное расстояние до препятствий  
для канальных блоков**

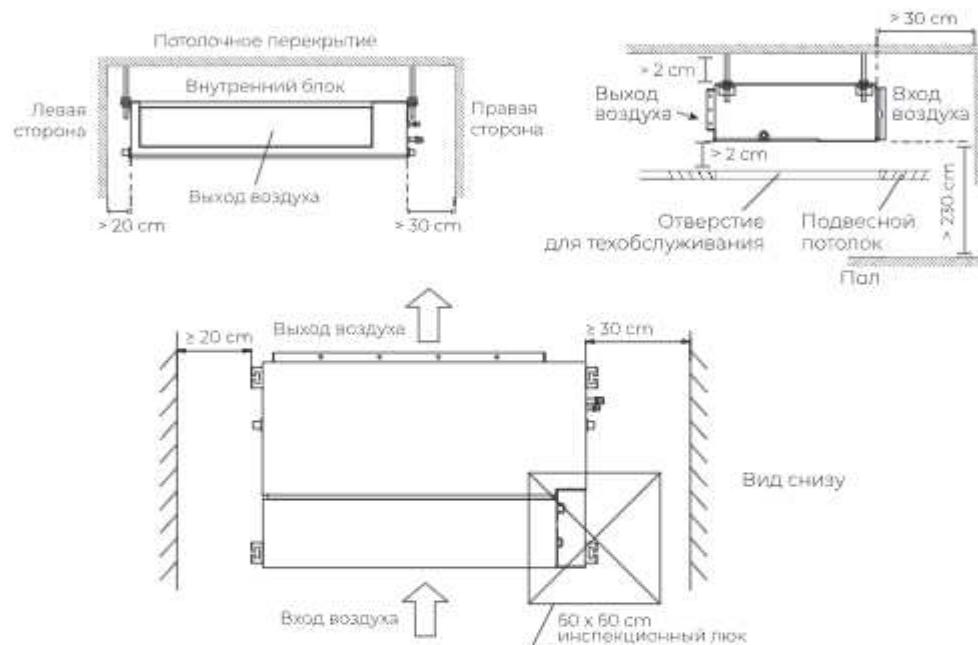

**⚠ ВНИМАНИЕ!**

Штатный противопылевой фильтр внутреннего блока имеет систему быстрого снятия влево или вправо. При необходимости предусмотрите дополнительное пространство для снятия противопылевых фильтров. При невозможности обеспечить дополнительное расстояние для бокового снятия фильтра, снятие фильтра возможно вверх или вниз — для этого необходимо временно демонтировать верхнюю или нижнюю направляющую фильтра (открутить 4 крепежных элемента).

**⚠ ВНИМАНИЕ!**

При необходимости вы можете изменить сторону забора воздуха — с задней на нижнюю или наоборот.

Для этого:

- Открутите крепежные элементы фланца с противопылевым фильтром с текущего направления забора воздуха;
- Открутите блокирующую панель с нового направления забора воздуха;
- Поменяйте их местами. При необходимости согните блокирующую панель по пунктирной линии (только для некоторых моделей).


**Рекомендации по подключению воздуховодов**



**Запрещается устанавливать внутренние блоки сплит-систем в следующих местах**

- В местах, в которых присутствуют минеральные или пищевые масла (или их пары), например, на кухнях или в технических помещениях.
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети [на промышленных предприятиях].
- В автомобильном транспорте или на водном транспорте.
- В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.
- В местах, где имеются горючие газы или материалы.
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.

RCI-TMN07HN / RCI-TMN09HN / RCI-TMN12HN / RCI-TM18HN

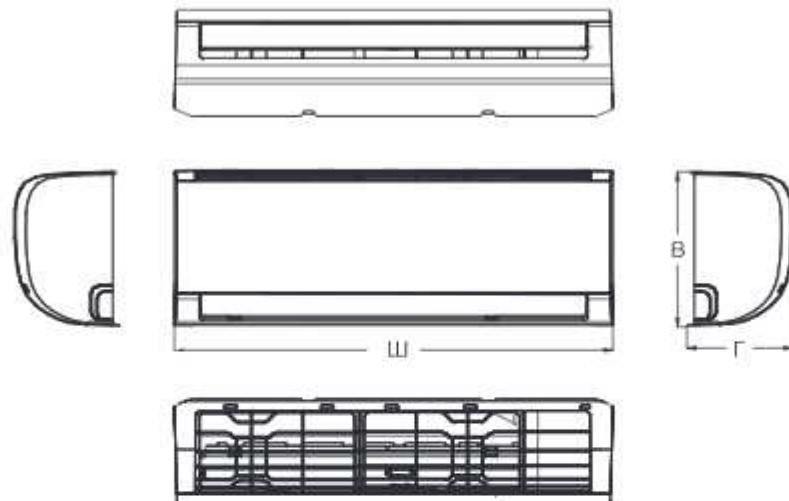


Модель	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)
7	805	285	194
9	715	285	194
12	805	285	194
18	957	302	213


RCI-PX09HN / RCI-PX12HN



Модель	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)
9	722	290	187
12	802	297	189

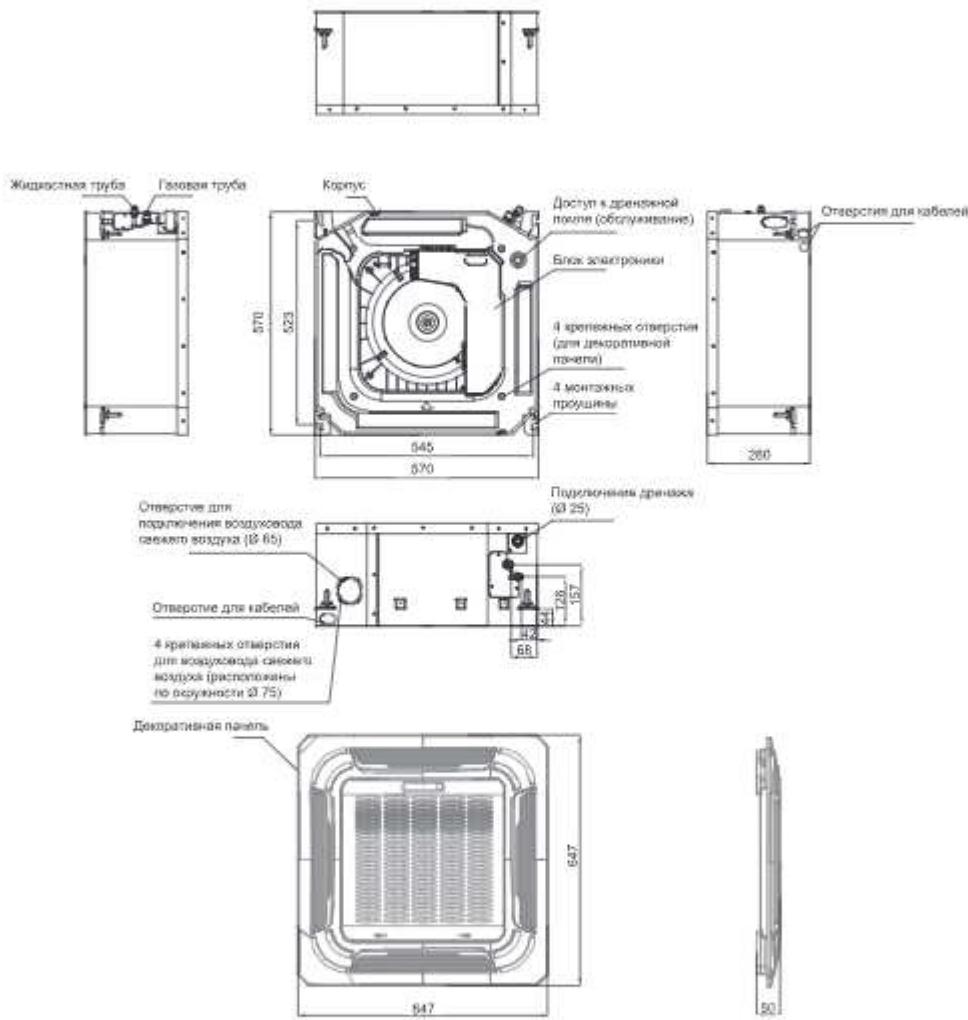**RCI-CMN12 / RCI-CMN18**


Все размеры приведены в мм.

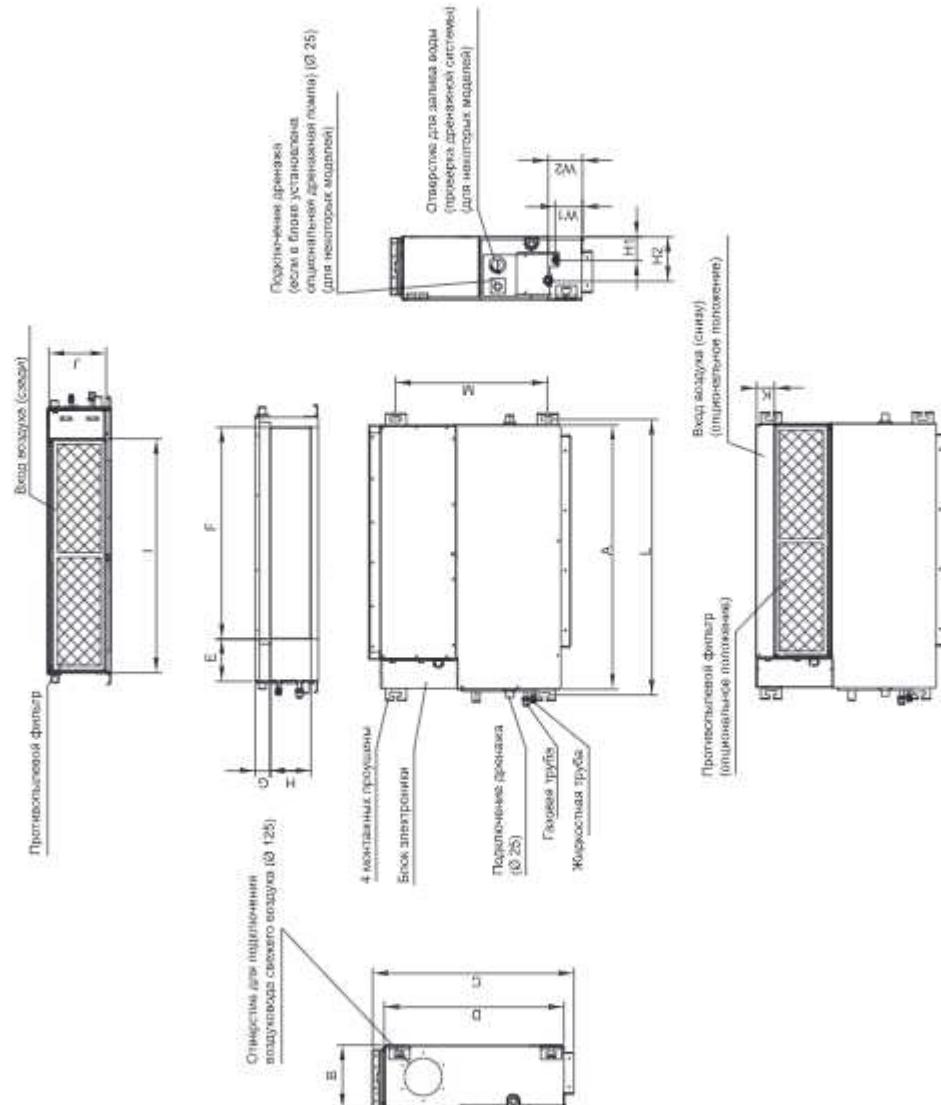**RCI-DM09 RCI-DM12 RCI-DM18**


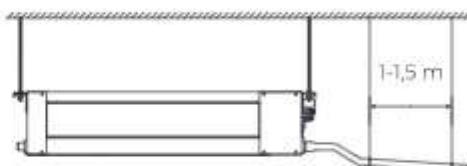
Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N1	H2	W1	W2
9-12	700	200	506	450	137	537	30	152	599	186	50	741	360	94	140	94	84
18	880	210	674	600	140	706	50	136	782	190	40	920	508	78	148	88	112

Все размеры приведены в мм

**Рекомендации по организации системы отвода дренажа от внутренних блоков**  
**Подключение дренажного шланга ко внутреннему блоку канального типа**





Установка блока без встроенной дренажной помпы



**Прокладка дренажного шланга**


Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100 (П см высоты на 100 см длины).

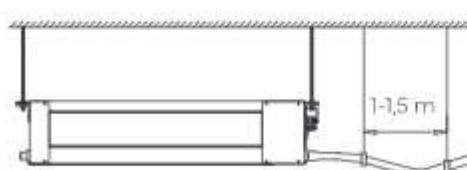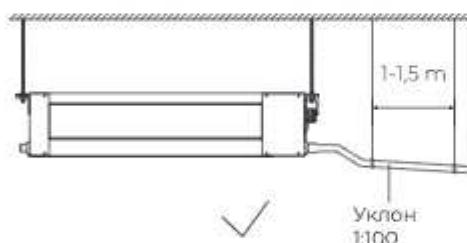

**При прокладке дренажного трубопровода, не допускайте образования**


- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).

**При подключении нескольких внутренних блоков к одной системе удаления дренажа, воспользуйтесь следующими рекомендациями.**






**Рекомендации по организации системы отвода дренажа от внутренних блоков**

**Подключение дренажного шланга ко внутреннему блоку кассетного типа**

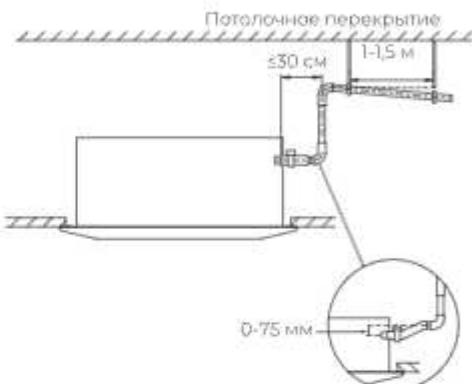

**Прокладка дренажного шланга**


Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100 (1 см высоты на 100 см длины).

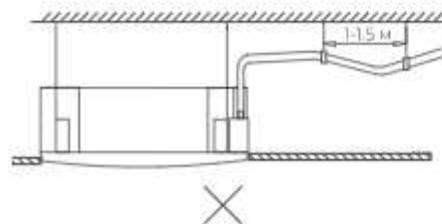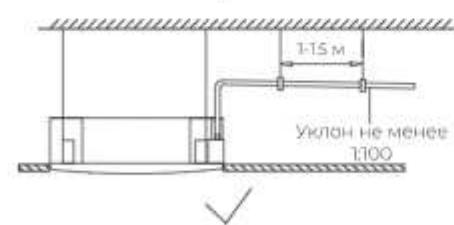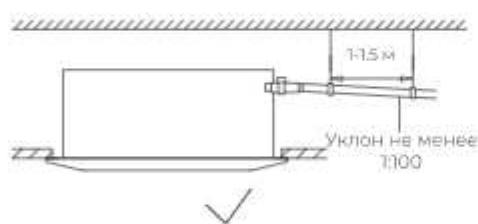

**При прокладке дренажного трубопровода не допускайте образования**

- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).


**При подключении нескольких внутренних блоков к одной системе удаления дренажа, воспользуйтесь следующими рекомендациями**

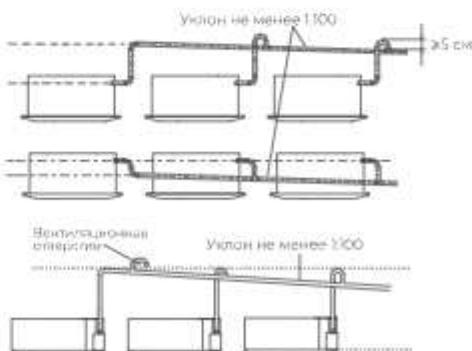


### Графики расход-напор

При выборе воздуховодов руководствуйтесь следующими графиками расход-напор:


**Модель 7 / 9**

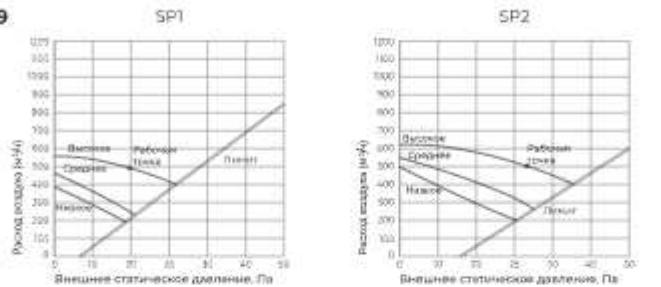


**SP3**




**SP4  
PS, SP4 Mini, SP3 H**

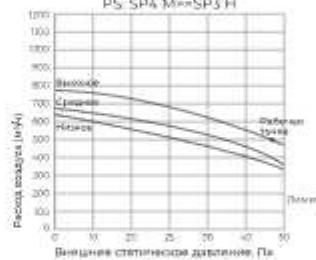


**Модель 12**




**SP2**



**SP3**




**SP4**

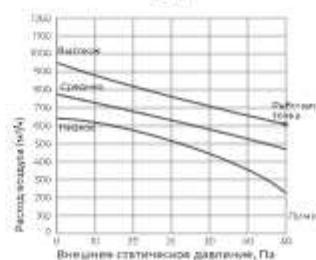


**Модель 18**


SP1

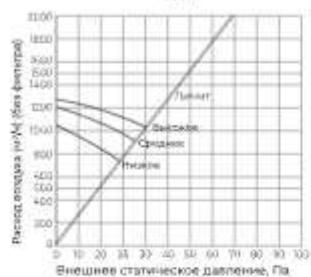


SP2

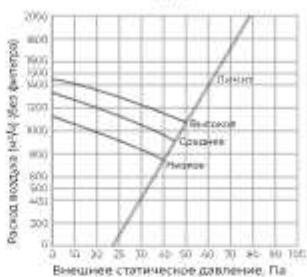

SP3

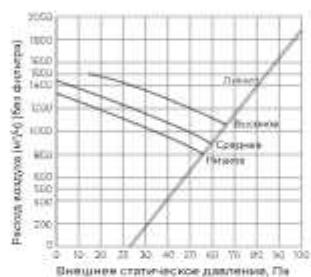


SP4

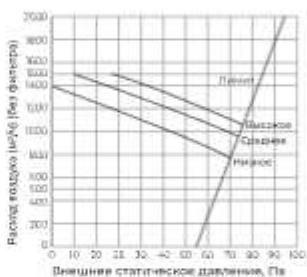

## Требования по установке наружных блоков сплит-систем

- Если над наружным блоком установлен навес, защищающий от солнца или дождя, убедитесь, что он не препятствует теплообмену конденсатора наружного блока.
- Не помещайте животных или растения под входящим или исходящим воздушным потоком от наружного блока.
- Выбирайте место установки наружного блока, учитывая его вес, а также чтобы шум и вибрация были минимальными.
- Выбирайте место установки так, чтобы теплый воздух от кондиционера и шум его работы не мешали окружающим.
- Устанавливайте наружный блок вдали от нагревательных приборов, источников тепла, пара или горючих газов.
- Убедитесь, что после установки наружный блок будет находиться строго в вертикальном положении. Не допускается перекос наружного блока при его работе.
- Если наружный блок устанавливается на крышу, убедитесь, что перепад высоты между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что длина трассы между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что структура перекрытий/фасада и креплений выдержит вес оборудования.
- Если наружный блок устанавливается на крышу или стену/фасад здания в труднодоступном месте, это может затруднить последующее сервисное обслуживание.
- При установке наружного блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок).


## Минимальное расстояние до препятствий

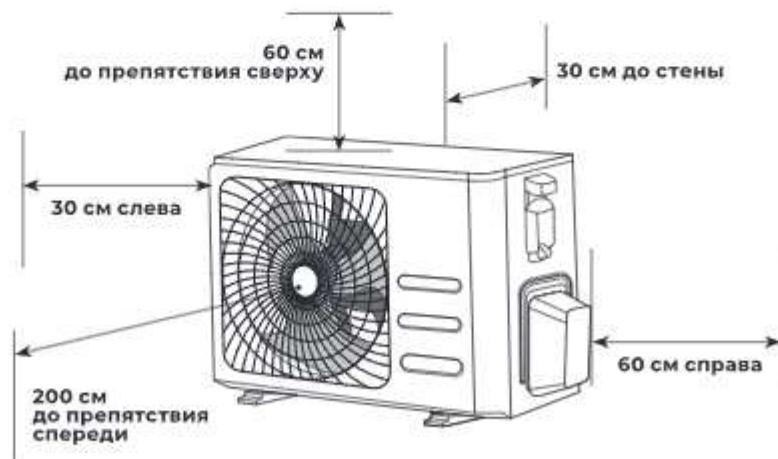

### Установка нескольких наружных блоков

При установке нескольких наружных блоков в одном месте [рядами], соблюдайте следующие соотношения размеров L, H и A.

	L	A
$L \leq H$	$L \geq 1/2H$	25 см
$L \leq H$	$1/2H < L \leq H$	30 см
$L > H$	Установка невозможна	

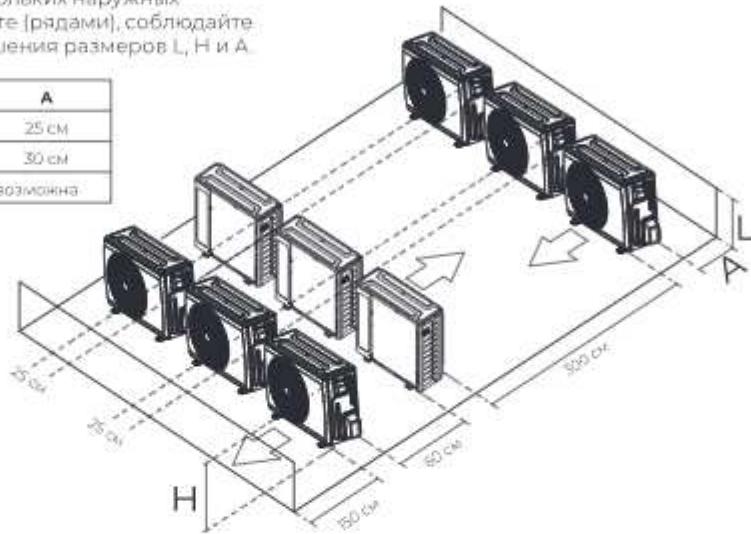

- В случае, если в месте установки возможны сильные порывы ветра [например, на побережье], убедитесь, что вентилятор вращается без затруднений, и блок расположен вдоль стены, или используйте заграждение от ветра [см. рисунок].
- По возможности устанавливайте наружный блок с подветренной стороны.



- Если наружный блок оснащен функцией теплового насоса, установите патрубок отвода конденсата наружного блока. По этому патрубку будет отводиться конденсат, образующийся при работе наружного блока в режиме нагрева.




**Примечание:** изображение конструкции дренажного патрубка приведено для справки. Конструкция дренажного патрубка вашего кондиционера может отличаться (например, может отсутствовать резиновая прокладка).

### Запрещается устанавливать наружные блоки сплит-систем в следующих местах

- В местах, в которых присутствуют минеральные масла (или их пары), например, смазочные.
- В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе (в зависимости от модели и вида антикоррозийной обработки наружного блока).
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).
- В автомобильном транспорте или на водном транспорте.
- В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.
- В местах, где имеются горючие газы или материалы.
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.
- В помещениях.

### Установочные данные для наружных блоков




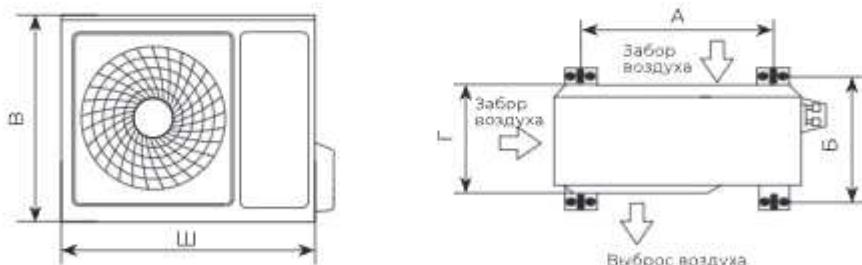



Модель наружного блока	Размер наружного блока	Размер А, мм	Размер Б, мм
2RMN-14HN/OUT	805(677)×554×330	511	377
2RMN-18HN/OUT			
3RMN-21HN/OUT	890(990)×675×542	663	346
4RMR-28HN/OUT			
4RMX-36HN/OUT	946(1034)×810×410	673	405
SPMN-42HN/OUT			

**Примечание:** приведенные установочные размеры являются справочными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Габаритные размеры вашего наружного блока приведены в разделе «Технические характеристики» данной инструкции.





Чертежки наружных блоков





2RMN-14HN/OUT  
2RMN-18HN/OUT

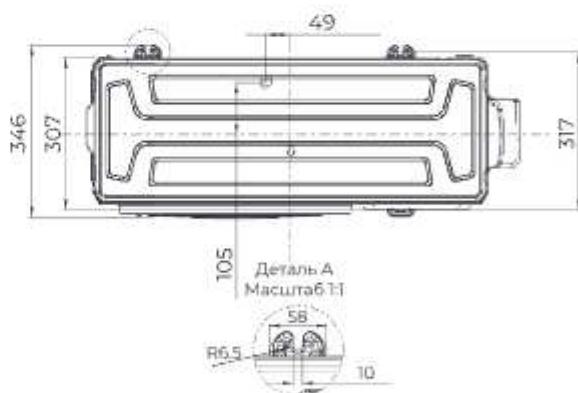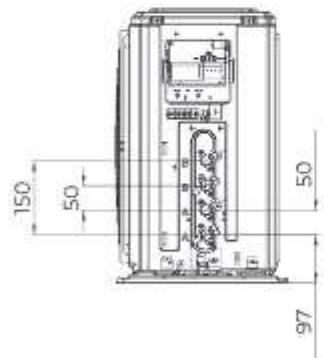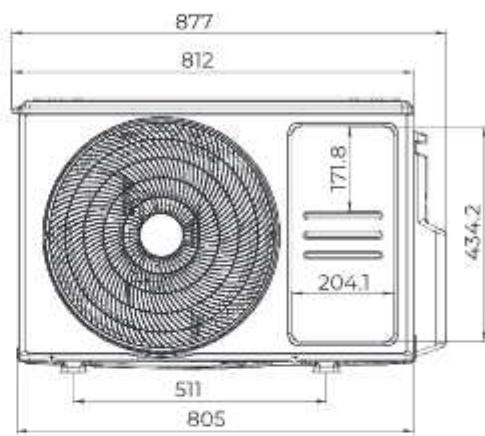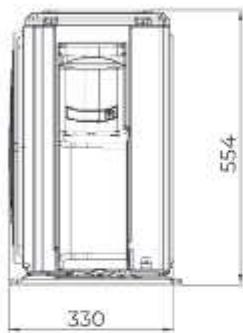

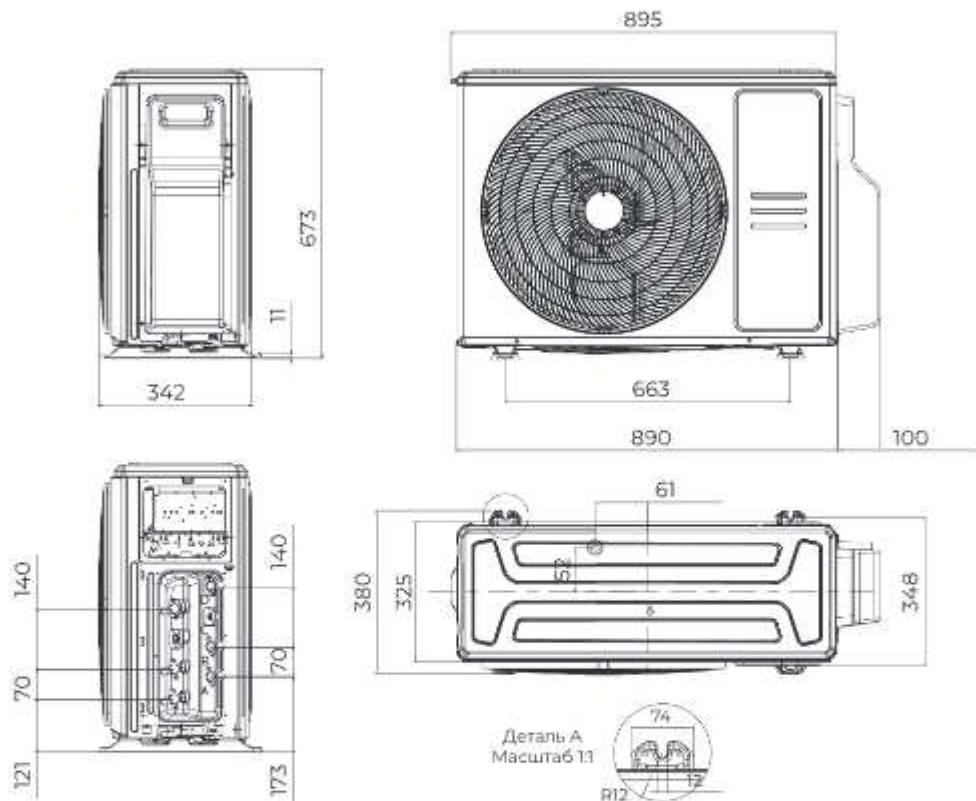
**3RMN-21HN/OUT**


4RMX-28HN/OUT  
4RMX-36HN/OUT

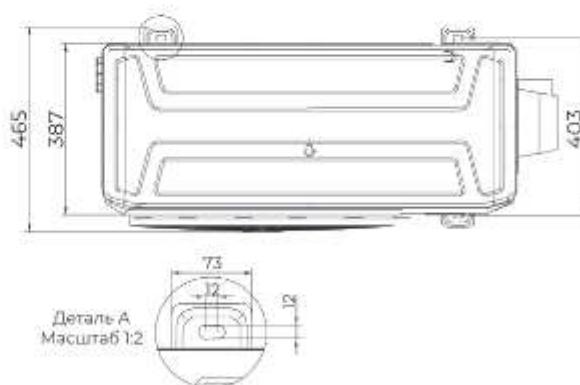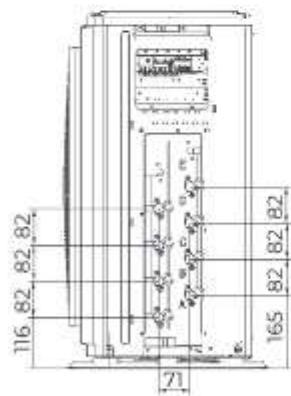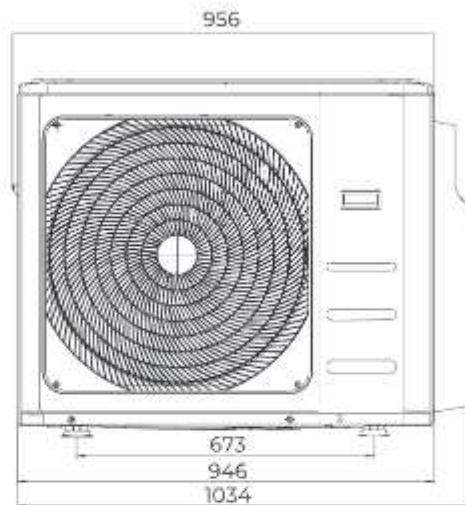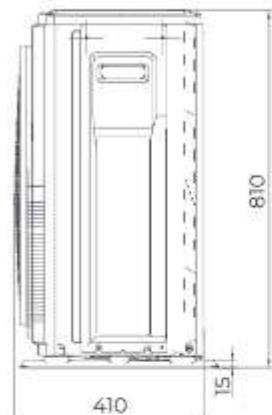

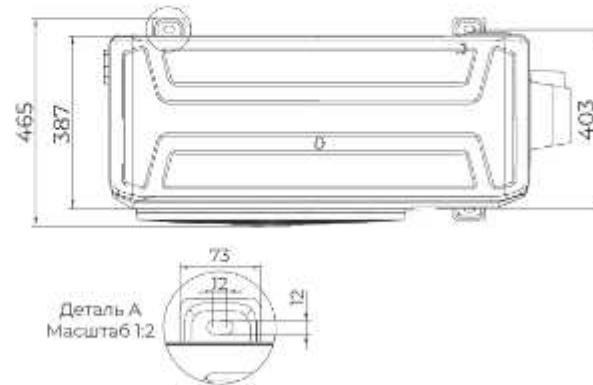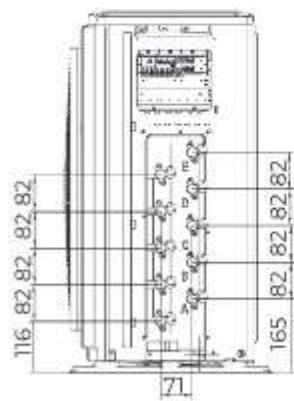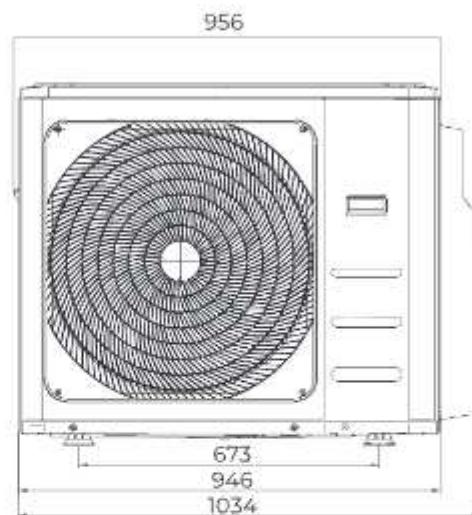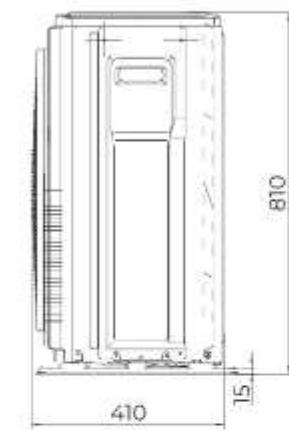**SRMN-42HN/OUT**


Деталь А  
Масштаб 1:2



## Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений


**При подключении электропитания и межблочных соединений соблюдайте следующие требования:**

- Оборудование должно иметь выделенную линию электропитания и отдельный автомат токовой защиты.
- Все контакты должны быть закреплены надёжно, резьбовые соединения должны быть затянуты. Протяните все резьбовые соединения, так как они могли ослабнуть от вибрации при транспортировке. Удалите все посторонние предметы и крепления, использовавшиеся при транспортировке.
- Электропитание соответствует спецификации данного оборудования.
- Мощность линии электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности кондиционера.
- Убедитесь, что при пуске оборудования не происходит изменения параметров электросети более чем на 10 % от nominalного рабочего напряжения, указанного в спецификации оборудования.
- Убедитесь, что сечение кабеля соответствует спецификации оборудования.
- В сырых и влажных помещениях всегда используйте УЗО.
- Убедитесь, что исключена возможность возникновения проблем с электропитанием, т.к. они могут повлечь частые срабатывания реле, что приведёт к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты от перегрузки.
- Предусмотрите возможность одновременного отключения от источника питания всех питающих проводов.
- Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений должны выполняться квалифицированным персоналом.


### Схемы межблочных соединений

#### Наружные блоки

2RMN-14HN/OUT

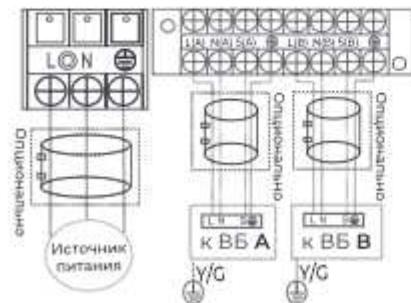


2RMN-18HN/OUT

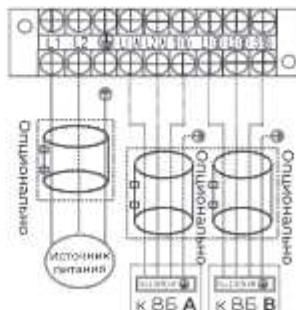


\* ВБ — Внутренний блок.


**3RMN-21HN/OUT**

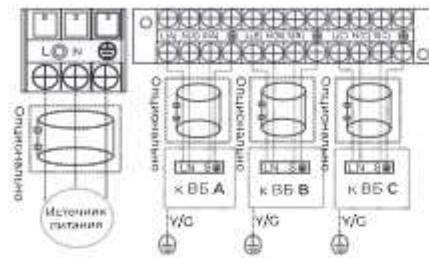


**4RMX-28HN/OUT**

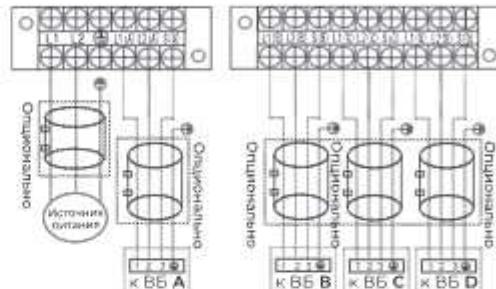

**4RMX-36HN/OUT**

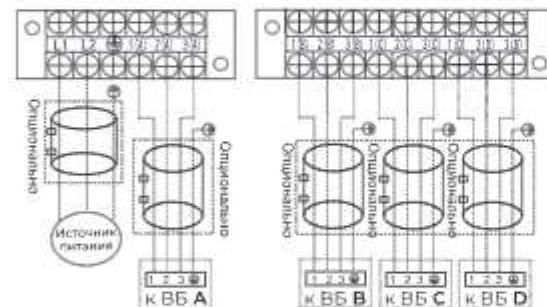

**5RMN-42HN/OUT**

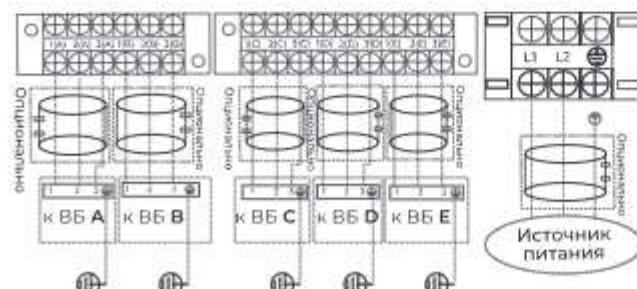

\* ВБ — Внутренний блок

### Внутренние блоки

RCI-TMN07HN

RCI-TMN09HN

RCI-TMN12HN

RCI-TM18HN

RCI-PX09HN

RCI-PX12HN


RCI-CMN12

RCI-CMN18

RCI-DM09

RCI-DM12

RCI-DM18

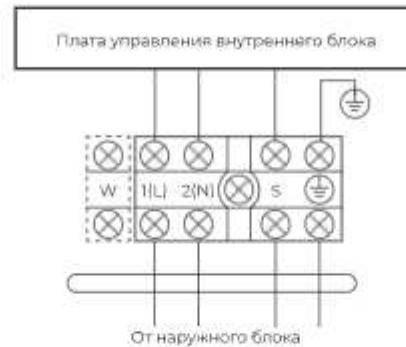

**Помечание:** клемма W не используется в мульти сплит-системах.



### ВНИМАНИЕ!

Параметры рекомендуемых к применению межблочных и силовых кабелей вы можете посмотреть в разделе «Технические характеристики».

\*Если на внутреннем и наружном блоке присутствуют отдельные кабели с собственными разъёмами, соедините их.




**Примечание:** данные схемы приведены только для справки. Если схема подключений на вашем блоке отличается, для осуществления подключения воспользуйтесь схемой электроподключений, приведенной на вашем кондиционере.

## УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

### Панель индикации внутреннего блока кассетного типа

1. Приемник ИК-сигнала
2. Ручное управление (вкл/принудительное охлаждение/выкл)
3. Индикатор работы
4. Индикатор работы таймера
5. Индикатор предварительного нагрева/размораживания
6. Аварийный индикатор

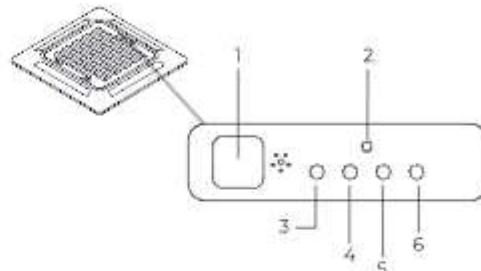

### Панель индикации внутреннего блока настенного типа


Внутренний блок

1. **88** – Индикация температуры



### Панель индикации (дисплейный блок) внутреннего блока канального типа

1. Ручное управление (вкл/принудительное охлаждение/выкл)
2. Индикатор работы
3. Индикатор работы таймера
4. Индикатор предварительного нагрева/размораживания
5. Аварийный индикатор
6. Приемник ИК-сигнала
7. Цифровой дисплей
8. 10-пиновый разъём для подключения к плате управления внутреннего канального блока (к разъёму CN10)
9. 5-пиновый разъём для подключения к проводному пульту управления RCW-100

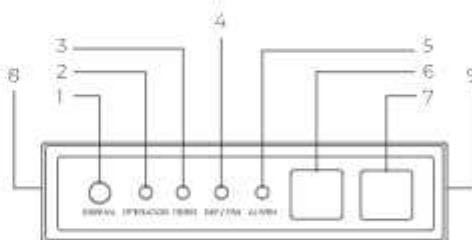

## Описание пульта дистанционного управления

Подавая команды с пульта дистанционного управления, направляйте ИК-излучатель на приёмник сигналов ДУ, расположенный на внутреннем блоке. Держите пульт ДУ на расстоянии не более 8 м от внутреннего блока.

- Если задано время включения или отключения кондиционера по таймеру, то пульт ДУ в заданное время автоматически посыпает управляющий сигнал на внутренний блок.
- Если пульт дистанционного управления находится в таком месте, откуда затруднён приём сигналов, то включение или отключение кондиционёра по таймеру будет производиться с задержкой в 15 минут.

## Установка и замена элементов питания

Для питания пульта ДУ используются два щелочных элемента питания типа R03/LR03x2.

1. Для установки элементов питания необходимо выдвинуть крышку отсека элементов питания и вставить элементы питания в соответствии с символами «+» и «-», указанными на стенке отсека.
2. Для замены элементов питания проделайте ту же операцию.

### Примечание:

1. При замене элементов питания не используйте старые элементы или элементы других типов. Это может привести к нарушению нормальной работы пульта ДУ.
2. Если вы не пользуетесь пультом более 1 месяца, извлеките элементы питания из пульта, так как они могут протечь и повредить пульт.
3. При нормальной эксплуатации кондиционера срок службы элементов питания составляет около 6 месяцев.
4. Заменяйте элементы питания, если отсутствует звуковое подтверждение приема команд ДУ, или когда пропадает значок передачи сигнала.




## ВНИМАНИЕ!

- Пульт ДУ не будет работать, если между ним и внутренним блоком расположены шторы, двери или другие предметы.
- Недопускайте попадания на пульт воды и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Во избежание нарушения приёма сигналов пульта ДУ не допускайте попадания прямых солнечных лучей на приёмник ИК-сигналов, расположенный на внутреннем блоке.
- Если другие электроприборы реагируют на сигналы пульта ДУ, отодвиньте их от кондиционера или проконсультируйтесь с представителем торговой организации, у которой вы приобрели кондиционер.

**Модель пульта ДУ — RC10B**

для внутренних блоков настенного типа RCI-TMN..HN и RCI-PX..HN

1. «» Включение/выключение кондиционера
2. «» Увеличение температуры с шагом 1 °C, макс. температура 30 °C
3. «ОПЦИИ» Выбор дополнительных функций и режимов: IFEEL—AP mode\*—IFEEL
4. «» Уменьшение температуры с шагом 1 °C, мин. температура 17 °C
5. «» Выбор скорости вращения вентилятора
6. «ЖАЛЮЗИ» Включение/выключение движения жалюзи
7. «ТУРБО» Режим, активирующий работу на максимальной производительности
8. «ДИСПЛЕЙ» Включение/выключение светодиодного дисплея внутреннего блока
9. «ОЧИСТКА» Режим самоочистки\*
10. «» Быстрый возврат к сохраненным настройкам
11. «» Таймер для включения/выключения кондиционера
12. «OK» Подтверждение выбранной функции
13. «» Режим комфортного сна
14. «РЕЖИМ» Выбор режима работы: Авто—Охлаждение—Осушение—Нагрев—Вентиляция

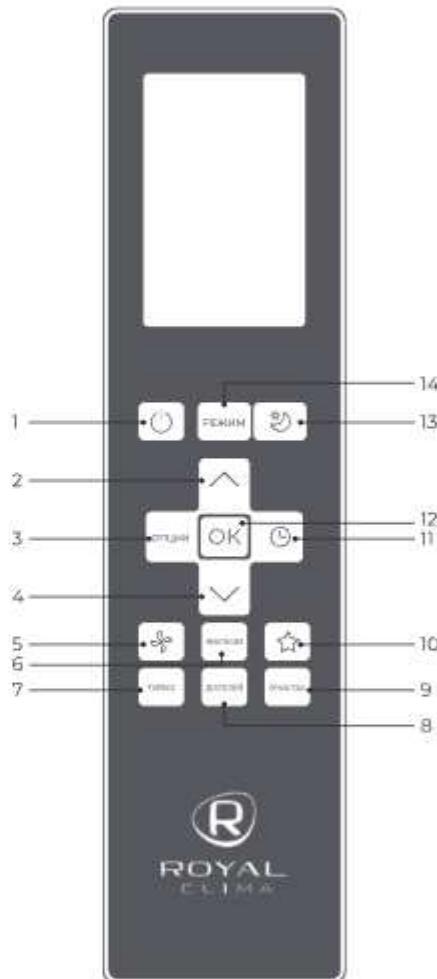


\* В данной серии не используется.

**Модель пульта ДУ — RG10A1**


для внутренних блоков кассетного типа RCI-CMN

1. «» Включение/выключение кондиционера
2. «» Увеличение температуры с шагом 1 °C, макс. температура 30 °C
3. «**ОПЦИИ**» Выбор дополнительных функций и режимов BREEZE AWAY\*-FRESH\*-SLEEP-IFEEL-AP MODE\*-BREEZE AWAY\*
4. «» Уменьшение температуры с шагом 1 °C, мин. температура 17 °C
5. «» Выбор скорости вращения вентилятора; AUTO-20%-40%-60%-80%-100%
6. «**ЖАЛОЗИ**» Включение/выключение движения горизонтальных/вертикальных жалюзи
7. «**ТУРБО**» Режим максимальной производительности
8. «**ДИСПЛЕЙ**» Включение/выключение светодиодного дисплея внутреннего блока
9. «**ОЧИСТКА**» Режим самоочистки\*
10. «**ФРЕШ**» Функция Fresh\*
11. «» Таймер для включения/выключения кондиционера
12. «**OK**» Подтверждение выбранной функции
13. «» Режим уменьшенного энергопотребления ECO-GEAR (уровень энергопотребления 75 %)-GEAR (уровень энергопотребления 50 %)-возврат к предыдущим настройкам-ECO
14. «**РЕЖИМ**» Выбор режима работы: Авто-Охлаждение-Осушение-Нагрев-Вентиляция

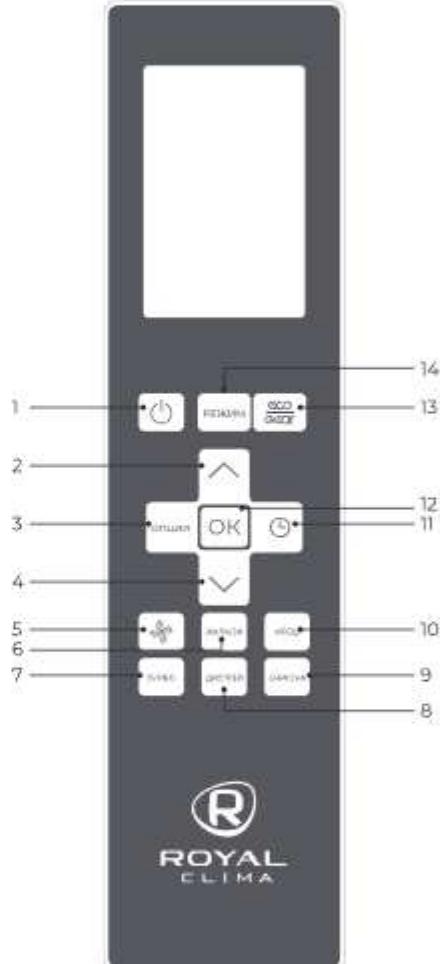

\* В данной серии не используется

## Панель индикации пульта ду

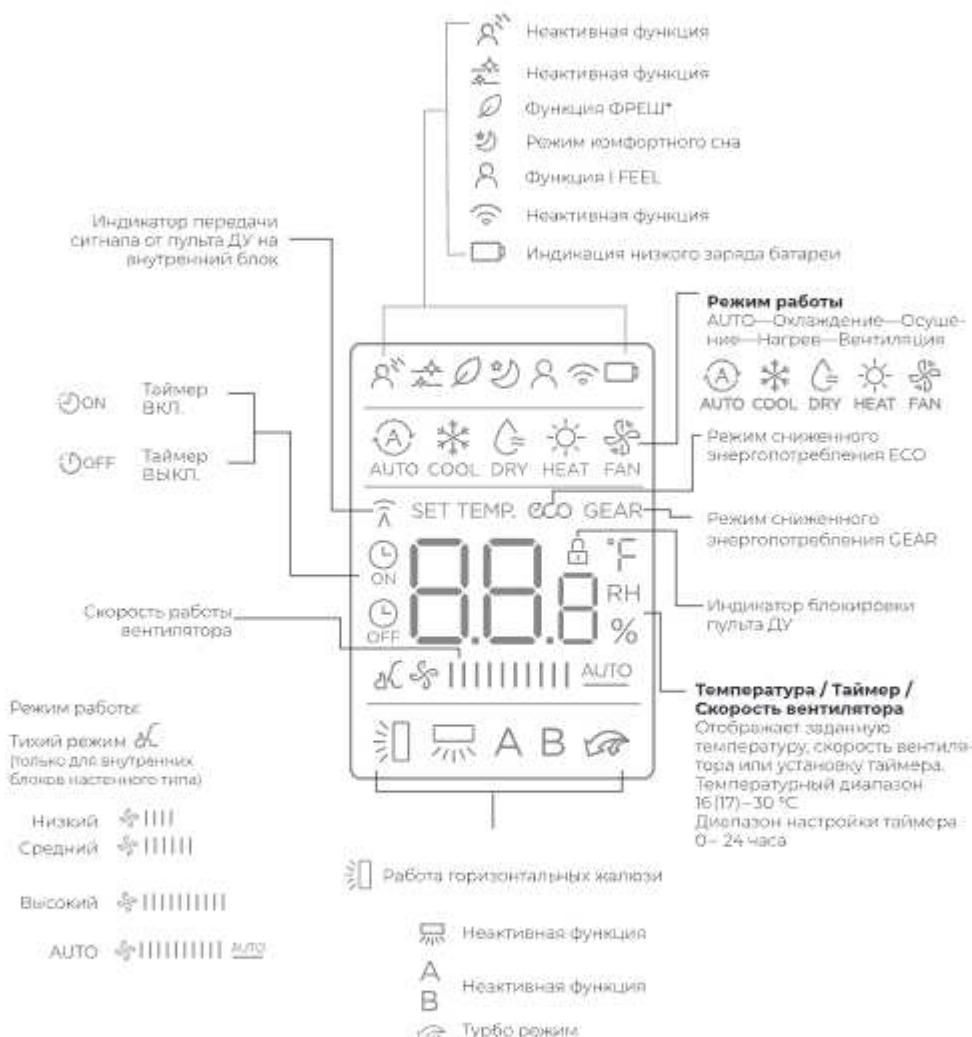

**Помечание:** данное описание панели индикации относится к стандартному пульту управления, на нем изображены все функциональные индикации.

\* В данной серии не используется.



## Инструкция по эксплуатации пульта управления

### Автоматический режим

В автоматическом режиме устройство будет автоматически выбирать следующие режимы работы: охлаждение, вентиляция, нагрев или осушение на основе установленной температуры.

- Нажмите кнопку **РЕЖИМ (Mode)**, чтобы выбрать автоматический режим.
- Установите желаемую температуру с помощью кнопок  $\wedge$  или  $\vee$ .
- Нажмите кнопку  $\odot$  для запуска прибора.

**Примечание:** скорость вентилятора не может быть установлена в автоматическом режиме.

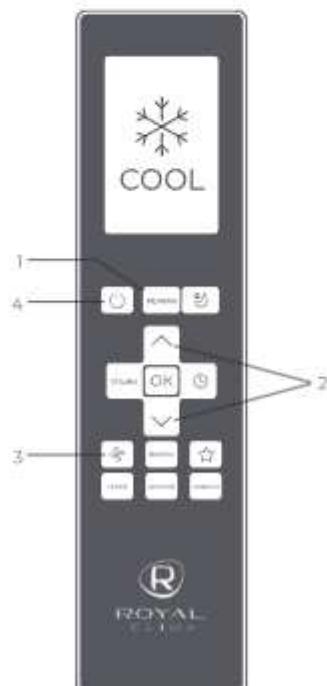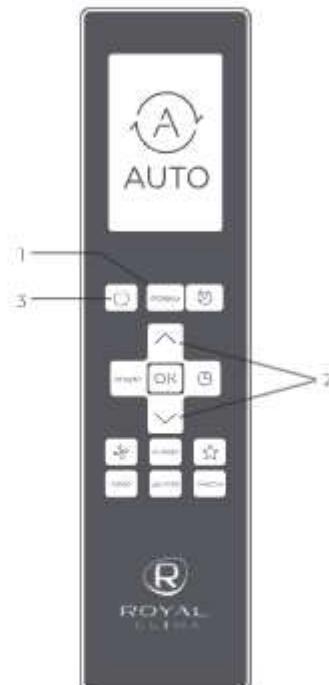



### Режим охлаждения

- Нажмите кнопку **РЕЖИМ (Mode)** для выбора режима охлаждения.
- Установите желаемую температуру с помощью кнопок  $\wedge$  или  $\vee$ . Нажмите кнопку  $\odot$  для выбора скорости вращения вентилятора: AUTO, низкая, средняя, высокая.
- Нажмите кнопку  $\odot$  для запуска прибора.

### Режим осушения

- Нажмите кнопку **РЕЖИМ (Mode)** для выбора режима осушения.
- Установите желаемую температуру с помощью кнопок  $\wedge$  или  $\vee$ .
- Нажмите кнопку для запуска прибора.

**Примечание:** в режиме осушения нельзя изменить скорость вращения вентилятора.

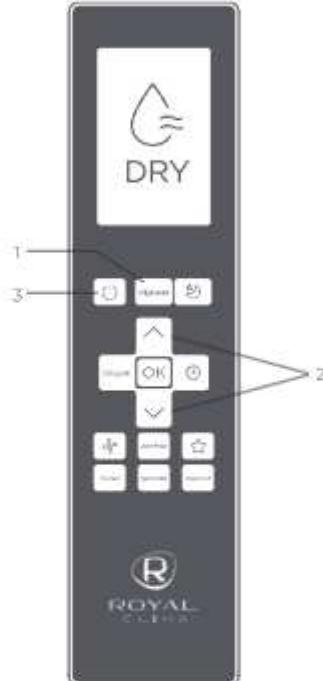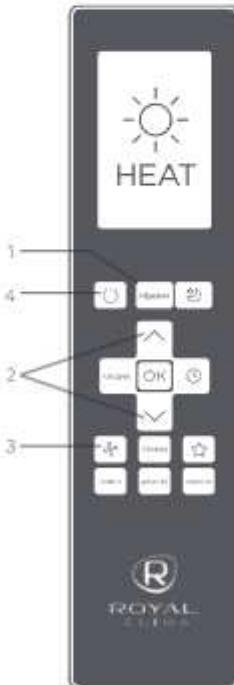

### Режим нагрева


- Нажмите кнопку **Режим (Mode)** для выбора режима нагрева.
- Установите желаемую температуру с помощью кнопок  $\wedge$  или  $\vee$  регулирования температуры.
- Нажмите кнопку для выбора скорости вращения вентилятора: AUTO, низкая, средняя, высокая.
- Нажмите кнопку для запуска прибора.

**Примечание:** использование режима нагрева будет эффективным, когда температура наружного воздуха падает. В таких случаях мы рекомендуем использовать кондиционер совместно с другими нагревательными приборами.

### Режим вентиляции

- Нажмите кнопку **РЕЖИМ (Mode)** для выбора режима вентиляции.
- Нажмите кнопку  для выбора скорости вращения вентилятора: AUTO, низкая, средняя, высокая
- Нажмите кнопку  для запуска прибора

**Примечание:** в режиме вентиляции нельзя установить температуру. На ЖК-дисплее не будет отображаться температура.

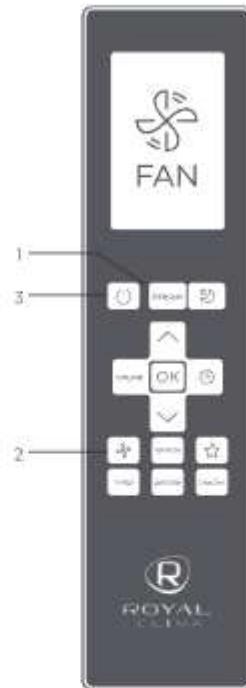

### Режим «ТУРБО»

Режим «Турбо» позволяет запустить кондиционер на максимальной производительности и быстро охладить или нагреть помещение.

Для активации режима нажмите кнопку ТУРБО (Turbo), на дисплее внутреннего блока появится значок ON. Для отключения режима нажмите кнопку ТУРБО (Turbo) повторно, на дисплее внутреннего блока вы увидите значок OFF.

## Установка таймера

### Таймер на включение

Функция таймера на включение позволяет установить период времени, после которого устройство будет автоматически включаться, например, когда вы приходите домой с работы.

Нажмите на кнопку пока на дисплее не загорится индикатор TIMER ON. Кнопками или установите время включения. Нажмите кнопку OK для подтверждения настройки.



Пример: установка таймера на включение блока через 2,5 часа

Направьте пульт ДУ на внутренний блок кондиционера, таймер будет установлен в течение 1 секунды.


**Примечание:** это число указывает на промежуток времени после установки таймера, когда прибор автоматически включится, например, если вы установите таймер на включение через 2,5 часа, «2.5 h» появится на экране, и устройство включится через 2,5 часа.

### Таймер на выключение — установите значение таймера после которого устройство автоматически отключится.

Нажмите на кнопку пока на дисплее не загорится индикатор TIMER OFF. Кнопками или установите время выключения. Нажмите кнопку OK для подтверждения настройки. Направьте пульт ДУ на внутренний блок кондиционера, таймер будет установлен в течение 1 секунды.

**Примечание:** это число указывает на промежуток времени после установки таймера, когда вы хотите чтобы прибор включился. Например, если вы установите таймер на отключение через 5 часов, «5.0 h» появится на экране, и устройство отключится через 5 часов.

**Примечание:** при установке таймера на включение или отключения до 10 часов, время будет автоматически увеличиваться на 30 минут с каждым нажатием. После 10 часов и до 24, время будет автоматически увеличиваться на 1 час. Таймер вернется к 0 после 24 часов.

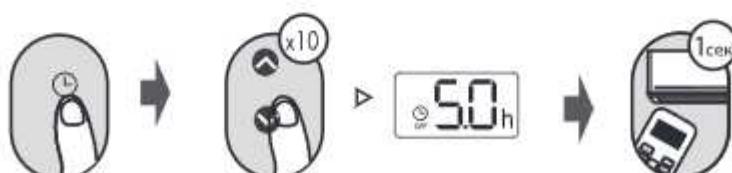


Пример: установка таймера на отключение блока через 5 часов

### Настройка таймера на включение и отключение одновременно

Важно учитывать, что те сроки, которые вы установите для обеих функций относятся к часам установленным после текущего времени.

Например, предположим, что текущее время час дня, и вы хотите, чтобы блок включился автоматически в 15:30. После этого отработал в течение 2-х с половиной часов, затем автоматически выключился в 6 часов вечера.

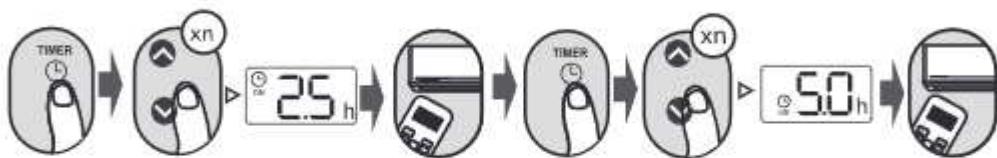

Например: установка таймера на включение через 2,5 часа, рабочее время 2,5 часа и затем автоматическое выключение (см. рисунок ниже)



## Функции пульта ДУ

### Функция «» (IFEEL)

Позволяет пульту дистанционного управления измерять температуру в своем текущем местоположении и отправлять этот сигнал в кондиционер каждые 3 минуты.

При использовании режимов «auto», «охлаждение» или «нагрев» измерение температуры окружающей среды с пульта дистанционного управления (а не с самого внутреннего блока) позволит кондиционеру оптимизировать температуру вокруг вас и обеспечить максимальный комфорт.

Нажмите последовательно на кнопку «ОПЦИИ» («SET») до тех пор, пока на дисплее не начнет моргать символ затем нажмите кнопку OK для выбора функции. Повторное нажатие кнопки отключает данную функцию.

#### Примечание:

- Убедитесь, что при работе данной функции пульта ДУ и внутренний блок кондиционера находятся в прямой видимости, на расстоянии не более 8 метров.
- Не загораживайте воздухообменное отверстие на задней части пульта ДУ, оно необходимо для корректных замеров температуры встроенным термодатчиком.
- Данная функция автоматически отключится, если кондиционер не будет получать информацию от пульта ДУ в течение 7 мин.

### Функция «ФРЕШ»\*

Функция ионизации воздушного потока насыщает воздух отрицательно заряженными частицами — ионами, которые в свою очередь очищают воздух от бактерий, неприятных запахов и создают эффект свежего лесного воздуха в помещении. Для активации данной функции, нажмите на кнопку «ФРЕШ», на дисплее отобразиться символ Повторное нажатие кнопки отключает данную функцию.

### Режим комфорта сна

Данный режим используется для поддержания оптимальной температуры в помещении во время сна и уменьшения потребления электроэнергии.

### Для модели пульта ДУ RC10B

Нажмите на кнопку на дисплее пульта дистанционного управления появится символ

### Для модели пульта ДУ RC10A

Нажмите на кнопку SET последовательно, пока на дисплее пульта ДУ появится символ затем нажмите кнопку OK. Так же вы можете выбрать функцию единовременным нажатием на кнопку SET и последовательным нажатием кнопок или

Отключить режим можно повторным нажатием на кнопку. В данном режиме кондиционер запоминает значение установленной температуры, работает с указанным значением 2 часа, после чего изменяет установку на 1 °C (в режиме нагрева температура снижается на 1 °C, в режиме охлаждения — повышается на 1 °C).

Еще через 2 часа внутренний блок снова изменяет значение температуры на 1 °C (аналогично).

Через 7 часов работы (общее время работы с момента запуска режима комфорта сна) кондиционер автоматически отключается.

**Примечание:** режим комфорта сна не активен в режимах вентиляции и осушения.

### Функция отключения дисплея и звуковых сигналов «ДИСПЛЕЙ»

Данная кнопка позволяет отключить/включить дисплей и звуковые сигналы внутреннего блока кондиционера.

**Примечание:** звуковые сигналы отключаются только для внутренних блоков настенного типа.

**Примечание:** при любом изменении настроек кондиционера, дисплей внутреннего блока загорится на 5 секунд, после чего автоматически погаснет.

### Бесшумный режим «» (SILENT)

Удерживайте кнопку «» в течение 2 секунд, чтобы активировать/отменить бесшумный режим. В данном режиме кондиционер максимально снижает скорость вращения

\* В данной серии не используется.

вентилятора внутреннего блока и компрессора, что может привести к недостаточной производительности кондиционера.

**Примечание:** данная функция активна только для внутренних блоков настенного типа.

#### Функция блокировки

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки «ТУРБО» («Turbo») и «ОЧИСТКА» («Clean») для блокировки/разблокировки кнопок пульта ДУ.

#### Функция поворота жалюзи

Кратковременное нажатие кнопки «ЖАЛЮЗИ» («SWING») приведет к активации движения горизонтальных жалюзи [вверх-вниз]. Повторное нажатие фиксирует жалюзи в текущем положении. Длительное удержание кнопки «ЖАЛЮЗИ» («SWING») в течение 2 секунд активирует движение вертикальных жалюзи [влево-вправо], повторное длительное удержание зафиксирует текущее положение вертикальных жалюзи.

**Примечание:** движение вертикальных жалюзи активно только для внутренних блоков настенного типа.

**Примечание:** когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопки Mode и Swing в течение 1 секунды. Горизонтальные жалюзи откроются под углом, удобным для очистки устройства. Для возврата в исходное положение повторно нажмите и удерживайте кнопки Mode и Swing.\*

#### Функция SHORT CUT

(только для модели пульта ДУ RC10B)

Быстрый возврат к заданным ранее комфортным настройкам. Используется для восстановления текущих настроек или возврата к предыдущим. Для активации функции и запоминания текущих настроек нажмите на кнопку  в течение 2 секунд, система зафиксирует настройки, которые необходимо запомнить. Затем вы можете менять настройки в любом порядке, но одно короткое нажатие на кнопку  автоматически восстановит последние зафиксированные настройки, включая режим работы, заданную температуру, скорость вентилятора и режим SLEEP.

\* Данная функция доступна в зависимости от модели.

#### ФУНКЦИЯ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Данная функция позволяет запустить режим дежурного отопления (поддержание минимальной положительной температуры в помещении на уровне +8 °C). Используйте данную функцию, если необходимо предотвратить промерзание помещения.

**Примечание:** для включения/отключения функции, переведите кондиционер в режим нагрева, уменьшите заданную температуру до +16 (+17) °C, а потом 2 раза в течение 1 секунды нажмите на кнопку «». При активации функции на дисплее кондиционера загорится код FP.

**Примечание:** данная функция активна только для внутренних блоков настенного типа.

#### Режим ECO/GEAR

(только для модели пульта ДУ RG10A)

Нажмите кнопку ECO/Gear для перехода в режим сниженного энергопотребления.

Режимы будут меняться в следующей последовательности: ECO-GEAR (75 % энергопотребления) — GEAR (50 % энергопотребления) — Возврат к предыдущим настройкам — ECO.

#### Режим ECO

При активации ECO в режиме охлаждения будет автоматически установлена температура +24 °C и скорость вентилятора AUTO.

Примечание: повторное нажатие кнопки ECO/Gear, а также установка температурного показателя ниже, чем +24 °C приведет к отключению режима.

#### Режим GEAR

Нажатием кнопки ECO/Gear выберите один из следующих уровней работы режима:

— 75% (уровень энергопотребления будет принудительно снижен до 75%)

— 50% (уровень энергопотребления будет принудительно снижен до 50%)

**Примечание:** в режиме GEAR на дисплее пульта будет попеременно отображаться уровень энергопотребления и заданная температура.

### Управление кондиционером без пульта ДУ

При утере пульта ДУ или выходе из строя элементов питания управление кондиционером производится следующим образом.


Для доступа к панели управления поднимите переднюю панель.

Освободите концы панели. Откройте панель и поднимите вверх до положения, в котором она фиксируется (до щелчка).

Нажмите на нижние концы панели с двух сторон и закройте до упора.

Откройте и поднимите переднюю панель вверх, пока она не зафиксируется со щелчком. В моделях с производительностью 24000 BTU используйте стойки, чтобы поддержать панель. При нажатии кнопки ручного управления, режим функционирования переключается в следующем порядке: «AUTO», «COOL», «OFF». (Температура по умолчанию установлена 24 °C / 76 °F).

Надежно закройте панель в первоначальном положении.

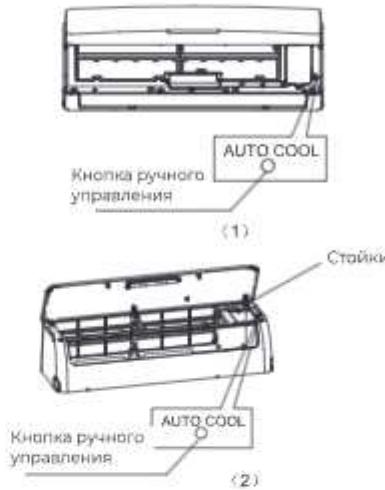

## Краткая информация по проводному пульту


Основные рабочие условия проводного пульта следующие:

- Напряжение источника питания: напряжение на входе 5 в постоянного тока.
- Температура окружающего воздуха: от -15 °C до +43 °C
- Влажность окружающего воздуха: RH40%–RH90%.

## Краткие сведения о функциях

- Режимы работы: охлаждение, нагрев, осушение, вентиляция и автоматический.
- Пределы установки температуры: 17–30 °C
- Жидкокристаллический дисплей.
- Функция автоматического перезапуска после пропадания и восстановления питания.
- Функция установки адреса внутреннего блока. Работает не на всех моделях, внутренних блоков, есть только на пультах с датой выпуска от 01/07/2017.

## Названия и функции LCD проводного пульта

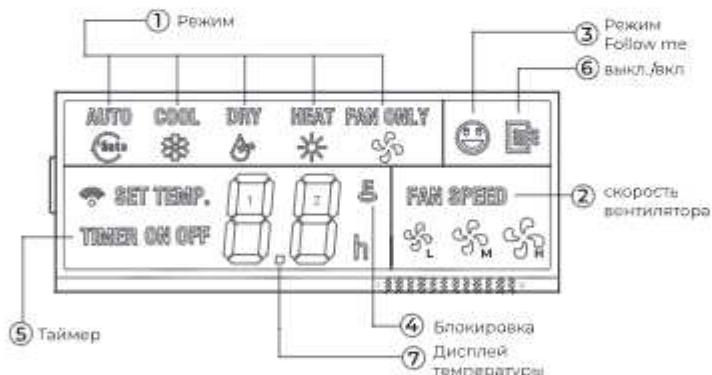

### 1. Дисплей режима

Для моделей только охлаждение режим нагрева не работает.

### 2. Дисплей таймеров

При активации таймеров показывает какой из таймеров активирован. Если активированы оба таймера, то оба таймера индицируются.

### 3. Дисплей FOLLOW ME

Показывает активацию данного режима.

### 4. Дисплей ON/OFF

Отображает иконку во включенном состоянии.

### 5. Дисплей скорости вентилятора

Отображает выбранную скорость.


### 6. Дисплей блокировки

Отображает статус блокировки.

### 7. Дисплей температуры

Показывает установленную температуру, в режиме FAN не активен.

## Названия и функции кнопок проводного пульта

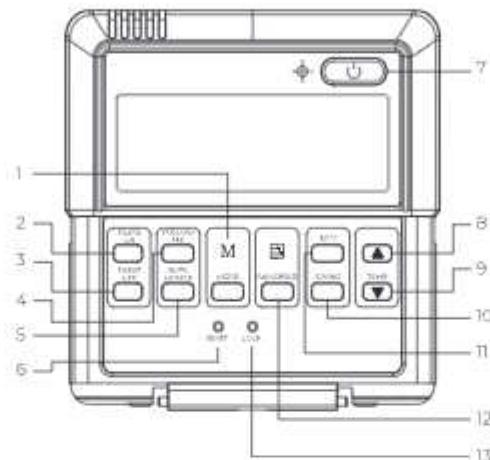

### 1. Кнопка MODE

Используется для выбора режима, каждое нажатие меняет режим в следующем соответствии:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

### 2. Кнопка TIMER ON

Нажмите эту кнопку для активации режима автоматического включения. Каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт включение на 30 минут. Если установка более 10 часов, то каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт включение на 1 час. Настройка 0.0 отменяет активацию таймера.

### 3. Кнопка TIMER OFF

Нажмите эту кнопку для активации режима автоматического включения. Каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт включение на 30 минут. Если установка более 10 часов, то каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт включение на 1 час. Настройка 0.0 отменяет активацию таймера.

### 4. Кнопка FOLLOW ME

В режимах COOL, HEAT, AUTO при нажатии этой кнопки активируется данная функция.

При активации этого режима показания комнатной температуры будут считываться с термистора, установленного в пульте.

### 5. Кнопка ELECTRICAL HEATER

Работает только в тех внутренних блоках, где установлен Auxiliary Electric Heater. Нажмите для активации режима.

### 6. Кнопка RESET (скрытого типа)

Служит для сброса установок в начальные ( заводские ).

### 7. Кнопка ON/OFF

В выключенном состоянии, при нажатии на эту кнопку пульт включается, начинает светиться светодиод. Пульт передает ранее сделанные установки на внутренний блок. Во включенном состоянии, при нажатии на эту кнопку внутренний блок выключается, светодиод гаснет. Если были активированы TIMER ON/TIMER OFF, то при выключении эти установки будут отменены.

### 8. Кнопка увеличения установки температуры ADJUST ▲

Для установки необходимой температуры. Каждое нажатие увеличивает установку на 1 °C. При удержании кнопки в нажатом состоянии установка увеличивается на 1 °C каждые 0,5 сек. Не активно в FAN.

### 9. Кнопка уменьшения установки температуры ADJUST ▼

Для установки необходимой температуры. Каждое нажатие уменьшает установку на 1 °C. При удержании кнопки в нажатом состоянии установка уменьшается на 1 °C каждые 0,5 сек. Не активно в FAN.

### 10. Кнопка VERTICAL SWING

Для активации режима автоматического покачивания жалюзи.

### 11. Кнопка ECONOMICAL

Служит для активации режима ECONOMICAL, работает только на тех внутренних блоках поддерживающих эту функцию.

### 12. Кнопка FAN SPEED

Служит для выбора скорости вентилятора, каждое нажатие меняет режим в следующем соответствии:



### 13. Кнопка LOCK (скрытая)

Служит для блокировки клавиатуры пульта. При активации режима блокировки соответствующая иконка появляется на дисплее пульта.

#### Эксплуатация проводного пульта

##### 1) Автоматический режим

1. Во включённом состоянии нажмите MODE, выберите AUTO.
2. Нажмите ▲ и ▼ для настройки желаемой температуры.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ECONOMICAL и установка скорости вентилятора работают (на пультах с датой выпуска от 01/07/2017).

##### 2) Режимы COOL, HEAT или FAN (охлаждение, нагрев или только вентиляция)

1. Во включённом состоянии нажмите MODE, выберите COOL, HEAT или FAN.
2. Нажмите ▲ и ▼ для настройки желаемой температуры.

3. Нажмите FAN SPEED для выбора желаемой скорости вентилятора.

### 3) Осушение

1. Во включённом состоянии нажмите MODE, выберите DRY.

2. Нажмите ▲ и ▼ для настройки желаемой температуры.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ECONOMICAL и установка скорости вентилятора не работают.

### 4) Работа с таймерами

#### Только таймер включения (TIMER ON)

1. Нажмите TIMER ON, это отобразится на дисплее. Также отобразится h. Нажмите TIMER ON для настройки. Каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт включение на 30 минут. Если установка более 10 часов, то каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт включение на 1 час. Настройка 0.0 отменяет активацию таймера. После прекращения нажатия на кнопки, через 0,5 сек пульт передаст команду на внутренний блок. Настройка завершена.

#### Только таймер выключения (TIMER OFF)

2. Нажмите TIMER OFF, это отобразится на дисплее. Также отобразится h. Нажмите TIMER OFF для настройки. Каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт включение на 30 минут. Если установка более 10 часов, то каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт включение на 1 час. Настройка 0.0 отменяет активацию таймера. После прекращения нажатия на кнопки, через 0,5 сек пульт передаст команду на внутренний блок. Настройка завершена.

### 5) Режим установки адреса внутреннего блока (только для внутренних блоков VRF поколение от V4+)


1. Нажмите кнопку LOCK на 5 сек. для входа в режим установки адреса.
2. Показание температуры сменяется на цифры 00. Для установки других адресов, изменяйте их при помощи кнопок ▲ и ▼

После выбора необходимого адреса нажмите FAN SPEED для присвоения выбранного адреса внутреннему блоку.

3. Для проверки установленного адреса в режиме его установки нажмите кнопку MODE. Адрес будет отображен на дисплее (при наличии) внутреннего блока. В случае если цифровой дисплей отсутствует, то адрес будет изображен миганием информационных светодиодов внутреннего блока (расшифровку миганий см. в сервисном руководстве на данное оборудование).
4. При отсутствии нажатия на кнопку в течение 10 сек пульт выходит из режима установки адреса автоматически.


## СПОСОБ МОНТАЖА

Метод выполнения соединения и принципиальная схема

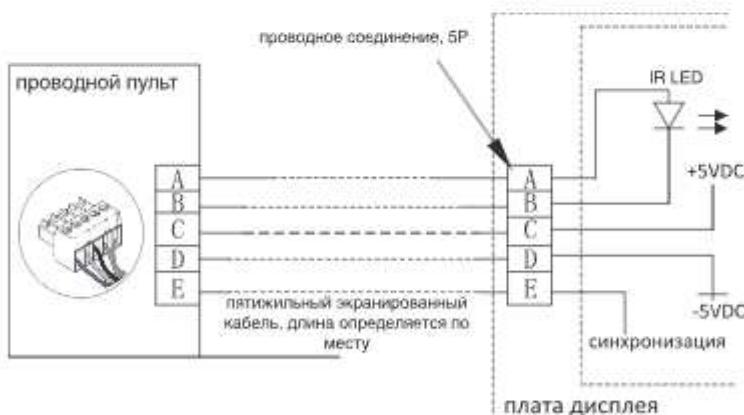


**Пояснение по монтажу:** при подключении проводного пульта используется кабель 5×0,5 мм<sup>2</sup>, без экрана. Максимальная длина кабеля не более 20 метров. Кабель подключается к модулю с одной стороны, с другой стороны к пульту.

**Подключение проводного пульта ДУ  
(для примера указан блок кассетного типа)**

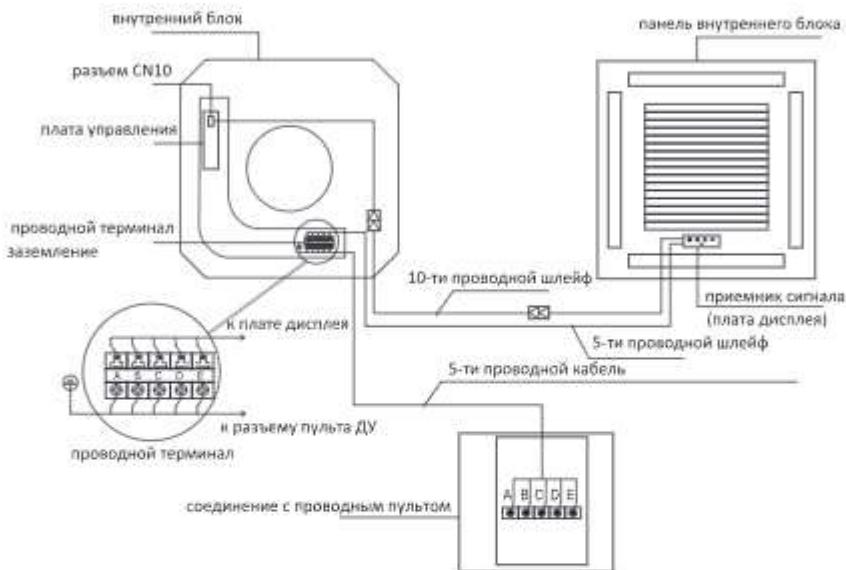

При установке проводного пульта убедитесь, что в стене есть отверстие. Задняя крышка проводного пульта не должна крепиться непосредственно к стене, это недопустимо. Проводное соединение будет выходить из задней крышки пульта.

### Установочные размеры пульта

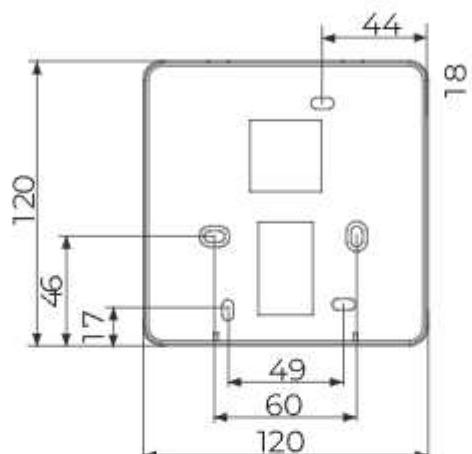

### Комплектация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Проводной пульт	1	-/-
2	Винты для установки	3	M4*20
3	Винты для установки	3	M4*25
4	Инструкция	1	-/-

### Необходимое при монтаже

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ТИП	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Кабель 5 проводов	1	5*0,5 мм	5*0,75 при длине провода > 15 м
2	Коробка для установки	1		
3	Гофрокороб	1		



## ВНИМАНИЕ!

Это применяется только в целях тестирования кондиционера.

Чтобы восстановить управление с ПДУ используйте непосредственно пульт дистанционного управления.

### Регулирование направления потока обработанного воздуха

Необходимо регулировать направление воздушного потока с таким расчетом, чтобы не создавался дискомфорт и поток равномерно распределялся по помещению. Направление потока по вертикали регулируется с пульта дистанционного управления. Направление потока по горизонтали регулируется вручную поворотом решетки.

### Регулирование направления воздушного потока по вертикали

[только для серии Prestigio Multi Inverter].

#### Как задать нужное направление потока (Режим — SWING)

Эта операция проводится при работающем кондиционере. Нажимая кнопку выбора положения жалюзи «SWING» на пульте управления, установите жалюзи в нужной позиции либо выберите диапазон их поворота. Поворот жалюзи и направление воздушного потока в вертикальном направлении изменяются в ограниченном диапазоне. Во всех последующих действиях направление потока в вертикальном направлении будет сохранено таким, каким вы задали его с помощью кнопки «SWING».

Чтобы установить горизонтальное направление потока воздуха (влево-вправо) переместите направляющую вручную (если это предусмотрено конструкцией кондиционера), чтобы направить поток воздуха в предпочтительную сторону.



## ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте пальцы в панель выпуска воздуха. Высокоскоростной вентилятор внутри может представлять опасность.



## ВНИМАНИЕ!

Регулирование направления потока и включение режима «SWING» (кнопка «SWING») невозможно при выключенном кондиционере, включая период ожидания, заданный таймером включения «ON TIMER». Следите за тем, чтобы кондиционер не работал в течение длительного времени в режимах охлаждения и осушения воздуха при направленной вниз струе. В противном случае возможна конденсация влаги на вертикальных жалюзи и, как следствие, стекание ее вниз. Запрещается двигать жалюзи руками. Всегда используйте кнопку «SWING» на пульте. Попытка регулирования положения жалюзи вручную приведет к сбою в работе кондиционера, его остановке и повторному пуску. При повторном пуске кондиционера вертикальные жалюзи могут быть неподвижны в течение 10 секунд.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Наружные блоки

Параметр / Серия	MULTI FLEXI EU ERP INVERTER		
Модель	2RMN-14HN/OUT	2RMN-18HN/OUT	3RMN-21HN/OUT
Номинальная холодопроизводительность (диапазон) кВт*	4,10 (1,47-4,84)	5,28 (2,23-5,57)	6,15 (1,99-6,59)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон) кВт*	4,40 (1,61-4,84)	5,57 (2,34-5,63)	6,45 (2,45-6,58)
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальный ток (диапазон) (оксидение), А*	5,80 (1,00-7,20)	7,10 (3,20-9,00)	9,00 (1,80-10,00)
Номинальная мощность (диапазон) кВт*	1270 (100-1650)	1635 (690-2000)	1905 (900-2200)
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (окт.)*	3,23 / A	3,23 / A	3,23 / A
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (окт.)*	6,8 / A++	6,7 / A++	6,5 / A++
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А*	5,40 (1,82-7,15)	6,60 (2,80-7,95)	8,10 (2,60-8,00)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев) кВт*	1755 (220-320)	1900 (600-1780)	1738 (350-1800)
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагр.)*	3,7 / A	3,7 / A	3,7 / A
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергозатраты (исредн. Т <sub>вн</sub> =7 °С/нагр.)*	4,00 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергозатраты (теплый, Т <sub>вн</sub> =2 °С/нагр.)*	5,10 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
Уровень звукового давления дБ(А)	56	54	58
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	65	65	65
Тип хладагента	R32	R32	R32
Заводская заправка, кг	110	125	150
Долгопрек (свыше номинальной длины трассы), м	12	12	12
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	805×554×330	805×554×330	805×554×342
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	915×615×370	915×615×370	1030×750×438
Вес нетт./брутто, кг	32,1 / 34,7	35,0 / 37,7	43,5 / 46,7
Диаметры жидкостных труб, дюйм	1/4" x 2	1/4" x 2	1/4" x 3
Диаметры газовых труб, дюйм	3/8" x 2	3/8" x 2	3/8" x 3
Макс. сумма длины трубопроводов на вод. внутр. блоки, м	40	40	60
Макс. длина трубопровода между внутр. и наружн. блоками, м	25	25	30
Макс. перепад по высоте между внутр. и наружн. блоками, м	15	15	15
Макс. перепад по высоте между внутр. блоками, м	10	10	10
Номинальная длина трассы, м	15	15	22,5
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,75	3,05	3,91
Максимальный потребляемый ток, А	12,0	15,0	17,0
Рабочие температурные границы охлаждение, °С	-15...+50	-15...+50	-15...+50
Рабочие температурные границы нагрев, °С	-15...+24	-15...+24	-15...+24
Страница подключения электропитания	Наруж. блок	Наруж. блок	Наруж. блок
Межблочный кабель, мм***	4x15x2	4x15x2	4x15x2
Степень защиты IP	IP24	IP24	IP24
Класс электробезопасности	II класс	II класс	II класс



**ОСТОРОЖНО!**  
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА R32



\*Для загрузки 100 % и внутренних блоков настенного типа. \*\* Межблочный кабель не входит в комплект поставки муфты сплит-систем, должна быть отдельно.

Параметр / Серия	MULTI FLEXI EU ERP INVERTER		
Модель	4RMX-28HN/OUT	4RMX-36HN/OUT	SRM-42HN/OUT
Номинальная конденсаторная емкость (шатлон), мкФ*	8.21 (2.05-9.85)	10.55 (2.05-10.55)	12.11 (2.05-14.07)
Номинальная теплоизделийность (диапазон), Вт**	8.79 (2.34-19.55)	10.55 (2.34-11.4)	12.31 (2.34-14.51)
Электропитание, Вт/В	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А*	10.90 (3.50-13.90)	16.10 (3.35-20.12)	17.30 (3.00-19.20)
Номинальная мощность (диапазон) (закипление), Вт*	2500 (880-3130)	3517 (730-4400)	3800 (680-4270)
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (акти)*	3.23 / A	3.00 / B	3.24 / A
Коэффициент SEER / Класс сезонаной энергоэффективности (акти)*	7.0 / A++	6.5 / A++	6.8 / A++
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А*	10.40 (3.70-13.20)	13.16 (3.58-16.20)	14.90 (3.00-17.70)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт*	2400 (940-3000)	2890 (980-3980)	3300 (680-3420)
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагр.)*	3.86 / A	3.86 / A	3.75 / A
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэфф.ти (нагрев, Ти=7 °C)/нагр.)*	4.0 / A+	4.0 / A+	3.8 / A
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэфф.ти (теплый, Ти=2 °C)/нагр.)*	5.1 / A+++	5.0 / A++	5.1 / A+++
Уровень звукового давления, дБ(A)	61	62	64
Уровень звуковой мощности, дБ(A)	69	70	70
Тип хладагента	R32	R32	R32
Заводская заправка, кг	2.10	2.10	2.90
Длина трубы (свыше номинальной длины трассы), м	12	12	12
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC
Размеры прибора (Ш×В×Г, мм)	946×810×410	946×810×410	946×810×410
Размеры упаковки (Ш×В×Г, мм)	1090×875×500	1090×875×500	1090×875×500
Вес, нетто / брутто, кг	62/1657	70.3/748	75.5/80.0
Диаметры изодиаметрических труб, дюйм	1/4"X4	1/4"X4	1/4"X5
Диаметры газовых труб, дюйм	3/8"X3 + 1/2"X1	3/8"X3 + 1/2"X1	3/8"X4 + 1/2"X1
Макс. сумма длин трубопроводов на все внутр. блоки, м	80	80	80
Макс. длина трубопровода между внутр. и наруж. блоками, м	35	35	35
Макс. перепад по высоте между внутр. и наруж. блоками, м	15	15	15
Макс. перепад по высоте между внутр. блоками, м	10	10	10
Номинальная длина трассы, м	30	30	37.5
Максимальная потребляемая мощность, кВт	4.15	4.60	4.70
Максимальный потребляемый ток, А	19.0	21.5	22.0
Рабочие температурные границы охлаждение, °C	-15...+50	-15...+50	-15...+50
Рабочие температурные границы нагрев, °C	-15...+24	-15...+24	-15...+24
Сторона подключения электропитания	Наруж. блок.	Наруж. блок.	Наруж. блок.
Межблочный кабель, мк***	4x15x4	4x18x4	4x15x5
Степень защиты IP	IP24	IP24	IP24
Класс антигравитации	I класс	I класс	I класс

\* Для загрузки 100 % и внутренних блоков частичного типа.

\*\* Межблочный кабель не входит в комплект поставки, мунит слит-систем, допускается отдельно.

\*\*\* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мунит-слит систем на хладагенте R410A.

## Внутренние блоки кассетного типа

Параметр / Серия		MULTI FLEXI EU ERP INVERTER		
Модель	Внутренний блок	RCI-CMN12	RCI-CMN18	
	Панель	RCI-4C/пан.		
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1		220-240/50/1
Охлаждение	Производительность, БТЕ	12000	18000	
	Производительность, кВт	3,52	5,28	
	Потребляемая мощность, Вт	40	60	
	Рабочий ток, А	0,18	0,44	
Нагрев	Производительность, БТЕ	14000	18500	
	Производительность, кВт	4,10	5,42	
	Потребляемая мощность, Вт	40	60	
	Рабочий ток, А	0,18	0,44	
Расход воздуха (Низк./Выс.), м <sup>3</sup> /ч		269/448/569	479/584/680	
Уровень шума (Низк./Выс.), дБ(А)		34,5/37,5/42	39,4/44/45,4	
Тип хладагента***		R32	R32	
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм		570×260×570	570×260×570	
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм		640×245×675	640×245×675	
Размеры декоративной панели (Ш×В×Г), мм		647×50×647	647×50×647	
Размеры декоративной панели в упаковке (Ш×В×Г), мм		715×125×715	715×125×715	
Вес нетто / Брутто внутреннего блока, кг		16,3/19,5	16,3/19,5	
Вес нетто / Брутто декоративной панели, кг		2,5/4,2	2,5/4,2	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25	
Степень защиты IP		IPX0	IPX0	
Класс электрозащиты		I класс	I класс	

## Внутренние настенные блоки

Параметр / Серия		MULTI FLEXI EU ERP INVERTER					
Модель		RCI-TMN07HN	RCI-TMN09HN	RCI-TMN12HN	RCI-TM08HN	RCI-PX09HN	RCI-PX12HN
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Производительность, БТЕ	7000	9000	12000	18000	30000	32000
	Производительность, кВт	2,05	2,64	3,52	5,28	8,64	9,32
	Потребляемая мощность, Вт	20	30	30	34	24	23
	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,09	0,15	0,11	0,10
Нагрев	Производительность, БТЕ	8000	10000	13000	19000	35000	38000
	Производительность, кВт	2,34	2,93	3,81	5,57	10,78	12,81
	Потребляемая мощность, Вт	20	30	30	34	24	23
	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,09	0,15	0,11	0,10
Расход воздуха (Низк./Выс.), м <sup>3</sup> /ч		270/440/528	275/335/570	330/350/550	455/550/640	20/23/57/546	16/19/57/536
Уровень шума (Сон/Низк./Выс.), дБ(А)		21/25/30/40	21/25/31/38	23/26/34/40	25/30/37/44	20/23/31/39	22/25/35/42
Тип хладагента***		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм		806×285×194	715×285×194	806×285×194	967×322×213	722×290×187	802×297×189
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм		870×360×285	780×360×285	870×360×285	1025×380×305	790×370×270	875×375×305
Вес нетто, кг		9,5	8,0	8,5	11,3	22	8,6
Вес брутто, кг		10,2	9,5	10,0	13,0	27	11
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16	16	16
Степень защиты IP		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс

\*\* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-систем на базе платформы R410A.

## Внутренний блок канального типа

Параметр / Серия		MULTI FLEXI EU ERP INVERTER		
Модель, внутренний блок		RCI-DM09	RCI-DM12	RCI-DM18
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1		
Охлаждение	Производительность, БТЕ	9000	12000	18000
	Производительность, кВт	2,64	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	180	185	200
	Рабочий ток, А	1,1	1,1	1,3
Нагрев	Производительность, БТЕ	10000	13000	19000
	Производительность, кВт	2,93	3,81	5,57
	Потребляемая мощность, Вт	180	185	200
	Рабочий ток, А	1,1	1,1	1,3
Расход воздуха [Низк./Ср./Выс.], м <sup>3</sup> /ч		230/340/500	300/480/600	515/706/911
Уровень шума [Низк./Ср./Выс.], дБ(А)		27,5/34,5/40	30/32/34,5	35/39/42
Номинальное статическое давление (ESP) (диапазон), Па		25 (0-40)	25 (0-60)	25 (0-100)
Тип хладагента***		R32		
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм		700×200×450	700×200×506	880×210×674
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм		860×260×540	860×260×540	1070×270×725
Вес нетто, кг		19,2	19,2	25,4
Вес брутто, кг		21,5	21,5	29,2
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25	25
Степень защиты IP		IPX0	IPX0	IPX0
Класс электропроизводства		I класс	I класс	I класс

\*\*\* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем на платформе RAYDA.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении следующих неисправностей отключите кондиционер, отсоедините его от сети электропитания и обратитесь в сервисный центр:

- Часто мигают индикаторы (5 раз в секунду). Вы отключили кондиционер и через две-три минуты включили его снова, но индикаторы продолжают мигать.
- Часто перегорает плавкий предохранитель или срабатывает автоматический выключатель.
- Внутрь кондиционера попала вода или посторонние предметы.
- Другие нарушения в работе кондиционера.

### ОСТОРОЖНО!

Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и не проводите ремонт кондиционера самостоятельно.

	Причина	Способ устранения
Кондиционер не работает	Отсутствует электропитание	Подождите пока возобновится электропитание
	Вилка не вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
	В пульте ДУ разрядились элементы питания	Замените элементы питания
	Недостаточная холодо- или теплопроизводительность	Отмените настройку таймера
Недостаточная холодо- или теплопроизводительность	Задана слишком высокая (в режиме охлаждения) или слишком низкая (в режиме нагрева) температура воздуха в помещении	Правильно задайте температуру
	Воздушный фильтр забит пылью	Очистите воздушный фильтр
	Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока	Удалите посторонние предметы
Кондиционер не охлаждает и не нагревает	Открыты двери или окна	Закройте двери или окна
	Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока	Удалите посторонние предметы
	Активирована трехминутная задержка включения	Немного подождите

Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр, назовите модель кондиционера и подробно опишите возникшую неисправность.

## Эффекты, не связанные с нарушением нормальной работы кондиционера

### Кондиционер не работает

Кондиционер не включается сразу после нажатия кнопки «ON/OFF». Если горит индикатор рабочего состояния, то это указывает на нормальное функционирование кондиционера. Устройство защиты кондиционера от частых пусков не позволяет включать кондиционер ранее, чем через 3 минуты после его отключения. После включения кондиционера при низкой температуре наружного воздуха активируется система защиты от подачи холодного воздуха в помещение (См. далее «Система защиты от подачи холодного воздуха»).

### Из внутреннего блока выходит белый туман и холодный воздух

Кондиционер работает в режиме охлаждения в помещении с высокой влажностью (при наличии пыли и паров масла в воздухе). Из-за скопления грязи во внутреннем блоке поддержание температуры воздуха в помещении на заданном уровне может оказаться невозможным. В этом случае следует провести чистку внутреннего блока. Выполнить эту работу должен квалифицированный специалист. Сразу после отключения режима оттаивания из кондиционера, работающего в режиме нагрева, может выходить водяной пар.

### Шум

При работе кондиционера могут быть слышны звуки текущей воды. Эти звуки вызваны течением хладагента по межблочным трубопроводам. Звуки текущей воды могут быть слышны при оттаивании кондиционера и сразу после его отключения. Эти звуки связаны с изменением расхода хладагента и прекращением его течения. При включении и отключении кондиционера могут быть слышны щелкающие звуки. Эти звуки вызваны тепловым расширением или сжатием пластмассовых деталей при изменении температуры корпуса.

### Из внутреннего блока вылетает пыль

Это происходит при первом пуске кондиционера или после длительного перерыва в работе.

### Кондиционер испускает неприятный запах

Кондиционер поглощает сигаретный дым, а также запах, исходящий от стен и мебели, и затем возвращает его в помещение.

### Самопроизвольное переключение с режима охлаждения на режим вентиляции

Во избежание замораживания теплообменни-

ка кондиционер автоматически переключается в режим вентиляции и возвращается в режим охлаждения через довольно длительный интервал времени. При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается и кондиционер продолжает работать в режиме вентиляции. При повышении температуры воздуха компрессор снова включается.

### Переключение с режима нагрева в режим вентиляции

При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер продолжает работать в режиме вентиляции. При снижении температуры воздуха компрессор снова включается.

### При относительной влажности воздуха в помещении выше 80 % на поверхности кондиционера может образоваться конденсат

### Режим оттаивания

При обмерзании теплообменника наружного блока в режиме нагрева теплопроизводительность кондиционера снижается. Через некоторое время кондиционер автоматически переходит в режим оттаивания. При этом компрессор постоянно работает, а вентиляторы не врашаются. После завершения цикла оттаивания кондиционер возвращается в режим нагрева.

### Режим нагрева

При работе в режиме нагрева кондиционер переносит теплоту, содержащуюся в наружном воздухе, внутрь помещения. При понижении температуры наружного воздуха теплопроизводительность кондиционера уменьшается, и температура обработанного воздуха понижается.

### Система защиты от подачи холодного воздуха

Во избежание подачи в помещение холодного воздуха вентилятор внутреннего блока автоматически уменьшает скорость вращения или останавливается.

Это происходит в следующих случаях:

- Только что включился режим нагрева.
- Только что завершился цикл оттаивания.
- Очень низкая температура наружного воздуха.

### Система защиты от частых пусков (трехминутная задержка)

При повторном пуске кондиционера сразу же после его отключения кондиционер включается только через 3 минуты.

## Коды ошибок

Название ошибки	Код ошибки		Светодиодные индикаторы	
	Вариант 1	Вариант 2	Timer	Operation (кол-во миганий)
Ошибка чтения EEPROM, внутренний блок	E0/EA	EH 00/EH 0Δ	X	1
Ошибка связи внутреннего и наружного блока	E1	EL 01	X	2
Ошибка контроля перехода сигнала через 0 [для некоторых моделей]	E2	EH 02	X	3
Немасправность (нет контроля) двигателя вентилятора внутреннего блока	E3	EH 03	X	4
Ошибка датчика температуры внутреннего блока [воздушного, T1]	E4	EH 60	X	5
Ошибка датчика температуры внутреннего блока [трубного, T2]	E5	EH 61	X	6
Ошибка связи платы управления и платы дисплея, внутреннего блока	E6	EH 66		
Утечка/недостаток хладагента	EC	EL 0C	X	7
Перегрузка по току [для некоторых блоков]	F0	PC 08	O	1
Ошибка датчика температуры наружного блока [воздушного, T4]	F1	EC 53	O	2
Ошибка датчика температуры наружного блока [трубного, T3]	F2	EC 52	O	3
Ошибка датчика температуры наружного блока [магнетатик, TR/TS]	F3	EC 54	O	4
Ошибка чтения EEPROM, наружный блок [для некоторых блоков]	F4	EC 51	O	5
Немасправность (нет контроля) двигателя вентилятора наружного блока	F5	EC 07	O	6
Ошибка датчика температуры внутреннего блока [данный датчик расположен в наружном блоке] [термообменник, T2B]	F6		O	7
Ошибка связи чипов [только для «канальных» блоков]	FA		O	11
Ошибка модуля I/P/I или перегрузка по току/шибка IGBT в нем	PO	PC 00	F	1
Защита по напряжению DC-bus, низкое или высокое [некоторые модели]	P1	PC 01	F	2
Ошибка модуля инвертора [модуль и/или компрессор]	P4	PC 04	F	5
Конфликт режимов внутренних блоков	--		F	6
Защита по низкому давлению [некоторые модели]	PG	PC 03	F	7

Расшифровка обозначений миганий светодиодов: X — не горит; O — горит; F — мигает с частотой 2 Гц

**Примечание:** коды ошибок приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Не являются ошибками следующие коды: SC (работа функции самоочистки); FP (рабо-

та функции дежурного нагрева); dF (работа режима разморозки); CF (защита от обдува холодным воздухом); ON (индикатор включения функций); OF (индикатор выключения функций)

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ОСТОРОЖНО!

Перед началом чистки кондиционера отключите его и извлеките вилку из розетки.

#### Чистка внутреннего блока

1. Для чистки внутреннего блока и пульта ДУ пользуйтесь сухой мягкой тканью.
2. Если поверхность внутреннего блока сильно загрязнена, смочите ткань холодной водой.
3. Лицевую панель можно снять и промыть водой, после чего следует вытереть ее сухой тканью.

### ВНИМАНИЕ!

- Не пользуйтесь для чистки кондиционера химическими моющими средствами и не допускайте попадания этих веществ на поверхность блока.
- Не пользуйтесь для чистки кондиционера абразивным порошком, бензином, растворителем и другими химически активными веществами. В противном случае пластиковая поверхность кондиционера может повредиться или деформироваться.

#### Чистка воздушного фильтра

Загрязненные воздушные фильтры снижают производительность кондиционера, поэтому чистите их по возможности чаще.

1. Откройте лицевую панель и поднимите ее вверх до щелчка. Услышав щелчок, прекратите подъем панели. Возьмитесь за среднюю часть фильтра и потяните вниз.
2. Очистите фильтр с помощью пылесоса. Если фильтр сильно загрязнен, сполосните его водой.
3. Вставьте верхнюю часть фильтра во внутренний блок и закрепите его левую и правую стороны.

#### Техническое обслуживание

Уберите посторонние предметы, загораживающие воздухозаборную и воздуховыпускную решетки внутреннего и наружного блоков.

### ВНИМАНИЕ!

При установке внутреннего блока на расстоянии менее 30 см от потолка необходимо проводить чистку внутреннего блока и его фильтров не реже 2-х раз в неделю при активном использовании кондиционера.

#### Хранение кондиционера по окончании сезона эксплуатации

1. Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции. Это позволит полностью просушить его внутренние полости.
2. Отключите кондиционер и извлеките вилку из розетки. Извлеките элементы питания из пульта дистанционного управления.
3. Механизмы наружного блока требуют регулярного осмотра и чистки, поэтому своевременно обращайтесь в сервисный центр.

#### Ремонт

Если ваш кондиционер работает неисправно, отключите его и обратитесь в сервисный центр.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре +4 до +40 °C и относительной влажности до 85 % при температуре 25 °C.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

### Внутренний блок:

1. Внутренний блок, 1 шт.
2. Крепления для монтажа на стену (только для настенного внутреннего блока), 1 комплект.
3. Пульт ДУ (проводной или беспроводной), 1 шт.
4. Удлинительный кабель для проводного пульта (только для блоков канального типа), 1 шт.
5. Дренажный патрубок наружного блока и уплотнительное кольцо к нему (только для блоков настенного типа), 1 шт.
6. Комплект гаек для вальцовочных соединений внутреннего блока (на фреоновых трубках или отдельно), 1 комплект.
7. Отрезы теплоизоляционного материала (только для блоков канального типа), 1 комплект.
8. Комплект фильтров тонкой очистки воздуха (active carbon и silver ion), по 1 шт. каждого (только для моделей RCI-TMN09HN, RCI-TMN12HN, RCI-PX09HN RCI-PX12HN).
9. Инструкция, 1 шт.
10. Гарантийный талон (в инструкции).

### Наружный блок:

11. Наружный блок, 1 шт.
12. Дренажный патрубок наружного блока и уплотнительное кольцо к нему, 1 шт.
13. Переходник с  $\frac{3}{4}$ " на  $\frac{1}{2}$ " (в зависимости от модели).
14. Переходник с  $\frac{1}{2}$ " на  $\frac{3}{8}$ " (в зависимости от модели).
15. Набор подавителей з/м помех (в зависимости от модели).
16. Комплект гаек для вальцовочных соединений наружного блока (на фреоновых вентилях), 1 комплект.

## СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

## ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.



## ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на приборе.



## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

**Товар соответствует требованиям:**

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».  
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

**Произведено под контролем:**

“Clima Tecnologie S.r.l.”, Via Marco Polo 7,  
35040 Sant’Urbano, Italy.

«Клима Технологии С.Р.Л.», Виа Марко  
Поло 7, 35040 Санть-Урбано, Италия.

**Изготовитель:**

“GD Midea Air-Conditioning Equipment  
Co. Ltd”, 22 Lingang Road, Northern of No. 5  
Industrial District Beijiao, Shunde, Foshan,  
Guangdong, China.

«Джи Ди Мидеа Эйр-Кондишенинг  
Эквипмент Ко., Лтд», 22 Линганг Роад,  
Нортэрн № 5 Индастриал Дистрикт Бэйцяо,  
Шуньдэ; Фошань, Гуандун, Китай.

**Импортёр в РФ:**

ООО «Компания БИС».  
119180, Россия, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 2,  
стр. 2, пом./комн. 1/8.  
Тел.: 8 495 150-50-05.  
E-mail: climate@breez.ru

Сделано в Китае

**ROYAL.ru**

**EAC**



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение оборудованию ROYAL CLIMA.  
Вы сделали правильный выбор в пользу качественной техники.

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательство по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

## Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу в момент получения изделия.

## Гарантийный срок:

Гарантийный срок составляет **36 месяцев**.

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

## Гарантийное обслуживание:

Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, монтажную организацию, проводившую установку прибора, специализированные сервисные центры.

Дополнительную информацию по продукту, его эксплуатации и обслуживанию, спискам сервисных центров Вы можете получить у Продавца или на сайте **ROYAL.ru**

По вопросам качества работы авторизованных сервисных центров заполните форму обращения на сайте в разделе «Контакты».

## Внимание!

**Монтаж и обслуживание кондиционеров сплит-системы являются сложной профессиональной работой, требующей наличия специального оборудования, инструментов и навыков. Монтаж должен производиться сертифицированной компанией — установщиком.**

**Оборудование лишается гарантии Изготовителя в случае, если монтажные, пусконаладочные, ремонтные или профилактические работы были выполнены несертифицированной организацией/лицом.**

## Техническое (профилактическое) обслуживание

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь к Продавцу, в монтажную организацию или специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

## Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дату продажи, а также подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

## Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории РФ и распространяется на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

## Обеспечение гарантийного обслуживания

В случае неисправности прибора по вине изготовителя покупатель вправе обратиться к Продавцу либо в сервисный центр.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую в результате неправильной установки (монтажа) прибора, возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия рекомендуем обращаться в сертифицированные специализированные монтажные организации, где вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

## Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется

няется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубы, шланги и др., подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

#### **Настоящая гарантия не распространяется на:**

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройства, выполняющих функции фильтров, чистку и дезинфекцию теплообменников и дренажных систем и пр.);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

#### **Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:**

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченным изготовителем, организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию неуполномоченными (несертифицированными) на то организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, которые принесли вред изделию. Накладчиков вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по

эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;

дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;

дефектов, возникших в результате некорректной работы/неисправности/неправильного подключения дополнительно установленного оборудования, не входящего в заводской стандартный комплект поставки (изнакометральные комплексы, дренажные насосы и пр.).

#### **Особые условия гарантийного обслуживания кондиционеров**

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы изделия в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей информации Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего качества, но со своим техническим характеристикам не предназначенный для помещения, в котором он был впоследствии установлен Покупателем.

#### **Уважаемый Покупатель!**

Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кондиционеров может привести к его неправильной работе и, как следствие, к выходу изделия из строя. Монтаж данного оборудования должен производиться согласно документу СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 о «Монтаже и пуско-наладке испарительных компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях с обязательным проведением пусконаладочных работ и обязательным заполнением Протокола тестового запуска [Приложение №1 к Гарантийному талону]. Протокол о приемке оборудования после проведения пусконаладочных работ [Приложение №2 к Гарантийному талону]. В случае возникновения в кондиционерах недостатков в результате нарушения порядка их установки гарантия не распространяется. Гарантию на монтажные работы и связанные с ними недостатки в работе изделия несет монтажная организация. Выполнение гарантийных обязательств на изделие возложено Изготовителем на Продавца оборудования и авторизованный сервисный центр.

#### **Особые условия эксплуатации кондиционеров**

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию/запросу Покупателя в нарушение действующих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной технической документации, был неправильно подобран и куплен кондиционер (-ы) для конкретного помещения; были неправильно смонтирован(-ы) [установлен(-ы)] блок(-и) купленного Покупателем кондиционера. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного кондиционера(-ов) с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец. Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель снимают с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного кондиционера(-ов) без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

## **Плановое техническое обслуживание**

Для обеспечения наибольшего срока службы данного изделия Исполнитель предусматривает его плановое техническое обслуживание согласно Приложению №3 к Гарантийному талону. Все регламентные сервисные обслуживания осуществляются Продавцом или авторизованным сервисным центром Исполнителя. О прохождении планового технического обслуживания свидетельствует отметка Продавца или авторизованного сервисного центра в гарантийном талоне.

Оборудование может быть лишено гарантии в случае, если неисправность явилась следствием отсутствия проведения технического обслуживания или проведения технического обслуживания неуполномоченными на то организациями/лицами.

## **ПАМЯТКА ПО УХОДУ ЗА КОНДИЦИОНЕРОМ**

1. Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще) контролируйте чистоту воздушных фильтров во внутреннем блоке (см. инструкцию по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном загрязнении фильтр перестает выполнять свои функции.
2. Один раз в год необходимо проводить профилактические работы, включающие в себя очистку от пыли и грязи теплообменников внутреннего и наружного блоков, проверку давления в системе, диагностику всех электронных компонентов кондиционера, чистку дренажной системы. Данная процедура предотвратит появление неисправностей и обеспечит надежную работу вашего кондиционера.
3. Раз в год (лучше весной) при необходимости следует вычистить теплообменники наружного блока и проверить работу кондиционера на всех режимах. Это обеспечит надежную работу вашего кондиционера.
4. Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних условиях имеет ряд особенностей. При крайне низких температурах наружного воздуха, выходящих за границы допустимых диапазонов (см. таблицу «Условия эксплуатации»), рекомендуется использовать кондиционер только в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для работы в режимах охлаждения или нагрева может привести к сбоям в работе кондиционера и поломке компрессора. Если на улице отрицательная температура, а конденсат (вода из внутреннего блока) выходит на улицу, то возможно замерзание воды в дренажной системе и, как следствие, конденсат будет вытекать из поддона внутреннего блока в помещение.

Покупатель предупрежден о том, что, если товар относен к категории товаров, предусмотренных Пост. Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020, он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Заводской номер
1	
2	
3	
4	

Дата приобретения: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

### Сведения о покупателе

Ф. И. О. покупателя	
Адрес и телефон покупателя	

### Сведения об организации, продавшей изделие

Название	
Фактический адрес и телефон	

Подпись \_\_\_\_\_

М. П.

Подтверждаю получение изделия, к внешнему виду претензий не имею.  
С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя



## ПРОТОКОЛ ТЕСТОВОГО ЗАПУСКА

Тестовый запуск системы кондиционирования выполнен в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. в \_\_\_\_\_.  
Во время тестового запуска определены основные параметры работы системы кондиционирования, представленные в таблице.

**ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ТЕСТОВОМ ЗАПУСКЕ**

№	Контролируемый параметр	Требуется	Фактическое значение
1	Рабочее напряжение, В	От 200 до 240	
2	Рабочий ток, А	Менее 110 % от номинального значения	
3	Перепад температуры воздуха на теплообменном аппарате испарительного блока, °С	Не менее 8	Охлаждение
			Нагрев
4	Перепад температуры воздуха на теплообменном аппарате компрессорно-конденсаторного блока, °С	От 5 до 12	Охлаждение
			Нагрев

Фактические значения параметров системы кондиционирования соответствуют (не соответствуют) требуемым значениям. Во время тестового запуска система кондиционирования проверена на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены

(ФИО монтажника)

подпись

Работы принял. Претензий не имею

(ФИО заказчика)

подпись



## ПРОТОКОЛ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Город \_\_\_\_\_ д. \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование:

смонтированное по адресу:

### Установлено, что

1. Проект разработан

(наименование проектной организации, номера чертежей и даты)

2. Монтажные работы выполнены

(наименование монтажной организацией)

Примечание - Паяные соединения медных труб

(место пайки)

(число паяк)

3. Дата начала монтажных работ

(время, число, месяц, год)

4. Дата окончания монтажных работ

(время, число, месяц, год)

### Установлено, что система кондиционирования готова (не готова) к тестовому запуску

Ответственный

(ФИО монтажника)

подпись

Во время тестового запуска система кондиционирования проверена во всех режимах, предусмотренных заводом-производителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают одновременно.

Пусконаладочные работы окончены

(ФИО монтажника)

подпись

Работы принял. Претензий не имею

(ФИО заказчика)

подпись



## Приложение №3

### Плановое техническое обслуживание систем кондиционирования

**ПТО-06 рекомендуется проводить не позднее 6 месяцев с даты приобретения**

Выполненные работы:

1. Очистка от загрязнений корпуса внутреннего и наружного блоков, чистка теплообменника наружного блока.

Дата проведения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

Наименование организации, проводившей работы: \_\_\_\_\_

Фактический адрес и номер телефона организации: \_\_\_\_\_

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**ПТО-12 рекомендуется проводить не позднее 12 месяцев с даты приобретения**

Выполненные работы:

1. Внутренний и наружный блоки.
  - 1.1 Измерение производительности системы.
  - 1.2 Проверка на наличие ненормальных шумов, вибраций и их устранение.
  - 1.3 Проверка параметров электропитания.
  - 1.4 Очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи, пыли.
  - 1.5 Удаление загрязнения корпусных деталей кондиционера.
2. Внутренний блок.
  - 2.1 Демонтаж и промывка дренажного поддона, насоса и датчика уровня воды в поддоне, обработка (при необходимости) антибактериальным составом.
  - 2.2 Прочистка дренажной системы.
3. Наружный блок.
  - 3.1 Выявление и устранение ненормальных шумов и вибраций компрессора.
  - 3.2 Измерение пусковых и рабочих токов и напряжения на компрессоре.
  - 3.3 Проверка работоспособности четырехходового клапана.
  - 3.4 Проверка работоспособности фильтров в холодильном контуре.
  - 3.5 Проверка герметичности холодильного контура.

Дата проведения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

Наименование организации, проводившей работы: \_\_\_\_\_

Фактический адрес и номер телефона организации: \_\_\_\_\_

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**ПТО-18 рекомендуется проводить не позднее 18 месяцев с даты приобретения**

Выполненные работы:

1. Очистка от загрязнений корпуса внутреннего и наружного блоков, чистка теплообменника наружного блока.

Дата проведения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

Наименование организации, проводившей работы: \_\_\_\_\_

Фактический адрес и номер телефона организации: \_\_\_\_\_

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**ПТО-24 рекомендуется проводить не позднее 24 месяцев с даты приобретения**

Выполненные работы:

1. Внутренний и наружный блоки.
  - 1.1 Проверка производительности системы.
  - 1.2 Проверка на наличие ненормальных шумов, вибраций и их устранение.
  - 1.3 Проверка параметров электропитания.
  - 1.4 Измерение сопротивления электрической изоляции проводов электропитания.
  - 1.5 Проверка работоспособности электронных плат и частей управления; очистка от загрязнений и пыли.
  - 1.6 Очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи, пыли.
  - 1.7 Удаление загрязнения корпусных деталей кондиционера.
2. Внутренний блок.
  - 2.1 Очистка (замена) воздушных фильтров.
  - 2.2 Демонтаж и промывка дренажного поддона, насоса и датчика уровня воды в поддоне, обработка (при необходимости) антибактериальным составом.
  - 2.3 Прочистка дренажной системы.
3. Наружный блок.
  - 3.1 Проверка на наличие ненормальных шумов, вибраций в компрессоре и их устранение.
  - 3.2 Измерение пусковых, рабочих токов и напряжения на компрессоре.
  - 3.3 Проверка работоспособности четырехходового клапана.
  - 3.4 Проверка работоспособности фильтров в холодильном контуре.
  - 3.5 Проверка герметичности холодильного контура.
  - 3.6 Проверка цепи заземления.

Дата проведения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

Наименование организации, проводившей работы: \_\_\_\_\_

Фактический адрес и номер телефона организации: \_\_\_\_\_

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**ПТО-30 рекомендуется проводить не позднее 30 месяцев с даты приобретения**

Выполненные работы:

1. Очистка от загрязнений корпуса внутреннего и наружного блоков, чистка теплообменника наружного блока.

Дата проведения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

Наименование организации, проводившей работы: \_\_\_\_\_

Фактический адрес и номер телефона организации: \_\_\_\_\_

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Дальнейшее обслуживание оборудования рекомендуется вести согласно вышеизложенной схеме.**



royal.ru

